


マンホールポンプ場編

マンホールポンプ場編

目 次

1. マンホールポンプ場発注区分一般図（参考） 1
2. しさカゴ・流入バツフル製作図（参考） 2
3. 中間スラブ製作図φ1200（参考） 3
4. 中間スラブ製作図φ1500（参考） 4



1. マンホールポンプ場発注区分一般図 (参考)

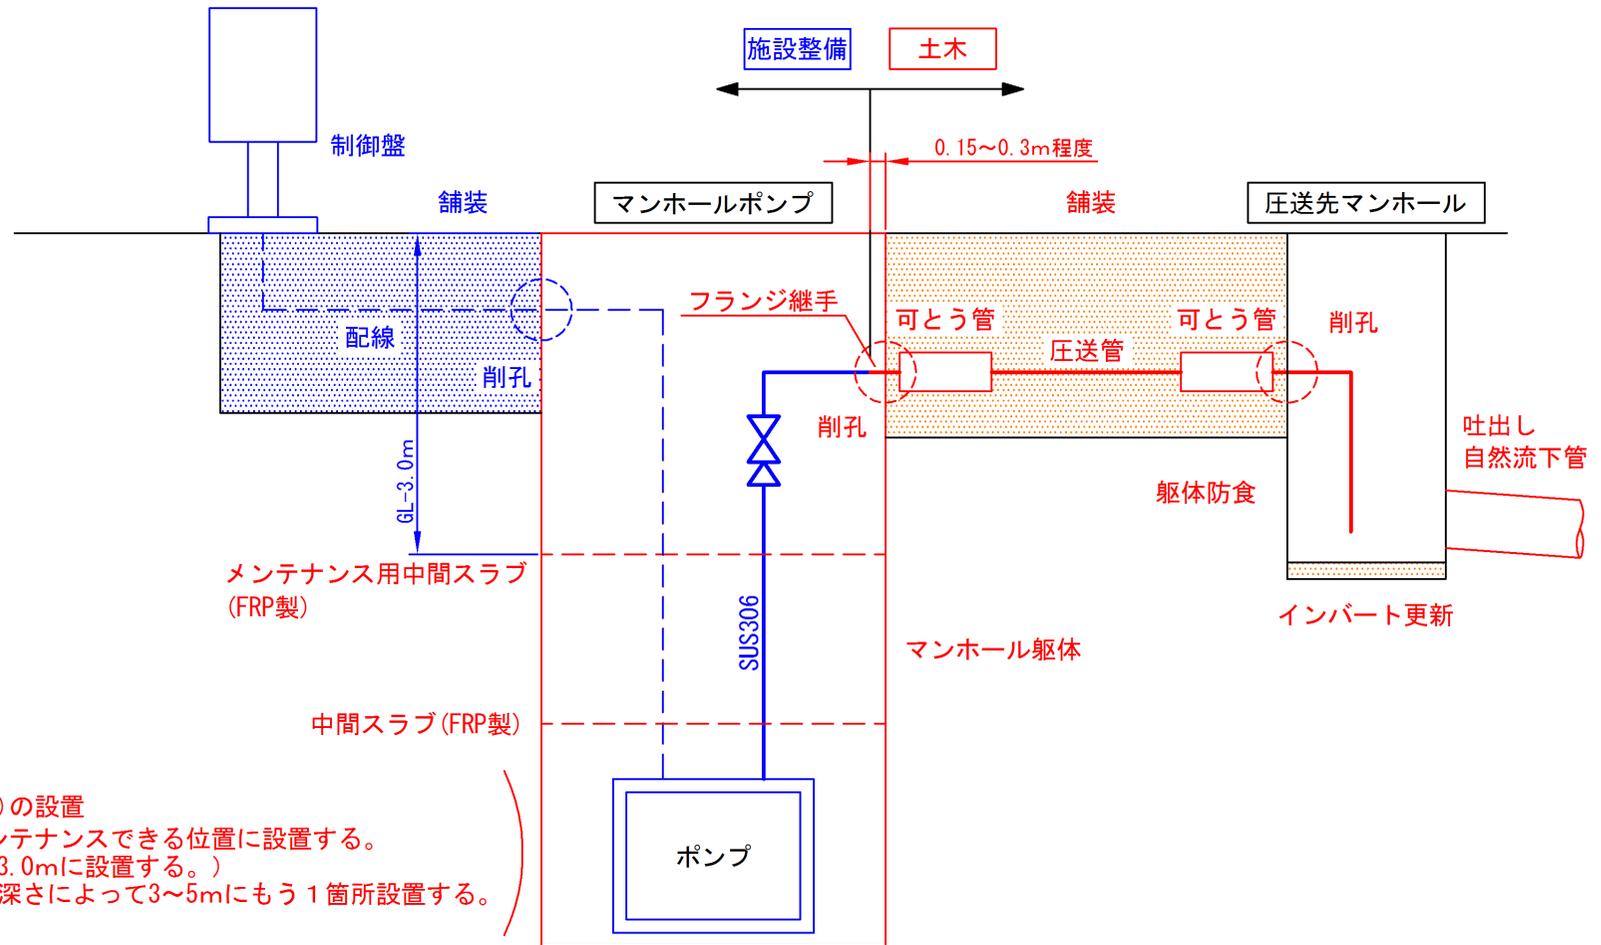

中間スラブ (FRP) の設置

- ・ 弁類のメンテナンスできる位置に設置する。
(GLより-3.0mに設置する。)
- ・ マンホール深さによって3~5mにもう1箇所設置する。



2. しさカゴ・流入バッフル製作図 (参考)

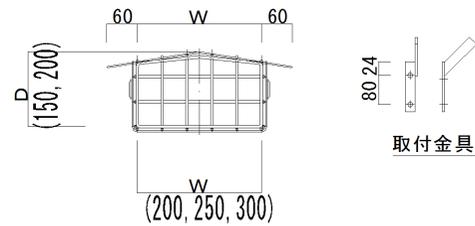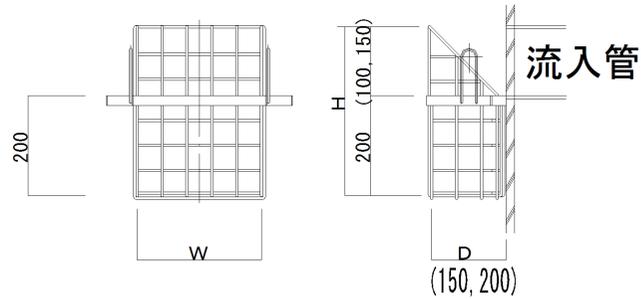

しさカゴ寸法 (参考値)

流入管径	W	H	D
φ 150	200	300	150
φ 200	250	350	200
φ 250	300	350	200


しさカゴ
SUS304

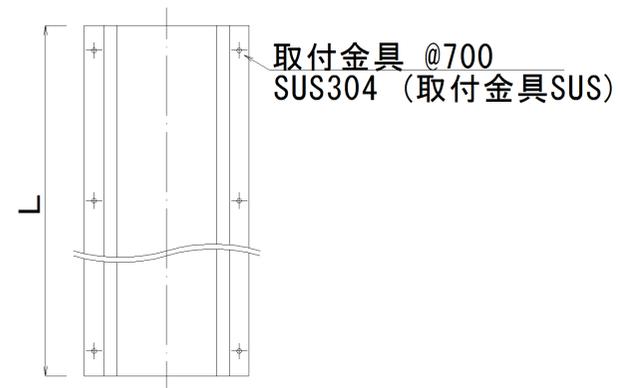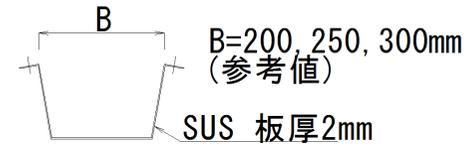


※ バッフル下端のレベルは、マシホール底より1000mmの高さとする。

流入バッフル


3. 中間スラブ製作図 $\phi 1200$ (参考)

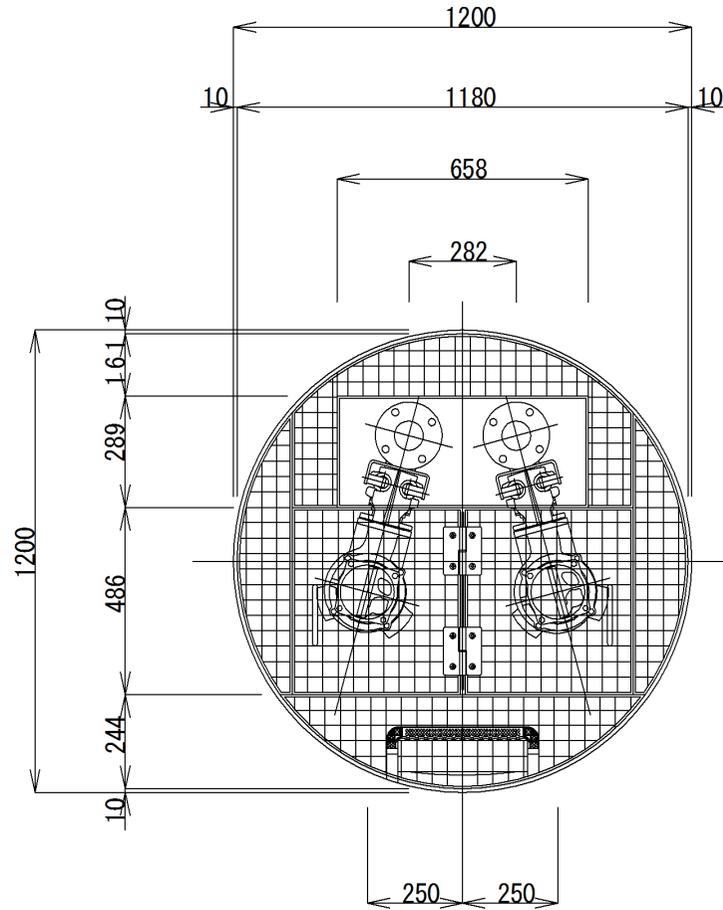

4. 中間スラブ製作図 $\phi 1500$ (参考)

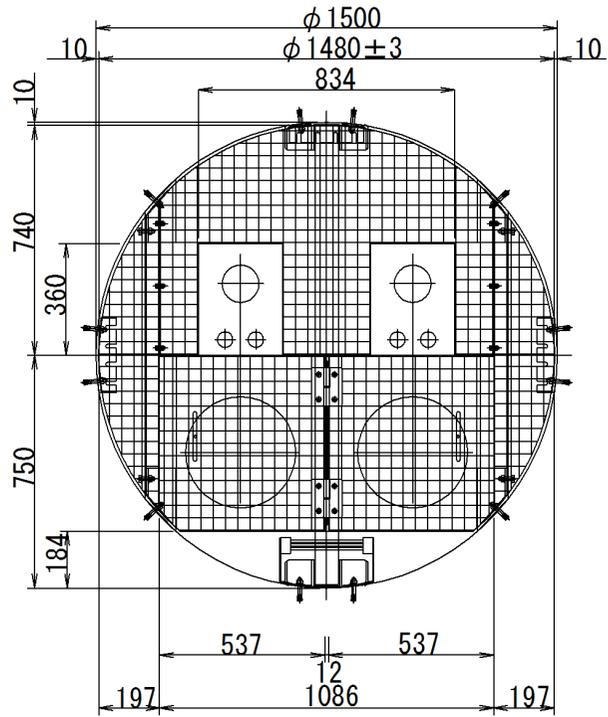

中間スラブ $\phi 1500$ 用

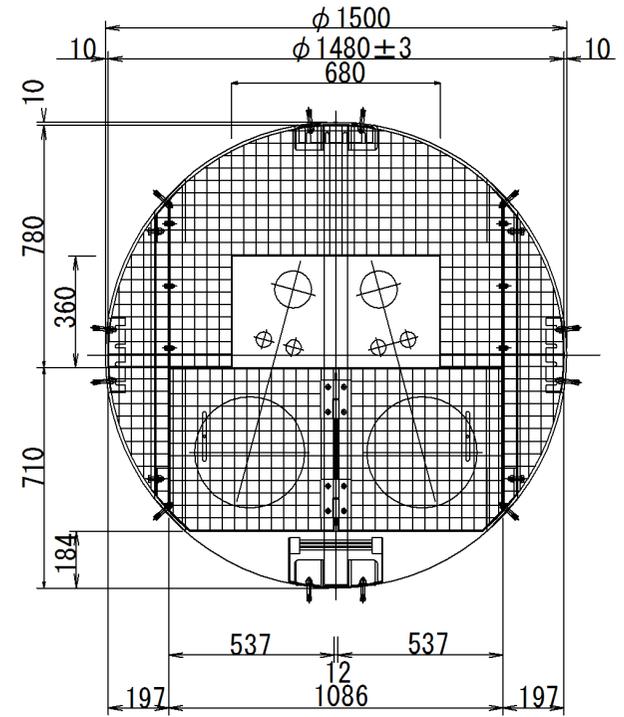

中間スラブ $\phi 1500$ 用