第3章 下水道事業統計



昭和28年6月白川大水害の様子



昭和30年代の下水道整備の様子

熊本市下水道事業の沿革

1 下水道事業のあゆみ

古くから米作農業を産業の主体としたわが国では、し尿は有用な肥料として最近まで使用され、有価物としてはほぼ完全に農業へ移送されていました。このことは、廃棄物としていた欧米とは異なり、わが国ではし尿が環境悪化や水質汚濁の原因とはなりませんでした。しかし一面では、下水道の普及の遅れをもたらす原因ともなりました。

明治維新以後、人口の都市集中が始まると生活環境の悪化が顕著化し、度々コレラなどの伝染病が流行したことから、対策として明治 24 年水道法、次いで明治 33 年下水道法が制定されました。しかし、下水道は既に着工していた東京をはじめ、一部都市で市街地の雨、汚水の排除を主眼とした事業が進められたにすぎず、折からの富国強兵政策の推進のなかで経済的な問題から、国家規模での事業推進とはなりませんでした。

第二次世界大戦後、昭和30年代後半の飛躍的な経済成長に伴い、その弊害として各種の公害が発生しました。いわゆる水質汚濁を原因とする公害病の水俣病、イタイイタイ病などで、大きな社会問題となりました。一般に公害国会と呼ばれる昭和45年国会において、水質汚濁防止法の制定をはじめ公害対策基本法、下水道法等々の改正が行われ公害の発生に歯止めが掛けられました。

この中で下水道法は「公共用水域の水質の保全に資することを目的とする」とされ下水道計画の規模は、各市町村の自由選択ではなく、河川、海湾などに設定された水質基準を達成する事を第一義として、少なくとも市街化区域を網羅して策定する事と義務付けられ水質汚濁防止の決め手として位置付けられました。

このような時代背景のなか、熊本市では第三代辛島格市長が明治 45 年市議会に「上下水道いずれを 先行すべきか」について諮問したのに対し、議会は「収入の伴う上水道を先行すべし」と答申し、上水道が 着手され下水道整備は見送られました。

その後、大正 13~15 年にかけて腸チフスが大流行し、改めて下水道の必要性の認識が高まりました。 昭和2年には、九州帝国大学教授西田精博士の指導により、当時としてはかなり精度の高い「熊本市改良 下水道計画」が完成しました。しかしながら、これも主に経済的な理由により実現に至りませんでした。

第二次世界大戦後の昭和 23 年、戦災復興事業の一環として戦火に見舞われた中心市街地などを対象 に面積 278ha、計画人口 48,000 余人で下水道事業がスタートしました。昭和 28 年には全体計画にも着手 し、排水面積 2,548ha、計画人口 32 万人、事業費 47 億円として市議会の成案を受けました。

また、同じ昭和28年6月には白川の氾濫による未曾有の大水害に見舞われ、この水害で市街地が壊滅的な被害を受けたことから、下水道整備への世論が高まり、事業を軌道にのせることが出来ました。


昭和30年代には、浸水排除を主眼とした本格的な整備に移行し、さらに公共用水域の水質保全が問われる中、昭和51年、それまでの合流式下水道から分流式での整備に転換し、計画区域を随時拡大し、事業を推進していきました。

特に、当時急速な市街化の進展により、熊本市の湧水のシンボル的な存在である江津湖は流域の藻器堀川、健軍川等に流れ込む生活雑排水で水質が悪化し、瀕死の状態に追い込まれ、市民の間で生態系への影響が懸念されるなど、対策が強く求められていました。

そこで、市は官民一丸となっての「江津湖グリーン作戦」を展開し、下水道では江津湖流域内の整備を 重点的に行うため、モデル事業の採択を受け、昭和61年から平成2年までに500ha以上の整備を短期間 で行いました。これにより、河川・湖の水質が大幅に改善され、藻器堀川では、平成6年に鮎の自然遡上も 確認されました。

現在、熊本まちづくりの分野別重点プランである「安全で快適な都市基盤の整備」の主軸として、市街化 区域をベースとした下水道整備を行っており、平成 26 年度末の整備済面積 11,391ha,処理区域内人口 645,030 人、行政人口に対する普及率は 87.9%(外国人登録人口含む)となっています(全国下水道処理 人口普及率 77.6%: 平成 26 年度末)。人口普及率が 80%を超えた今では、整備区域の拡大とともに維持管理にも重点をおいた事業経営に移行する必要があります。このため、維持管理を計画的に効率よく行い、経営状況を明確にするため、平成 18 年 4 月 1 日から地方公営企業法の一部(財務)を適用し、さらに平成21 年 4 月 1 日からは、同法の全部を適用するとともに、本市水道局と組織統合し、新たに上下水道局としてスタートしました。

今後は、整備区域の拡大(未普及区域の解消)をはじめ、管渠、処理施設の老朽化に伴う改築・ 更新や都市化の進展に伴う浸水被害の解消、処理水・汚泥・消化ガスの有効利用等について、平成23年 度策定した「熊本市上下水道事業経営基本計画」に基づき、計画的かつ効率的に取り組んでいきます。

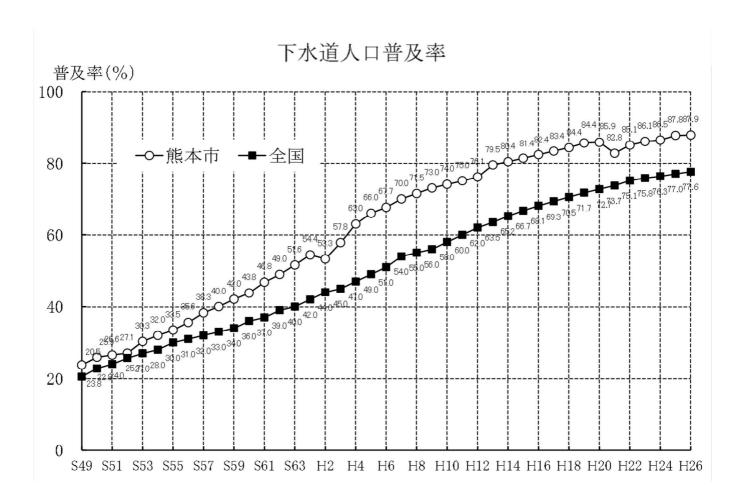

- * 平成2年度、熊本市の普及率の減少は、旧飽託郡4町合併による。
- * 平成 21 年度の熊本市の普及率の減少は、旧植木町、旧城南町合併による。
- * 平成 22 年度の全国普及率は、東日本大震災の影響で調査不能な市町村があるため、岩手県・宮城県・福島県の 3 県を除く。
- * 平成 23 年度の全国普及率は、東日本大震災の影響で調査不能な市町村があるため、岩手県・福島県の 2 県を除く。
- * 平成 24 年度から平成 26 年度までの全国普及率は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため福島県を除く。

2 下水道法認可・都市計画決定の推移

2				画決定の推移
	年(团	1暦)	月	主な事項
昭和	23	(1948)	12	戦災復興区画整理事業の一環として市役所周辺の市街地に認可を受け、下水道事業に着手 対象面積278ha、対象人口48,886人、事業費167,000千円
	25	(1950)	7	都市計画決定 対象面積44ha
	32	(1957)	1	下水道法変更認可 対象面積640ha、対象人口118,121人、事業費1,316,011千円
			10	都市計画の変更 対象面積2,548ha、対象人口320,000人
	37	(1962)	6	下水道法変更認可 対象面積711ha、対象人口134,298人、事業費2,119,763千円
	44	(1969)	3	下水道法変更認可 対象面積990ha、事業費6,571,833千円 都市計画の変更 対象面積2,612ha、対象人口378,239人
	47	(1972)	7	下水道法変更認可 対象面積1,053ha、事業費11,779,988千円
	48	(1973)		熊本市公共下水道基本計画策定 面積9,772ha
	50	(1975)	1	都市計画の変更 面積2,730ha
			8	下水道法变更認可 対象面積2,260ha、対象人口163,500人、事業費81,542,057千円
	55	(1980)		熊本市公共下水道基本計画変更 面積10,034ha
	56	(1981)	7	都市計画の変更 面積4,735ha
			8	下水道法変更認可 対象面積3,393ha、対象人口242,600人、事業費128,631,657千円
	57	(1982)	9	下水道法变更認可 対象面積3,510ha、対象人口250,000人、事業費145,571,037千円
	58	(1983)	11	都市計画の変更 面積7,218ha(北部流域関連処理区1,652ha含む)
	59	(1984)	1	熊本北部流域関連公共下水道の下水道法認可 対象面積503ha、対象人口31,800人、事業費18,784,000千円
			3	下水道法变更認可(単独公共) 対象面積4,779ha、対象人口318,100人、事業費148,894,437千円

	年(2	5暦)	月	主な事項
昭和		(1987)	9	熊本市公共下水道基本計画変更 面積10,080ha 都市計画の変更 面積7,292ha
			11	下水道法変更認可(単独公共) 対象面積5,013ha、対象人口328,400人、事業費164,927,841千円
	63	(1988)	2	下水道法变更認可(北部流域関連) 対象面積503ha、対象人口31,800人、事業費20,488,000千円
平成	2	(1990)	7	都市計画の変更 面積8,778ha
			11	下水道法変更認可(単独公共) 対象面積6,949ha、対象人口451,200人、事業費230,460,422千円 下水道法変更認可(北部流域関連) 対象面積912ha、対象人口53,000人、事業費29,646,400千円
	3	(1991)	2	旧飽託4町合併に伴い、北部町下水道計画区域の編入 対象人口65,600人、事業費32,750,628千円
	4	(1992)	12	都市計画の変更 面積9,392ha
	5	(1993)	2	下水道法変更認可(北部流域関連) 対象面積1,548ha、対象人口73,100人、事業費44,051,628千円
	6	(1994)	2	熊本市公共下水道基本計画変更 計画面積12,750ha、計画人口738,628人
			4	都市計画の変更 面積12,389ha
			8	下水道法変更認可(単独公共) 対象面積8,899ha、対象人口522,400人、事業費310,330,904千円
			9	武蔵ヶ丘処理区の廃止(63ha)、北部流域関連処理区に編入 下水道法変更認可(北部流域関連) 対象面積2,306ha、対象人口101,600人、事業費65,678,799千円
	8	(1996)	12	下水道法变更認可 対象面積8,932ha、対象人口515,700人、事業費319,001,121千円
	10	(1998)	8	都市計画の変更 西部浄化センター放流渠
	12	(2000)	3	処理水再利用基本計画策定
	13	(2001)	3	下水道法变更認可 対象面積8,932ha、対象人口515,700人、事業費350,443,200千円
			7	熊本市公共下水道基本計画変更 計画面積12,280ha、計画人口718,000人

	年(2	西暦)	月	主な事項
平成	15	(2003)	3	下水道法変更認可
			10	都市計画の変更 面積 汚水12,511ha、雨水12,455ha
			11	下水道法変更認可(単独公共) 対象面積8,859ha、対象人口516,450人、事業費418,471,651千円 下水道法変更認可(北部流域関連) 対象面積2,278ha、対象人口122,710人、事業費61,720,293千円
	17	(2005)	7	下水道法変更認可(単独公共) 対象面積8,859ha、対象人口516,450人、事業費419,450,851千円 合流式下水道改善計画の追加
			12	下水道法変更認可(単独公共) 対象面積8,859ha、対象人口516,450人、事業費420,885,851千円 南部浄化センター汚泥焼却炉(1号炉)の廃止 下水汚泥乾燥施設の東部環境工場への設置
	19	(2007)	7	下水道法变更認可(北部流域関連) 対象面積2,278ha、対象人口123,000人、事業費58,867,263千円
	20	(2008)	10	旧富合町との合併に伴い富合処理区域の編入
	21	(2009)	3	熊本市公共下水道基本計画変更 計画面積(熊本市12,280ha + 旧富合町425ha) 12,705ha 計画人口(熊本市706,000人 + 旧富合町9,000人) 715,000人 事業費 (628,411,000千円 + 16,279,600千円) 下水道法変更認可 計画面積(熊本市11,136.1ha + 旧富合町220.8ha) 11,356.9ha 計画人口(熊本市639,450人 + 旧富合町4,640人) 642,090人 事業費 (420,885,851千円 + 7,859,269千円)
	22	(2010)	2	都市計画の変更 面積 汚水12,511ha 雨水12,457ha (加勢川第6排水区 雨水調整池追加)
			3	熊本市公共下水道基本計画変更 計画目標年次 平成32年 平成40年 人口減少及び社会情勢の変化に伴うフレーム・原単位の変更
			3	下水道法認可変更 対象面積 汚水9,947ha、対象人口526,870人 事業費375,624,051千円 ポンプ施設 花畑ポンプ場 廃止 新花畑ポンプ場 追加 処理施設 中部浄化センターに消化ガス発電設備を追加 東部浄化センターに高度処理施設を追加 南部浄化センターに汚泥固形燃料化施設を追加

年(西暦)	月	主な事項
		貯留施設 中部浄化センター、東部浄化センター、及び坪井ポンプ場に 雨水滞水池を追加 植木町・城南町と合併 計画面積(熊本市12,705ha + 旧植木町423ha + 旧城南町550ha) 13,678ha 計画人口(熊本市647,000人 + 旧植木町14,600人 + 旧城南町16,400人) 678.000人 事業費 (熊本市256,473,572千円 + 旧植木町6,615,600千円 + 旧城南町9,464,000千円)272,553,172千円
22 (2010)	4	下水道法認可変更(北部流域関連) 対象面積 2,315ha、対象人口120,600人、事業費53,758,917千円
23 (2011)	2	都市計画法認可変更(北部流域関連) 対象面積 2,285ha、対象人口119,200人、事業費53,285,737千円
23 (2011)	3	下水道法認可変更(単独公共:城南町) 対象面積 436ha、対象人口11,300人、事業費13,584,550千円
23 (2011)	3	下水道法認可変更(流域関連:植木町) 対象面積 215ha、対象人口7,500人、事業費5,973,300千円
24 (2012)	2	下水道法認可変更(単独公共) 処理・排水区域の変更 面積 汚水9,497ha、雨水8,975ha (坪井川第3排水区 雨水調整地追加) 管渠延長の変更 延長 汚水226,990m(新花畑P、内田Pによる変更) 合流 7,130m(新花畑Pによる変更) 雨水108,370m(加勢川第6排水区による変更) ポンプ施設 内田ポンプ場(汚水)追加 貯留施設 坪井ポンプ場 雨水滞水池 削除 加勢川第6排水区 雨水調整池 変更 坪井川第3排水区 雨水調整池 追加 対象面積9496.1ha、対象人口526,870人、事業費390,177,426千円
24 (2012)	3	都市計画の変更 熊本都市計画下水道の変更 汚水 約13,233ha(排水区域の変更、植木ポンプ場の名称変更) 雨水 約12,812ha
25 (2013)	3	熊本市公共下水道全体計画変更 計画目標年次 平成40年度 計画区域面積 13,724ha 計画処理人口 666,300人
26 (2014)	3	下水道法事業計画変更(単独公共) 処理·排水区域の変更 面積 汚水10,106ha、雨水9,352ha

年(西暦)	月	主な事項
下(日/日)	73	管渠延長の変更
		延長 汚水251,990m
		合流 7,130m
		雨水114,530m 対象人口535,650人、事業費426,706,276千円
		下水道法事業計画変更(北部流域関連)
		処理·排水区域の変更 面積 2,631ha
		管渠延長の変更
		延長 汚水58,580m
		処理人口125,700人、事業費62,484,996千円
		下水道法事業計画変更(他団体接続:富合町)
		処理・排水区域の変更
		面積 288.8ha 管渠延長の変更
		首条延長の変更 延長 12,640m
		対象人口4,750人、事業費10,036,007千円

3 全体計画

(1)計画区域

将来の都市像の予想に基づく今後の下水道整備のあり方を検討するため、平成40年度を目標とした熊本市公共下水道全体計画の見直しを平成24年度に行った。

本市の公共下水道は、平成22年3月に合併した旧城南町・旧植木町を加えた市域(39,032ha)のうち、市街化区域を中心に周辺集落を含めた区域を全体計画区域(13,724ha)と定めている。この基本計画区域を中部・東部・南部・西部・北部・河内・富合・城南及び植木の9つの処理区分に分割し、効率的に整備を行い、その他の市域を農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置事業で整備を行なうこととしている。また、計画区域のうち河内処理区を除く8つの処理区においては供用を開始している。

(全体計画)

	区分	基本計画	排除方式
中部処理区	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	1,548 85,000 3 3	
	<u>汚水・雨水ポンプ (箇所)</u> 処理面積(ha) 処理人口(人)	4,352 263,200	合流 (216ha)
東部処理区	汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所) 汚水・雨水ボンブ(箇所)	13 - 1	(4,136ha)
南部処理区	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所) 汚水・雨水ボンプ(箇所)	1,844 90,900 5 -	分流
西部処理区	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	2,128 74,800 4 1	
河内処理区	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	81 4,200 - -	分流
富合処理区	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	410 6,400 1	分流 (宇土市終末処理場へ)
城南処理区	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	556 14,400 - -	
小計	処理面積(ha) 処理人口(人)	10,919 538,900	
北部処理区 (北部流域関連)	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	2,355 113,200 5 -	(熊本北部浄化センターへ)
植木処理区 (北部流域関連)	処理面積(ha) 処理人口(人) 汚水ポンプ(箇所) 雨水ポンプ(箇所)	1	分流 (熊本北部浄化センターへ)
小計	処理面積(ha) 処理人口(人)	2,805 127,400	
合計	処理面積(ha) 処理人口(人)	13,724 666,300	

(2)計画汚水量

上水道の給水計画、土地利用形態等を考慮し、生活汚水量、営業排水量、その他汚水量、地下水量及び工場排水量に区分し、それぞれの水量を積み上げて算出した。

(処理区分別計画汚水量)

17	ᇈᅸ	区分別計画	/5小里/									
		処理区名	中部 処理区	東部 処理区	南部 処理区	西部 処理区	北部 処理区	河内 処理区	富合 処理区	植木 処理区	城南 処理区	合 計
		処理面積(ha)	1,548	4,352	1,844	2,128	2,355	81	410	450	556	13,724
		処理人口(人)	85,000	263,200	90,900	74,800	113,200	4,200	6,400	14,200	14,400	666,300
	生	日平均	21,250	65,800	22,730	18,710	28,350	1,050	1,600	3,550	3,600	166,640
	生活汚水	日最大	28,050	86,860	28,180	23,190	35,090	1,300	1,980	4,400	4,460	213,510
	量	時間最大	42,500	131,600	42,730	35,160	53,210	1,970	3,010	6,670	6,770	323,620
	宫裳	日平均	17,240	21,060	7,260	3,620	6,060	380	260	430	430	56,740
	営業汚水	日最大	23,010	26,320	8,170	4,500	7,250	460	320	430	430	70,890
計	量	時間最大	35,300	39,480	12,710	6,440	10,850	670	450	710	720	107,330
п	その	日平均		800		900			240			1,940
画	他汚	日最大		800		1,200			240			2,240
汚	水量	時間最大		3,800		1,700			480			5,980
水	地	日平均	7,540	23,690	5,450	3,870	6,740	250	320	710	720	49,290
量	下水	日最大	7,540	23,690	5,450	3,870	6,740	250	320	710	720	49,290
里	量	時間最大	7,540	23,690	5,450	3,870	6,740	250	320	710	720	49,290
m³	Ι	日平均	4,690	5,050	9,550	1,280	6,170		200	770	750	28,460
1	場排水	日最大	4,690	5,050	9,550	1,280	6,170		200	770	750	28,460
日	量	時間最大	9,380	10,100	19,100	2,560	12,340		400	1,540	1,500	56,920
П	合	日平均	50,720	116,400	44,990	28,380	47,320	1,680	2,620	5,460	5,500	303,070
		日最大	63,290	142,720	51,350	34,040	55,250	2,010	3,060	6,310	6,360	364,390
	計	時間最大	94,720	208,670	79,990	49,730	83,140	2,890	4,660	9,630	9,710	543,140
	+157	日平均	50,800	116,400	45,000	28,400	47,400	1,700	2,700	5,500	5,500	303,400
	採用値	日最大	63,300	142,800	51,400	34,100	55,300	2,100	3,100	6,400	6,400	364,900
		時間最大	94,800	208,700	80,000	49,800	83,200	2,900	4,700	9,700	9,800	543,600


(3)計画雨水量

熊本市では、最低限の対応として地域への重大な被害の発生は回避するべく、過去の大水害発生時の時間最大降雨量を目安に確率年を設定した。具体的には昭和28年の白川大洪水(59.2mm/時)及び昭和55年の8.30水害(56.0mm/時)の時間雨量を目安とし、10分間雨量20mm、1時間雨量60mmの降雨に対応可能な施設計画とするべく、確率年を5年と設定した。

確 率 年 5年確率 城南は7年確率 確率強度公式 I=6,060/t+41(60mm/時)*注1 I=7,270/t+47

(注1) 採用時間雨量強度公式は、岩井法による10分、60分の確率雨量(試料:熊本地方気象台S.16~H.10の58年間)から最小二乗法により算出した値を採用した。

河川流域ブロック別流出係数 *注2

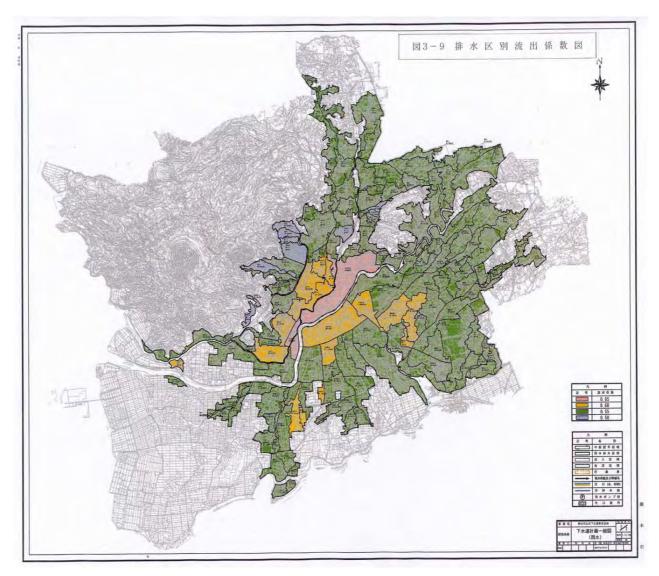

(注2) 雨水渠設計に用いる流出係数は地域特性を考慮して必要に応じ排水区(吐口)単位に決定するものとする。

4 全体計画と事業計画

熊本市の将来の都市像を想定し、将来的な下水道整備の計画として「全体計画」を定めています。 全体計画の区域のうち、下水道法に基づく予定処理区域の下水道整備を進めています。昭和23年278haでスタート以来区域の拡大を重ね、平成26年3月に事業計画変更された区域面積は13,026haであり、整備済み面積は11,391haとなっています。この区域について、早期整備完了を目指し事業を進めています。

		全体計画		事業計画			
	(最新	計画変更 H25年	∓3月)	(最新事業計画変更 H26年3月)			
	面積(ha)	人口(人)	水量(m³/日)	面積(ha)	人口(人)	水量(m³/日)	
中部	1,548	85,000	63,300	1,548	87,140	64,800	
東部	4,352	263,200	142,800	4,352	270,000	146,300	
南部	1,844	90,900	51,400	1,844	93,530	52,600	
西部	2,128	74,800	34,100	1,863.4	71,180	31,400	
河内	81	4,200	2,100	-	-	-	
富合	410	6,400	3,100	288.8	4,750	2,400	
城南	556	14,400	6,400	499	13,800	6,200	
小計	10,919	538,900	303,200	10,395.2	540,400	303,700	
熊本(北部流域関連)	2,355	113,200	55,300	2,323.6	115,300	56,200	
植木(北部流域関連)	450	14,200	6,400	307.2	10,400	4,900	
小計	2,805	127,400	61,700	2,630.8	125,700	61,100	
合計	13,724	666,300	364,900	13,026	666,100	364,800	

5 下水道関連年表

<u>5 T</u>		道関連年初							
	年(团		月	主な事項					
明治	45	(1912)	12	第3代 辛島 格市長「上水道・下水道いずれかを先に実施すべきか」市議会に諮問					
大正		(1913) (1924)	4	上記諮問に対し「収入の伴う上水道を先行するを可とする」との市議会答申 腸チフスの流行により、下水道の必要性の認識高まる(~T15)					
		,							
昭和		(1927)		九州帝大教授西田精博士の指導を受け、熊本市改良下水道の調査着手					
	6	(1931)	3	調査報告書完成。熊本市改良下水道計画ができたが、事業費は400万円の巨額を要するため、財政上の理由により事業は実現せず。					
	23	(1948)	12	戦災復興区画整理事業の一環として市役所周辺の市街地に認可を受け 下水道に着手。対象面積278ha、対象人口48,886人、事業費167千円。					
	33	(1958)	4	下水道課新設 職員25人					
		(1959)		下水道使用料改定					
	35	(1960)		下水道使用料徴収開始					
	37	` ,	3	西部汚水処理場の建設に着手					
	43	(1968)	1	西部汚水処理場の処理開始、熊本市水洗便所改造資金貸付規則施行					
		(1969)							
		,		下水道事業受益者負担金徴収開始					
	45	(1970)		下水道課を下水道管理課と下水道建設課に分割 職員100人					
			8	秋津下水処理場の建設に着手					
	46	(1971)	3	熊本市下水道条例公布(同名の旧条例は廃止)					
				同条例施行					
			9	機構改革に伴い下水道部に昇格 職員113人					
				下水道管理課・下水道建設課・西部汚水処理場にて構成					
	47	(1972)	4	「熊本市共同排水設備助成規則」公布、施行					
			11	下水道部に秋津下水処理場を新設					
			12	下水道部を再編成 職員113人					
				下水道建設課を下水道建設課と下水道計画課に分割					
				西部汚水処理場を蓮台寺下水処理場に改称					
				秋津下水処理場の処理開始					
	48	(1973)	12	熊本市生活扶助世帯水洗便所改造助成規則公布、施行					
		(1975)	12	蓮台寺下水処理場を農業用水再利用へ実用化する試験に着手					
	30	(1973)	40						
	- 4	(4070)		熊本市都市計画下水道受益者負担に関する条例公布					
	51	(1976)		同条例施行					
				下水道使用料改定					
		(1978)		私道に対する公共下水道布設取扱要綱制定					
		(1979)		熊本市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付規則公布					
		(1980)	1	同規則施行					
	57	(1982)		蓮台寺処理場処理水農業用水再利用に向け現地実証試験開始(~S59)					
	57	(1982)		川尻下水処理場の建設に着手					
	59	(1984)	4	下水道使用料改定					
			8	熊本北部流域関連公共下水道の建設着手					
	60	(1985)		蓮台寺処理場処理水の農業用水再利用実用化					
		,		対象田225ha、対象戸数529戸					
				供給水量25,000~30,000㎡/日(6月中旬~10月中旬)					
				アピール下水道「水前寺、江津湖クリーン作戦」採択					
				(モデル期間 昭和61年度~平成2年度)					
	62	(1987)	3	川尻下水処理場処理開始					
		(1987)		川尻下水処理場 汚泥焼却炉の建設に着手					
ग्राट+		(1989)		川流下小処理場 75.紀焼却炉の建設に有子 下水道使用料改定					
一一以	JŪ	(1909)	1						
	_	(4000)		熊本北部流域下水道浄化センターの処理開始					
	2	(1990)		川尻下水処理場汚泥焼却炉(30t/日)運転開始					
			8	小島下水処理場の建設に着手					

年(主な事項
立成 2	(1990)	<u>月</u> 12	各処理場の名称変更
T/1% 2	(1990)	12	古処理場の日間を受します。
			秋津下水処理場東部浄化センター
١ ,	(4004)	_	
3	(1991)	9	下水道資料展示コーナー開設(東部浄化センター内)
4	(1992)		下水道技術センター設立
			楠団地処理場 用地所管替え 6,136.44㎡(教育委員会施設課)
_	(4000)	9	南部浄化センター2号汚泥焼却炉建設開始
5	(1993)	1	中部浄化センター処理水の蓮根栽培用水利用への実用化試験に着手
	(400 4)		下水道使用料改定
6	(1994)		下水道施設改築基本計画策定
7	(1995)	1	武蔵ヶ丘団地処理場の廃止(処理場敷地4,040㎡)
		١.	北部流域関連処理区へ切り替え
			私道に対する公共下水道布設取扱要綱改定
		6	南部浄化センター2号汚泥焼却炉(50t/日)運転開始
8	` ,	6	熊本市西部浄化センター処理水放流及び水産振興検討委員会設置
9	(1997)		下水道台帳システム事前調査着手
			下水道使用料改定
10	(1998)		西部浄化センター処理水放流の関係7漁業協同組合と覚書締結
	,		下水道着手50周年記念行事
12	,		建設大臣賞「甦る水100選」に"甦れ江津湖、下水道クリーン作戦"が選ばれ受賞
	(2001)		下水道使用料改定
14	(2002)	3	西部浄化センター処理開始
	(0000)	١	(当初より運転管理業務は民間へ委託)
15	,		下水道施設改築基本計画(変更)策定
16	(2004)	3	新世代下水道支援事業、水環境創造事業
			水循環再生型(梅洞地区・小島地区・高砂地区)採択
			加勢川第6排水区(東町地区雨水貯留浸透事業)
			"ウォーター・コントロール・スクラム事業"
		_	(実施期間 平成16年度~平成19年度)
	(0005)		熊本市下水道事業運営審議会の設置
17	(2005)		合流式下水道緊急改善計画承認
			熊本市下水道事業「中・長期経営計画」に関する意見書答申
		6	地域再生計画認定 "熊本市「水と緑の都」水循環再生計画"
			熊本市・小と緑の旬」が循環再生計画 (事業期間 平成17年度~平成21年度)
		۰	(事業期间 平成17年度~平成21年度) 熊本市下水道事業「中·長期経営計画」の策定
			下水道使用料改定 熊本市下水道事業の設置等に関する条例公布
10	(2000)	12 3	
18	(2006)	3	下水道施設改築基本計画の一部変更
			1号焼却炉(汚泥乾燥施設)の改築更新の追加 施設改築計画の計画年次、工事費の見直し
		4	熊本市下水道事業会計規則公布 熊本市下水道事業の設置等に関する条例施行
		+	照本巾下小道事業の設置寺に関する末例施1」 熊本市下水道事業会計規則施行(地方公営企業法の一部(財務)適用)
19	(2007)	12	熊本市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例公布
	(2007)		
20	(2000)	9	市部浄化センター1号汚泥焼却炉運転停止(廃止)
		-	浸水対策重点6地区の整備計画の承認
		''	汚泥処理処分計画の見直し承認(ゴミ混焼 燃料化リサイクル率100%)

	年(团	5暦)	月	主な事項
平成	21	(2009)	4	熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例施行
				熊本市下水道事業の設置等に関する条例廃止
				(地方公営企業法の全部適用・上下水道局の設置)
				河川課へ下水道事業(雨水)の移管
				南部浄化センターの運転管理業務の民間委託を開始
			6	熊本市合流式下水道緊急改善計画 同意
				熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正
				(旧富合町の基本計画見直しに伴う変更)
			9	下水道使用料改定
	22	(2010)	1	熊本市下水道事業 「中·長期経営計画」 の策定見直し
			3	熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正
				(城南町、植木町の合併に伴う変更)
			4	検針・収納整理・転居等清算業務の民間委託開始
			6	熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正
				(熊本市、旧城南町の基本計画見直しに伴う変更)
	23	(2011)	3	東日本大震災被災地支援活動(下水道施設被災状況調査)
	24	(2012)	1	「横手の井芹川旧河川」が熊本水遺産に登録される
			3	熊本市水の科学館が下水道に関する展示も加えリニューアルオープン
				「熊本市上下水道事業経営基本計画」策定
				熊本市下水道長寿命化計画(中部処理区:城東D地区)策定
			4	政令指定都市移行等に伴う機構改革(部制の廃止など)
			7	九州電力によるセーフティネットとしての計画停電の準備
				九州北部豪雨災害によりマンホールポンプ場(吉原町・龍田陳内4丁目)浸水被害
			12	熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)策定
	25	(2013)	3	熊本市下水道総合地震対策計画 策定
				「熊本市下水道事業基本計画」策定
			4	南部浄化センター内において下水汚泥固形燃料化施設の運用を開始
				中部浄化センターにおいて消化ガス発電事業を開始
				東部浄化センターの運転管理業務の民間委託を開始
				窓口収納業務の民間委託を開始
				上下水道総合管理システムが稼働
			12	熊本市下水道長寿命化計画(中部処理区:城東C·E地区)策定
				熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第1回変更
	26	(2014)	3	新庁舎開所·業務開始
				新花畑ポンプ場築造工事竣工(汚水ポンプ4台、雨水ポンプ2台)
				熊本市下水道条例一部改正に伴う下水道使用料の改定(平成26年7月徴収分より)
				熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第2回変更
	27	(2015)	2	熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第3回変更
				新世代下水道支援事業 水環境創造事業 水循環再生型(畠口地区)採択
			3	熊本市下水道長寿命化計画(中部処理区:城東A·B·F地区、東部処理区東町地区)策定

6 下水道事業主要指標総括表											
区分	行政区域内	処理区域内	普及率	水 洗 化 人 口	水洗化率	市域面積	整備済	普及率			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	人口	人口					面積	(面積)			
~ ·	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(C / B)	(D)	(E)	(E/D)			
年度 22	人 252.547	人 45	%	人	%	ha	ha 0.24	%			
昭和 23 24	252,547 258,791	45 131	0.02 0.05				0.31				
25	267,506	232	0.09				2				
26	275,424	378	0.14				3				
27	274,343	1,195	0.44				8				
28	296,347	1,405	0.47				10				
29	319,622	4,467	1.40				31				
30	333,251	4,553	1.37				31				
31	347,040	6,802	1.96				48				
32	353,099	7,860	2.23				56				
33	362,166	8,816	2.43				64				
34	365,388	10,325	2.83				77				
35 36	368,854 371,952	14,003 21,436	3.80 5.76				103 155				
37	379,175	34,054	8.98				247				
38	387,361	39,063	10.08				283				
39	396,734	41,458	10.45				306				
40	407,279	43,721	10.73			17,172	325	1.89			
41	415,668	48,520	11.67			17,172	364	2.12			
42	426,630	52,751	12.36			17,172	401	2.33			
43	432,716	57,011	13.18			17,172	434	2.53			
44	434,596	60,979	14.03			17,172	465	2.71			
45	443,557 447,200	70,135	15.81 18.73			17,172 17,172	534 634	3.11 3.69			
46 47	461,127	83,756 92,785	20.12			17,172	711	4.14			
48	468,431	108,100	23.08			17,172	891	5.19			
49	477,450	116,481	24.40			17,172	952	5.54			
50	489,561	131,700	26.90			17,172	1,065	6.20			
51	496,891	136,900	27.55			17,172	1,142	6.65			
52	504,401	145,300	28.81			17,172	1,262	7.35			
53	510,339	159,700	31.29			17,172	1,433	8.34			
54	516,298	170,200	32.97			17,172	1,573	9.16			
55 50	525,679	181,000	34.43			17,172	1,719	10.01			
<u>56</u> 57	532,023 538,025	194,400 211,000	36.54 39.22	167,792	79.52	17,172 17,172	1,895 2,201	11.03 12.82			
58	544,334	224,500	41.24	179,074	79.77	17,172	2,425	14.12			
59	550,318	237,400	43.14	196,032	82.57	17,172	2,673	15.56			
60	554,062	248,100	44.78	212,804	85.77	17,172	2,908	16.93			
61	549,904	306,900	55.81	238,962	77.86	17,173	3,911	22.77			
62	554,904	321,200	57.88	253,967	79.07	17,173	4,220	24.57			
63	561,103	339,660	60.53	269,361	79.30	17,173	4,591	26.73			
平成 元	565,676	360,410	63.71	284,722	79.00	17,173	5,066	29.50			
2	617,160	321,128	52.03	298,328	92.90	26,621	6,134	23.04			
3 4	621,929 627,542	342,613 382,243	55.09 60.91	317,944 354,721	92.80 92.80	26,621 26,621	5,800 6,338	21.79 23.81			
5	627,919	411,565	65.54	375,323	92.80	26,621	6,676	25.08			
6	633,644	431,388	68.08	393,426	91.20	26,621	6,900	25.92			
7	637,670	442,309	69.36	410,307	92.76	26,625	7,271	27.31			
8	640,889	454,950	70.99	424,308	93.26	26,625	7,652	28.74			
9	644,114	474,075	73.60	440,415	92.90	26,625	7,979	29.97			
10	647,348	488,919	75.53	454,694	93.00	26,625	8,167	30.67			
11	650,015	500,679	77.03	465,630	93.00	26,673	8,340	31.27			
12	653,748	508,420	77.77	470,797	92.60	26,673	8,609	32.28			
13 14	666,795 659,453	519,768 526,666	77.95 79.86	483,384 495,066	93.00 94.00	26,673 26,677	8,644 8,912	32.41 33.41			
15	660,539	526,666	80.94	507,375	94.00	26,706	9,015	33.41			
16	661,406	541,918	81.93	517,532	95.50	26,708	9,132	34.19			
17	658,467	548,671	83.33	524,858	95.66	26,631	9,263	34.78			
18	659,329	556,516	84.41	533,698	95.90	26,722	9,458	35.39			
19	663,252	564,617	85.13	540,846	95.79	26,723	9,465	35.42			
20	672,609	578,074	85.95	554,431	95.91	28,682	10,107	35.24			
21	727,955	602,566	82.78	576,987	95.75	38,953	10,604	27.22			
22	729,048	620,130	85.06	597,493	96.35	38,953	10,793	27.71			
23	729,189	628,728	86.22	607,492	96.62	38,954	10,925	28.05			
24 25	731,815 732,877	633,038 643,344	86.50 87.78	612,514 622,006	96.76 96.68	38,954 38,954	11,112 11,287	28.53 28.98			
26	733,516	645,030	87.76	625,654	96.99	39,032	11,287				
20	133,310	040,030	07.54	025,054	30.33	J9,UJZ	11,381	29.18			

65.5	円
0.2 0.5 0.7 2.2 2.7 7.3 7.5 11.7 14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9 65.5 17,9	
0.5 0.7 2.2 2.7 7.3 7.5 11.7 14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9 65.5 17,9	
2.2 2.7 7.3 7.5 11.7 14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9	
2.7 7.3 7.5 11.7 14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9	
7.3 7.5 11.7 14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9	
7.5 11.7 14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9	
14.7 17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9 65.5	
17.5 22.2 28.6 43.7 56.0 10,9	
22.2 28.6 43.7 56.0 10,5 65.5	
43.7 56.0 65.5 17,4	
56.0 10,0 65.5 17,0	
65.5	240.050
	942,858 961,869
	941,906
2 77.2 25,	767,321
	099,205
	923,655 404,424
	121,164
2 1 1 44.1 46,7	747,819
	941,343
	147,824 777,475
	352,505
2 5 8,240 25,816 282.7 35,179,120 100,7	792,690
	008,861
	243,536 944,393
	998,228
3 10 12,443 36,972 436.2 42,746,000 445,	790,648
	426,596
	049,975 872,883
	485,897
3 16 19,254 56,115 674.3 46,522,000 1,000,	789,145
	079,469
0 00 101 00 101 000 1 000 1 000 100	186,887 148,646
	265,803
3 25 28,561 81,859 1,137.4 59,590,000 2,425,	897,467
	946,503
	009,670 000,451
	235,396
3 29 39,518 107,363 1,558.1 69,786,000 4,026,2	268,241
	697,162
	091,366 344,739
	575,802
3 32 2 49,520 127,045 1,891.0 77,109,957 6,520,	593,254
	009,037
	531,829 024,910
	496,807
4 35 2 55,326 139,740 2,076.7 77,372,771 7,497,5	575,485
4 35 2 56,318 141,930 2,109.1 82,117,675 10,675,7	
4 36 2 57,600 145,163 2,157.1 77,304,556 10,643,93 4 37 2 58,659 147,114 2,234.5 78,324,997 10,511,13	887,512
5 37 2 60,065 149,175 2,351.5 74,509,991 10,502,	
5 37 2 61,377 151,061 2,396.3 77,673,525 10,569,	505,321
5 37 2 62,912 152,764 2,426.6 79,968,322 10,546,55 27 2 64,536 154,592 2,467,7 78,137,113 10,544,6	
5 37 2 64,536 154,592 2,467.7 78,127,112 10,514,5 5 38 2 65,984 155,948 2,511.5 77,260,777 10,577,4	
5 38 2 67,221 157,441 2,544.5 76,160,629 10,454,3	

主要工事

1 建設改良工事の概況(1件5,000万円以上、税込)

(1)管渠布設事業 (単位∶円)

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
517 (繰越)	都市計画事業 中部汚水1号 幹線下水道築造工事(517工区)	高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 350 306m 高耐荷力方式オーガー工程式推進工 350 40m 内径350 塩ビ管布設工 192m ほか	149,496,086	H26.3.19 H27.1.30
518 (繰越)	都市計画事業 中部汚水1号 幹線及び枝線下水道築造工事 (518工区)	高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 350 290m 内径200 塩ビ管布設工 32m ほか	130,191,674	H26.3.19 H26.11.28
530 (繰越)	都市計画事業 中部汚水6号 幹線合流改善下水道築造(管 渠)工事(530工区)	密閉型推進工法 泥濃式推進工 2000 128m	482,512,204	H25.8.8 H27.2.20
532 (繰越)	都市計画事業 南部汚水6号 幹線枝線下水道築造工事(53 2工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 350 242m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 305m 製さや管方式泥水方式一工程式推進工 550 11m 低耐荷力方式簡易推進工 200 10m 内径200 塩ピ管布設工 437m	137,009,592	H25.9.26 H26.10.10
539 (繰越)	都市計画事業 西部汚水幹線 枝線下水道築造工事(539工 区)	低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 200 287m 鋼製さや管方式ボーリング方式一重ケー シング式推進工 300 29m 鋼製さや管方式ボーリング方式一重ケー シング式推進工 250 12m 内径200 塩ビ管布設工 558m ほか	109,322,304	H26.2.13 H26.11.26
540 (繰越)	都市計画事業 中央汚水幹線 枝線下水道築造工事(540工 区)	低耐荷力方式泥土圧方式推進工 200 208m 低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 200 304m 鋼製さや管方式ボーリング方式一重ケー ジング式推進工 300 41m 内径200 塩ビ管布設工 774m ほか	145,116,337	H26.2.13 H26.12.11
543 (繰越)	都市計画事業 南部汚水6号 幹線枝線下水道築造工事(54 3工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 200 127m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 300 225m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 350 142m 鋼製さや管方式ボーリング式一重ゲージング式推進工 350 9.6m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 200 91m 鋼製さや管方式ボーリング式一重ゲージング式推進工 300 13m	117,395,161	H25.9.19 H26.5.15

工事 番号	工事名	施行内容	工事費	工期
552 (繰越)	都市計画事業 東部処理区雨 水吐貯留人孔(E - 2)築造工 事(552工区)	鋼製さや管方式ボーリング方式二重ケーシング式 600 4m 鋼製さや管方式ボーリング方式二重ケーシング式 500 4m 内径200 塩ビ管布設工 4m 圧送管工 75 9m ほか	52,510,344	H25.12.18 H26.4.30
553 (繰越)	都市計画事業 中部処理区雨水吐貯留管(C-15)築造(管渠)工事(553工区)	密閉型推進工法土圧式推進工 1350 97m 内径350 塩ビ管布設工 39m 内径100 ポリエチレン管布設工 25m ほか	171,775,508	H25.9.19 H26.5.30
555 (繰越)		内径200 塩ビ管布設工 1020m 推進工(鋼製さや管ボーリング) 300 19m 水路内布設工(内径200 FEP管) 638m 私道雨水管布設工 96m ほか	136,025,444	H25.7.31 H27.2.27
559 (繰越)	都市計画事業 西部汚水1号 幹線枝線下水道築造工事(55 9工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 359m 低耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 200 116m 内径200 塩ビ管布設工 239m 内径150 塩ビ管布設工 33m ほか	109,997,456	H25.9.4 H26.7.12
562 (繰越)	都市計画事業 中部処理区雨 水吐貯留管(C-5)築造(管 渠)工事(562工区)	密閉型推進工法泥濃式推進工 1650 67m 内径200 塩ビ管布設工 4m 内径100 ポリエチレン管布設工 11m 鋼製さや管方式泥水方式一工程式推進 工 呼び径1000 1式 ほか	184,370,266	H25.7.31 H26.4.30
563 (繰越)	都市計画事業 中部処理区雨 水吐貯留人孔(C - 6)築造(人 孔)工事(563工区)	内径700 強化プラスチック複合管布設工補18.7m 内径1350 強化プラスチック複合管布設工8m 鋼製さや管ボーリング一重ケーシング推進工 600 4m 内径75 ポリエチレン管布設工 補2.5m 内径30·40 波付硬質合成樹脂管布設工13m 内径200 塩ビ管布設工 21m ほか	77,682,562	H25.8.7 H26.4.30
564 (繰越)	都市計画事業 中部処理区雨 水吐貯留人孔(C-33)築造工 事(564工区)	低耐荷力方式オーガ方式一工程式推進 工 内径350 16m 内径40 波付硬質合成樹脂管布設工 4m ほか	51,599,526	H25.8.23 H26.5.16
567 (繰越)	都市計画事業 南部汚水6号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(567工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 169m 低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 200 136m 鋼製さや管方式ボーリング式一重ケージ ング式推進工 350 8m 鋼製さや管方式ボーリング式一重ケージ ング式推進工 250 20m 内径200 塩ビ管布設工 268m 内径150 塩ビ管布設工 187m ほか	114,416,163	H25.12.18 H26.11.15

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
572 (繰越)	都市計画事業 東部汚水59号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(572工区)	高耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 400 353m 高耐荷力方式オーガ方式一工程式推進 工 250 77m 内径200 塩ビ管布設工 96m 圧送管布設工 75 146m	171,767,132	H25.11.7 H26.7.31
573 (繰越)	都市計画事業 城南町浄化センター水処理増設(土木)工事(573工区)	本体土木工 1式、本体築造工(オキシデーションディッチ) 1式、本体築造工(最終沈殿池) 1式、本体築造工(汚泥ポンプ室) 1式 場内管路工 1式、場内整備 1式 ほか	283,012,174	H26.1.30 H27.1.26
575 (繰越)	都市計画事業 西部汚水10号 幹線枝線下水道築造工事(57 5工区)	内径200 塩ビ管布設工 1307m ほか	89,371,512	H25.11.13 H26.8.31
576 (繰越)	都市計画事業 東部汚水59号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(576工区)	高耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 400 289m 鋼製さや管(ボーリング一重ケーシング) 方式推進工 400 8m 内径200 塩ビ管布設工 1053m 内径150 塩ビ管布設工 57m ほか	190,174,698	H25.12.18 H26.9.24
578 (繰越)	都市計画事業 五霊汚水幹線 枝線下水道築造工事(578工 区)	内径150 塩ビ管布設工 541m 内径75 ポリエチレン管布設工 245m	50,018,499	H25.12.11 H26.9.19
590 (繰越)	都市計画事業 大和広住汚水 幹線枝線下水道築造工事(59 0工区)	内径150 塩ビ管布設工 843m ほか	52,669,271	H26.1.29 H26.11.25
600 (繰越)	都市計画事業 西部汚水29号 幹線及び枝線下水道築造工事 (600工区)	低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 250 95m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 250 117m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 137m 内径250 塩ビ管布設工 174m 内径200 塩ビ管布設工 85m 内径150 塩ビ管布設工 26m ほか	106,343,498	H26.3.27 H26.12.10
902 (繰越)	都市計画事業 西部汚水12号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(902工区)	鋼製さや管方式泥土圧方式一工程式推 進工 250 5m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 339m 内径200 塩ビ管布設工 339m 内径150 塩ビ管布設工 185m ほか	96,544,099	H26.5.1 H26.12.12
911 (繰越)	都市計画事業 西部汚水6号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(911工区)	内径200 塩ビ管布設工 1287m ほか	125,586,741	H26.5.1 H27.2.27
913 (繰越)	都市計画事業 南部汚水17号 幹線枝線下水道築造工事(91 3工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 230m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 300 202m 低耐荷力方式泥水圧方式一工程式推進 工 300 101m 低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 200 57m 内径250 塩ビ管布設工 3m 内径200 塩ビ管布設工 207m ほか	138,643,344	H26.6.4 H27.3.18

工事 番号	工事名	施行内容	工事費	工期
914 (繰越)	都市計画事業 南部汚水6号 幹線枝線下水道築造工事(91 4工区)	鋼製さや管方式ボーリング方式一重ケ-シング式推進工 350 7m 鋼製さや管方式ボーリング方式一重ケ-シング式推進工 300 7m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 200 565m 内径250 塩ビ管布設工 10m 内径200 塩ビ管布設工 75m ほか	118,411,079	H26.6.11 H27.3.12
915 (繰越)	都市計画事業 西部汚水11号 幹線及び枝線外枝線下水道築 造工事(915工区)	低耐荷力管推進工圧入式スクリュ排土方式 200 148m 低耐荷力管推進工圧入式スクリュ排土方式 150 87m 鋼製さや管推進工ボーリング式一重ケーシング方式 300 7m 内径200 塩ビ管布設工 95m 内径150 塩ビ管布設工 68m 内径100 塩ビ管布設工 970m	120,585,436	H26.8.14 H27.3.18
901	都市計画事業 西部汚水12号 幹線及び枝線下水道築造工事 (901工区)	鋼製さや管方式ボーリング方式一重ケーシック式推進工 24m 鋼製さや管方式ボーリング方式二重ケーシック式推進工 25m 低耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 65m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 246m 低耐荷力方式圧入方式(泥水排土方式) 46m 内径200 塩ビ管布設工 153m ほか	117,291,552	H26.6.11 H27.2.10
903	都市計画事業 大和広住汚水 幹線下水道築造工事(903工 区)	鋼製さや管方式ボーリング方式二重ケー シング式推進工 400 25m 高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 400 216m 高耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 350 107m ほか	123,863,329	H26.5.1 H27.3.20
904	都市計画事業 大和広住汚水 幹線下水道築造工事(904工 区)	高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工法(400) 192m ほか	68,951,969	H26.6.4 H26.11.14
907	都市計画事業 南部汚水20号 幹線及び枝線下水道築造工事 (907工区)	高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 400 291m 低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 200 43m 内径200 塩ビ管布設工 114m 内径400 塩ビ管布設工 36m 圧送管布設工 348m ほか	142,837,979	H26.9.3 H27.2.27
916	都市計画事業 西部汚水11号 幹線(その1)下水道築造工事 (916工区)	密閉型推進工法泥水式推進工 800 109m 鋼製さや管推進工法泥水式推進工 450 46m ほか	110,688,526	H26.7.16 H27.3.30

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
923	都市計画事業 西部汚水12号 幹線及び枝線外枝線下水道築 造工事(923工区)	低耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 200 125m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 200 95m 内径200 塩ビ管布設工 105m 内径150 塩ビ管布設工 82m (圧送管)内径100 ポリエチレン管布設工 657m ほか	90,296,563	H26.8.6 H27.3.27
924	都市計画事業 東部汚水64号 幹線及び枝線外枝線下水道築 造工事(924工区)	低耐荷力管推進工圧入式スクリュ排土方式(200)226m 低耐荷力管推進工泥土圧式(200)450m 低耐荷力管推進工泥土圧式(250)23m 低耐荷力管推進工泥水式(200)126m 内径200塩ビ管布設工219m 内径150塩ビ管布設工357mほか	246,537,730	H26.7.16 H27.3.27
931	都市計画事業 西部汚水22号 幹線及び枝線下水道築造工事 (931工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進 工 250 341m 鋼製さや管方式ボーリング方式推進工一 重ケーシング式 350 12m 内径250 塩ビ管布設工 298m 内径200 塩ビ管布設工 393m	121,742,569	H26.7.24 H27.3.18
932	都市計画事業 西部汚水22号 幹線及び枝線下水道築造工事 (932工区)	低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 250 192m 低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工 300 177m 低耐荷力方式圧入方式二工程式推進工 200 76m 内径200 塩ビ管布設工 200 495m	145,776,937	H26.7.24 H27.3.18
933	都市計画事業 中部汚水1号 幹線及び外枝線下水道築造工 事(933工区)	高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 呼び径350 286m 高耐荷力方式泥水方式一工程式推進工 呼び径300 67m 内径200 塩ビ管布設工 189m ほか	166,003,431	H26.7.16 H27.3.18
934	都市計画事業 東部汚水18号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(934工区)	内径200 塩ビ管布設工 570m 内径150 塩ビ管布設工 143m ほか	57,218,984	H26.7.30 H27.2.13
935	都市計画事業 東部汚水1号 幹線枝線外枝線下水道築造工 事(935工区)	内径200 塩ビ管布設工 380m 内径150 塩ビ管布設工 479m ほか	63,520,120	H26.7.24 H27.2.27

(2)処理場築造事業

(単位:円)

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
3 (繰越)	都市計画事業 中部浄化セン ター雨水滞水池機械設備工事 (3工区)	雨水滞水池機械設備工事 1式	123,335,499	H25.8.8 H26.4.30
4 (繰越)	都市計画事業 中部浄化セン ター雨水滞水池電気設備工事 (4工区)	運転操作設備 1式 計装設備 1式 中央監視制御設備 1式	69,984,000	H25.10.10 H26.4.30
50 (繰越)	都市計画事業 城南浄化セン ター水処理機械設備工事(50 工区)	水処理機械設備工事 1式	151,243,200	H26.7.17 H27.3.18

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
51 (繰越)	都市計画事業 城南浄化セン ター水処理電気設備工事(51 工区)	水処理電気設備工事 運転操作設備 1式 計装設備 1式 中央監視制御設備 1式 建築付帯電気設備 1式	145,800,000	H26.8.7 H27.3.18
52	都市計画事業 東部浄化セン ター消化ガス発電設備設置工 事(52工区) (平成26年度債務負担行為設 定)	消化ガス発電設備工事(前処理装置、発電装置等) 1式加温設備工事(熱交換器装置等) 1式詳細設計 1式	(平成26年度) 110,808,000 (平成27年度) 407,592,000 (計) 518,400,000	H26.12.25 H28.3.18
53	都市計画事業 中部浄化セン ターA - 2 - 1系反応タンク機械 設備工事(53工区)	反応タンク機械設備 1式	123,487,683	H26.9.19 H27.3.17
54	都市計画事業 中部浄化セン ターA - 2 - 1系反応タンクその 他電気設備工事(54工区)	運転操作設備 1式 計装設備 1式 中央監視制御設備 1式 電気設備 1式	57,780,000	H26.10.9 H27.3.17
55	都市計画事業 中部浄化セン ター最初沈殿池夾雑物除去装 置機械設備その他工事(55工区)	最初沈殿池浹雑物除去装置機械設備工事 1式	53,557,200	H26.10.31 H27.3.17

(3)管渠布設事業(雨水)

(単位:円)

(3) [未"PRX 事未 (M) N)			(丰田:11)
工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
(繰越)	都市計画事業 加勢川雨水6 号幹線分水施設築造工事 (平成24年度債務負担行為設定)	香口マンホール築造工 マンホール本体工(プレキャストケーソン 工)1式 高落差処理工(ドロップシャフト工) 1式 分水施設築造工 土工 1式 仮設工 1式 躯体工 1式 付帯工 1式 復旧工 1式	(平成24年度) 250,000,000 (平成25年度) 328,698,732 (平成26年度) 59,672,000 (計) 638,370,732	H24.11.22 H26.7.31
(繰越)	都市計画事業 井芹川雨水9 号幹線バイパス管築造工事 (平成24年度債務負担行為設定)	管渠工 泥濃推進工法 379m 発進立坑築造工 1式 分水施設立坑築造工 1式 発進立坑内人孔 1式 分水施設内人孔 1式 ドロップシャフト設置工 1式 地盤改良工 高圧攪拌噴射工 1式 掘進機用カッタービット交換工 1式	(平成24年度) 13,500,000 (平成25年度) 777,252,542 (平成26年度) 74,674,000 (計) 865,426,542	H24.12.13 H27.3.18
(繰越)	都市計画事業 加勢川第6排 水区雨水調整池築造工事(その1)	調整池本体築造工 1式 吹上人孔築造工 1式 越流施設工 1式 ポンプ場流入口工 1式 放流渠工 1式	341,048,915	H26.3.24 H27.2.13
(繰越)	都市計画事業 加勢川第6排 水区雨水調整池排水樋管外築 造工事	樋管工 1式 バイパス函渠・放流函渠工 1式	118,575,208	H25.10.30 H26.7.18

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
(繰越)	都市計画事業 加勢川第6排水区雨水調整池電気設備工事	調整池排水設備及び分水施設電気設備 工事 1式	161,372,297	H25.7.19 H27.1.13
(繰越)	都市計画事業 井芹川第9排 水区分水施設ゲート設備工事	分水施設ゲート設備 1式	51,840,000	H25.10.31 H27.3.18
(繰越)	都市計画事業 加勢川第6排 水区雨水調整池ポンプ機械設 備工事	雨水調整池ポンプ機械設備工事 一式	102,217,500	H25.7.19 H27.1.13
(繰越)	都市計画事業 加勢川第6排 水区雨水調整池ゲート設備工 事	雨水調整池ゲート設備工事 1式 分水路ゲート設備工事 1式 ステンレス鋼板製電動ローラゲート 1門 フラップゲート 2門	107,471,700	H25.7.19 H27.1.13

(4)ポンプ築造事業(雨水)

(単位:円)

工事 番号	工事 名	施行内容	工事費	工期
(繰越)	都市計画事業 小山田排水機場自動除塵機機械設備工事	自動除塵機設備 1式 水中ポンプ設備 1式	71,172,000	H25.10.31 H26.11.28
(繰越)	都市計画事業 小山田排水機場監視操作制御設備改修工事	排水機場ポンプ、分水施設ゲート、調整 ゲート監視操作制御装置改修工事 1式	87,045,000	H25.9.24 H27.3.18

2 保存工事の概況

工事内容	数量	工事金額 (円)
公共下水道等緊急工事(清掃·補修)	59件	18,489,580
人孔、小口径汚水桝等の改良工事	127路線	149,661,146
道路管理者等の工事に伴う公共下水道改良工事	184箇所	230,667,513
合 計		398,818,239

下水道の整備状況

1 下水道の普及状況と面積の推移

	単位	H26	H25	H24	H23	H22	H21
行政区域内人口	人	733,516	732,877	731,815	729,189	729,048	727,955
全体計画人口	人	666,300	666,300	666,300	678,000	678,000	678,000
市街化区域内人口	人	645,762	645,725	638,239	618,920	618,920	618,920
現在排水区域内人口	人	645,668	643,522	633,194	628,728	620,130	602,566
現在処理区域内人口	人	645,030	643,344	633,038	628,728	620,130	602,566
行政区域内人口に対する普及率	%	87.9	87.8	86.5	86.2	85.1	82.8
行政区域内面積	ha	39,032	38,954	38,954	38,954	38,953	38,953
全体計画面積	ha	13,724	13,724	13,724	13,678	13,678	13,678
市街化区域内面積	ha	10,734	10,734	10,734	10,148	10,148	10,148

^{*}人口は、住民基本台帳登録数(平成23年度までは外国人登録数を含む)をもとに算出している。

2 整備面積 (ha)

	中部 処理区	東部 処理区	南部 処理区	西部 処理区	北部 処理区	富合 処理区	植木 処理区	城南 処理区	合計	年度末時 累計
H26末時累計	1,454	4,049	1,551	1,348	2,302	199	107	381	11,391	
H26	1	22	25	31	1	7	14	3	104	11,391
H25	3	77	24	42	2	7	5	15	175	11,287
H24	24	62	13	50	2	7	18	11	187	11,112
H23	0	30	18	31	9	0	30	14	132	10,925
H22	15	54	9	83	26	0	2	0	189	10,793

^{*}各年度に整備した面積を示す。

3 処理区域面積 (ha)

	中部 処理区	東部 処理区	南部 処理区	西部 処理区	北部 処理区	富合 処理区	植木 処理区	城南 処理区	合計	年度末時 累計
H26末時累計	1,454	4,049	1,550	1,337	2,302	199	102	381	11,374	
H26	1	22	25	20	1	7	14	3	93	11,374
H25	3	77	24	42	2	7	5	15	175	11,281
H24	24	62	13	50	2	7	18	11	187	11,106
H23	0	30	18	31	9	0	30	14	132	10,919
H22	15	54	9	83	26	0	2	0	189	10,787

^{*}各年度に整備した面積を示す。

4 管きょ整備 (m)

	中部 処理区	東部処理区	南部 処理区	西部 処理区	北部 処理区	富合 処理区	植木 処理区	城南 処理区	合計	年度末時 累計
H26末時累計	331,868	901,623	354,214	330,551	455,715	52,446	33,731	84,360	2,544,508	
H26	1,238	5,955	4,651	10,005	709	2,311	6,080	1,986	32,935	2,544,508
H25	271	16,591	7,892	11,100	516	2,222	1,790	3,475	43,857	2,511,573
H24	4,594	12,094	445	12,835	339	1,933	4,500	4,412	41,152	2,467,716
H23	44	4,515	3,579	8,895	1,366	0	6,027	5,850	30,276	2,426,564
H22	3,251	13,718	1,764	20,714	4,836	0	534	0	44,817	2,396,288

^{*}各年度に整備した管きょ延長を示す。

^{*}年度末時累計は、各年度末時の整備済面積を示す。

^{*}平成25年度までは南部処理区に杉島処理区を含む。

^{*}年度末時累計は、各年度末時の整備済面積を示す。

^{*}平成25年度までは南部処理区に杉島処理区を含む。


^{*}年度末時累計は、各年度末時の整備済面積を示す。 *平成25年度までは南部処理区に杉島処理区を含む。

5 都市下水路(雨水幹線)

都市下水路とは、市街地において雨水を排除する排水路を整備し局部的な浸水を防止するための施設であり、本市では昭和33年の高橋都市下水路をはじめとした、13箇所に整備を行ってきた。現在では全ての計画事業が完了し、雨水幹線の認可を受けている。

旧都市下水路一覧表

雨水幹線 及び枝線名	旧都市下水路名	集 水 面 積 (ha)	計 画 排出量 (m³/s)	都 決 延 長 (m)	施行済 延 長 (m)	事業内容	執行 事業費 (百万円)	執行年度
坪井川雨水 3号幹線	高 橋	159	6.98	882	779	⊌ 4.61 × 3.20 × 2.30 ⊌ 1.50 × 1.20 × 1.10	14	\$33 ~ \$35
坪井川雨水 5号幹線枝線	春日	63	2.33	1,485	1,317	·1.8 × 1.9 ~ ·1.2 × 1.0	31	\$34 ~ \$37
坪井川雨水 6号幹線	旧井芹川	41	3.45	1,169	918	⊌ 2.50 × 1.50 × 1.70	16	\$35 ~ \$37
健軍川雨水 2号幹線	帯山	76	5.82	1,840	1,474	·2.15 × 1.99 ~ ·1.50 × 1.45	51	\$39 ~ \$41
加勢川雨水5号 及び5-1号幹線	出水	41	3.13	1,370	1,370	⑨1.50~⑨ 1.00 ⊌1.00×0.80、底張	66	\$42 ~ \$46
井芹川雨水 8号幹線枝線	段山	38	3.78	490	467	⊙1.50 ~⊙ 0.80	36	S45 ~ S48
白川雨水 8号幹線	新南部	43	4.29	800	668	③ 1.65 ~ ④ 1.10 1.10 × 1.30 ~ 0.90 × 1.00	45	S46 ~ S48
加勢川雨水 3号幹線	湖東	77	13.90	1,560	983	底板工 ⊌ 3.50 × 3.00 × 2.56	254	\$47 ~ \$56
井芹川雨水 10号幹線	山之下	57	7.19	1,640	1,058	· ② 2.2 ~ ② 2.0 · 2.00 × 2.00 ~ 1.50 × 1.05	406	S48 ~ S56
加勢川雨水 6号幹線	秋 津	313	11.43	3,570	3,868	⊌ 3.50 × 3.00 × 2.56 ~ ⊌ 2.40 × 2.00 × 1.127	334	\$38 ~ \$41 \$50 ~ \$56
井芹川雨水 13号幹線	上熊本	110	14.36	930	685	·	366	S57 ~ H1
白川雨水14号 及び15号幹線	竜田	95	10.85	1,810	1,987	·2.5 × 3.3 ~ 2.1 × 1.5 · • • 1.80 ~ • 1.20	1,118	S55 ~ H5
健軍川雨水 7号幹線	月出	81	11.96	2,000	1,992	·2.25 × 2.25 • 2.4 ~ • 0.8	740	S55 ~ H4





円形管 a 直径=a

a×b ← ↓ ↓ ↓ ↓ b 馬蹄形渠

6 ポンプ場

熊本市の地形は、概して北東に高く南西に低いが比較的平坦である。本市は分流式の汚水整備を行っているが、一部合流式区域をもち、中継ポンプ場(38箇所)、雨水ポンプ場(2箇所)を合わせ40箇所、マンホールポンプ場 264 箇所が完成している。

(1)ポンプ場調書(平成26年度末)

) 小グノ場調音(平	7-20-0 1 7		言	画排水	量			現有排	水能力		
処	-1 8	稼動	計画排	晴天時	雨天時	雨水量		汚水ポンプ			雨水ポンプ	Ĵ
理区	ポンプ場	年月	水面積 (ha)	明八时	MAYCHO	四小里	台数	口径	揚水量	台数	口径	揚水量
			(Ha)	(m³/時)	(m³/時)	(m³/時)	(台)	(mm)	(m³/時)	(台)	(mm)	(m³/時)
	新花畑	H26.4	113.7	306	2,196	6,548	4(1)	250 ~ 450	2,275	2	700	6,548
	坪井(合)	S47.6	3.3	7	2,452	-	3	200	720	-	-	-
中	本山(合)	\$49.6	65.4	-	-	27,860	-	-	-	2	900	13,824
	世安(合)	\$49.7	250.0	670	2,009	48,420	3(1)	450	2,964	4	1,200	48,420
	花畑第2(合)	\$55.6	-	-	-	6,869	-	-	-	2	700	7,200
部	島崎	S59.11	146.8	392	-	-	2(1)	300	608	-	-	-
սս	新島崎	H9.8	368	839	-	-	2(1)	350	720	-	-	-
	和 泉	H9.9	28.3	191	-	-	2(1)	200	191	-	-	-
	春日雨水	H9.10	58.6	-	-	30,647	-	-	-	6	800	32,400
	湖東	\$49.3	1,449.6	2,916	3,280	-	4(1)	500	5,678	-	-	-
	神 水	\$53.8	24.0	47	-	-	2(1)	150	133	1	-	-
	戸井の外	S55.7	72.6	148	-	-	2(1)	200	360	1	-	-
東	渡 瀬	S59.1	704.0	1,415	-	-	3(1)	350	2,040	1	-	-
	出 水	\$57.9	77.7	155	-	-	2(1)	200	270	-	-	-
	渡 鹿	S59.1	54.5	108	-	-	2(1)	200	216	-	-	-
	健 軍	\$59.5	59.0	119	-	-	2(1)	200	180	-	-	-
	渡鹿第2	\$59.10	39.7	79	-	-	2(1)	200	150	-	-	-
	長嶺	\$63.3	30.6	61	-	-	2(1)	150	108	-	-	-
	江 津	\$63.3	169.8	342	-	6,012	3(1)	250	965	2	500 ~ 800	6,001
部	西 無 田	\$63.12	23.2	47	-	-	2(1)	200	163	-	-	-
	端 地	H2.3	41.2	83	-	-	2(1)	200	144	-	-	-
	沼山津	H3.1	66.8	133	-	-	2(1)	200	144	-	-	-
	下津留	H9.8	20.6	43	-	-	2(1)	150	137	-	-	-
	南熊本	S54.5	71.8	119	-	-	2(1)	150	139	-	-	-
南	菅 原	S54.5	14.2	22	-	-	2(1)	100	29	-	-	-
1.5	大 渡	S62.4	41.9	68	-	-	3(1)	150	149	-	-	-
	流通団地	S62.7	59.7	97	-	-	3(2)	150	120	-	-	-
部	平 田	H2.11	459.7	752	-	25,200	2(1)	400	1,290	3	800 ~ 1,350	25,200
	南高江	H6.10	490.1	803	-	-	2(1)	350	846	-	-	-
_	花園	H7.3	137.0	148	-	-	2(1)	300	572	-	-	-
西	花園第2	H9.3	73.8	79	-	-	2(1)	250	205	-	-	-
部	小山田雨水	H12.4	156.4	-	-	32,400	-	-	-	4	1,000	32,400
ПР	小 島	H20.3	165.2	176	-	-	2(1)	150	144	-	-	-
	飛 田	H1.8	174.2	223	-	-	3(1)	100	169	-	-	-
北	坪井第2	H5.5	98.1	138	-	-	2(1)	200	284	-	-	-
	井川道	H7.4	7.2	7	-	-	2(1)	100	19	-	-	-
	西 里	H13.4	23.8	16	-	-	2(1)	150	55	-	-	-
	芭蕉鶴	H16.10		41	-	-	2(1)	100	90	-	-	-
	富合	H14.10		176	-	-	2(1)	150	204	-	-	
植木	植木	H20.1	307.2	311	-	-	3(1)	150	390	-	-	-
	•		•									
中部	新川橋(合)	S49	-	-	-	-	-	-	-	3	200 ~ 400	1,740

中部 新川橋(合)
 \$49
 3 200 ~ 400 1,740

 西部 高橋稲荷ケート
 H14.3 7.87
 1,800 1,800
 2 400 1,800

^{*} ポンブ場名称の後の(合)は合流区域内にあるポンブ場を示す。江津ポンブ場と平田ポンブ場は、雨水分流地区で汚水、雨水併設ポンブ場。

^{*} ポンプ台数の()内数字は、その内の予備ポンプ数。

^{*} 春日雨水ポンプ・小山田雨水ポンプ・高橋稲荷ゲートは河川課及び西部土木センターにて管理。

^{*} 新川橋ポンプ場及び高橋稲荷ゲートポンプ場は暫定ポンプ場。

(2)マンホールポンプ場調書(平成26年度末)

(2)マン	ンホールポンプ場調書 	(<u>平成20年段</u> ┃	.木)		ポンプ能力		
理区	マンホールポンプ場	築造年	台数(台)	口径(mm)	揚程(m)	揚水量 (m³ / 分)	出力(kW)
	中(1)田崎	S51	1	65	7.2	0.38	1.5
	中(2)二本木No.1	S62	2	150	3.8	5.2	15
	中(3)二本木No.2	S48	1	80	1.3	0.3	1.5
	中(4)二本木No.3	S48	1	80	0.5	0.3	1.5
	中(5)横手No.1	\$60	2	80	7.7	0.7	2.2
	中(6)花畑ミニ 中(7)本丸	\$52 \$55	2	65 100	7 12.6	0.4 0.5	1.5 5.9
	中(8)千葉城	\$55 \$55	2	100	10	0.3	3.7
	中(9)出町	\$48	2	80	10.5	0.8	2.2
	中(11)安巳橋	S50	2	80	8	0.5	2.2
	中(12)井出ノ口	\$50	1	80	7.7	0.7	2.2
	中(13)大甲橋	S50	1	80	10	0.4	1.5
	中(15)九品寺No.2	\$53	2	80	13	0.5	5.5
	中(16)市立高校前	S63	2	80	2.66	0.72	2.2
	中(17)池の上No.1	H2	2	80	10.5	0.8	2.2
	中(18)池の上No.2	\$63	2	80	11.7	1.1	3.7
	中(19)江原中前	H2	2	80	4.3	0.262	2.2
中	中(20)田崎市場No.1	H3	2	80	3.2	0.23	2.2
	中(21)田崎市場No.2 中(22)黒髪	H3 H6	2	80 80	9.7 3.2	0.23	2.2
部	中(22)羔爰 中(23)平成	H6	2	80	1.17	0.036 0.403	2.2
	中(24)稗田町No.1	H9	2	80	1.17	0.403	2.2
	中(25)池亀町No.1	H9	2	100	8.9	0.57	3.7
	中(26)池亀町No.2	H10	2	100	7.6	1.18	3.7
	中(27)池田3丁目	H12	2	80	10.5	0.8	2.2
	中(28)池田4丁目No.1	H14	2	80	10.04	0.636	2.2
	中(29)池田4丁目No.2	H14	2	100	16.95	0.497	5.5
	中(30)池田2丁目	H15	2	80	7.47	0.28	2.2
	中(31)蓮台寺3丁目	H16	2	80	3.56	0.16	1.5
	中(32)池田3丁目No.2	H17	2	80	13.5	0.28	2.2
	中(33)池田2丁目No.2	H18	2	65	8.4	0.197	1.5
	中(34)池田2丁目No.3 中(35)池田3丁目No.3	H18 H18	2	65 65	12 9.9	0.18 0.159	2.2 1.5
	中(36)徳王	H19	2	100	35	0.159	22
	中(37)池亀町No.3	H19	2	80	13.2	0.637	5.5
	中(38)稗田町No.2	H20	2	65	5.8	0.159	1.5
	中(39)稗田町No.3	H20	2	65	10.3	0.159	2.2
	雨(1) 水道町	H10	1	80	1.99	0.8	2.2
	東(1)大江下その2	S62	2	80	5	1.18	1.5
	東(2)渡鹿鶴橋	S50	1	80	7.7	0.7	2.2
	東(3)大江ブロック壁横	S50	2	80	7.7	0.7	2.2
	東(4)大江公民館横	S50	1	80	7.7	0.7	2.2
	東(5)新屋敷	\$48	2	100	7.7	0.7	2.2
	東(6)九品寺No.1 東(7)神水苗東	\$50	2	150	5	5.7	15
	東(7)神水苑裏 東(8)出水1丁目	\$50 \$52	2	80 80	10 10	0.7	5.5 3.7
	東(9)水前寺公園裏	\$52 \$53	2	65	4	0.7	2.2
	東(10)水前寺公園横	\$53 \$53	2	65	15	0.14	1.5
	東(11)八丁馬場電停横	S54	1	65	5.3	0.474	1.5
	東(12)湖東No.1	\$58	2	80	10	0.95	4.5
	東(13)湖東No.2	\$58	2	80	10	0.95	4.5
	東(14)堀の内	S59	2	80	7.1	0.46	2.2
東	東(15)健幹15号	\$58	2	150	9.24	1.3	13
	東(16)健幹16号	\$58	2	150	8	2.2	13
部	東(17)健幹17号	S59	2	80	4.3	0.57	1.5
	東(18)江津湖公園	\$59	2	150	18	1.8	13
	東(19)健幹11号	\$59	2	80	3.77	0.4	2.2
	東(20)湖東No.3 東(21)湖東No.4	\$59 \$59	2	80 80	6.8 16.3	0.4	1.5 5.5
	東(21)湖東NO.4 東(22)保田窪本町	\$59 \$60	2	80	10.8	0.66 0.2	2.2
	東(23)若葉No.1	\$60	2	80	10.8	0.2	2.2
	東(24)保田窪No.1	S61	2	80	9.52	0.5	2.2
	東(25)小磧橋	S61	2	100	17.7	0.9	7.5
	東(26)保田窪No.2	\$62	2	80	9.5	0.5	2.2
	東(27)河童堀	\$62	2	80	9.5	0.5	2.2
	東(28)若葉No.2	\$63	2	80	5	0.35	2.2
i .	東(29)若葉No.3	S63	2	80	5	0.21	5.5
	東(30)若葉No.4 東(31)帯山5丁目	\$63 H1	2 2	80 80	7 4.89	0.21 0.418	2.2

処							
理区	マンホールポンプ場	築造年	台数(台)	口径(mm)	ポンプ能力 揚程(m)	揚水量 (m³ / 分)	出力(kW)
	東(32)保田窪No.3	S63	2	80	5.8	0.8	2.2
	東(33)中無田	S63	2	80	8.4	0.33	2.2
	東(34)湖東P前	H1	2	80	8	1	2.2
	東(35)藻器堀川橋前	H1	2	100	16.3	0.906	5.5
	東(36)長嶺町	H1 H1	2 2	80 80	4.85 4.1	0.45 0.296	2.2
	東(37)長嶺橋前 東(38)江津1丁目	H2	2	80	3.5	0.296	2.2
	東(39)下南部その1	H3	2	80	17.2	0.343	3.7
	東(40)出水6丁目	H4	2	100	10.13	1	3.7
	東(41)下南部その2	H4	2	80	12.04	0.396	2.2
	東(42)下南部その3	H4	2	80	13.9	0.489	2.2
	東(43)下南部その4	H4	2	100	16.8	1.04	5.5
	東(44)小楠公園	H4	2	80	4.66	0.156	2.2
	東(45)下南部団地東(46)帯山1丁目	H5 H4	2 2	100 100	6.72 4.5	0.836 1.176	5.5 2.2
	東(47)下南部2丁目	H5	2	80	4.5	0.55	3.7
	東(48)長嶺東	H9	2	80	3.9	0.33	2.2
	東(49)長嶺東その2	H10	2	80	11.8	0.17	2.2
	東(50)八反田	H10	2	80	10.5	0.03	2.2
_	東(51)上南部町	H10	2	80	5.8	0.042	2.2
東	東(52)長嶺東その3	H10	2	150	6.86	0.244	5.5
	東(53)長嶺東その4	H10	2	150	9.46	0.33	5.5
部	東(54)東部青果裏	H11	2	80	10.5	0.8	2.2
	東(55)秋津3丁目 東(56)若葉No.5	H11 H11	2 2	80 80	13 10	0.4 0.78	2.2
	東(57)長嶺東2丁目	H14	2	80	5.6	0.78	2.2
	東(58)保田窪5丁目	H14	2	65	2.97	0.16	1.5
	東(59)保田窪3丁目	H14	2	80	5.69	0.29	2.2
	東(60)若葉No.6	H17	2	80	6	0.471	2.2
	東(61)戸島1丁目	H17	2	150	17.3	2.46	15
	東(62)保田窪本町No.2	H19	2	65	3.9	0.159	2.2
	東(63)石原3丁目	H19	2	80	19.4	0.36	5.5
	東(64)秋津1丁目	H19 H19	2	65	5.5	0.159	2.2
	東(65)秋津3丁目公園 東(66)水前寺3丁目東	H19	2 2	65 65	4.5 4.6	0.159 0.159	2.2
	東(67)水前寺3丁目西	H19	2	65	5.5	0.159	2.2
	東(68)戸島7丁目	H19	2	100	13.2	0.708	3.7
	東(69)江津2丁目	H22	2	50	4.5	0.12	0.4
	東(70)下江津1丁目	H22	2	65	6.1	0.159	1.5
	東(71)吉原町	H22	2	80	23.4	0.468	7.5
	東(72)弓削町 1	H22	2	100	18.8	0.893	5.5
	東(73)弓削町 2 東(74)鹿帰瀬町	H24 H24	2 2	65 80	5.3 18.3	0.159 0.387	1.5 5.5
	南(1)元三	\$62	4	80	10.3	0.367	2.2
	南(3)川尻公会堂	S63	2	80	3.2	0.3	2.2
	南(4)近見No.1	H2	2	80	5.1	0.2	2.2
	南(5)田迎	H3	2	100	11.4	1.169	5.5
<u></u>	南(6)外城	H5	2	80		0.765	3.7
南	南(7)島町	H9	2	80	4.23	0.463	2.2
	南(8)近見No.2 南(0)杉島No.1	H10	2	80	2.91	0.06	2.2
÷r	南(9)杉島No.1 南(10)杉島No.2	H22 H23	2 2	80 65	14.4 5	0.36 0.159	3.7 1.5
部	南(10)杉島No.3	H24	2	65	8.4	0.159	1.5
	南(12)杉島No.4	H24	2	65	8.4	0.159	1.5
	南(13)南熊本5丁目	H24	2	150	9.8	2.1	5.5
	南(14)白藤5丁目	H25	2	65	7.1	0.215	1.5
	南(15)護藤町	H26	2	150	17.0	2.276	11
	西(1)城西No.1	H4	2	80	1.87	1.2	2.2
	西(2)城西No.2	H7	2 2	80	15.29 4.24	2.6	5.5
	西(4)慈恵病院寮前 西(5)横手No.2	H7 H7	2	80 80	6.79	0.85 0.52	2.2
#	西(6)京町	S58	2	80	5.5	0.6	1.5
西	西(7)上熊本	\$63	2	80	3.66	0.36	2.2
	西(8)製粉前	\$63	2	80	8.7	0.9	2.2
÷n	西(9)附属中北	H1	2	80	4.2	0.32	2.2
部	西(10)井芹中前	H2	2	80	2.54	0.5	2.2
	西(11)カンカン坂No.1	H3	2	80	3.18	0.186	2.2
	西(12)カンカン坂No.2 西(42) 花屋No.4	H3	2	100	5.54	1.65	5.5
	西(13)花園No.1	H7	2	80	18.53	0.45	5.5
L	西(14)花園No.2	H7	2	80	16.25	0.07	2.2

処					ポンプ能力		
理区	マンホールポンプ場	築造年	台数(台)	口径(mm)	ポンク能力 揚程(m)	揚水量 (m³ / 分)	出力(kW)
	西(15)花園No.3	H7	2	80	15.47	0.03	2.2
	西(16)慈恵病院北	H7	2	80	3.18	0.168	2.2
	西(17)小山田	H8	2	80	3.4	0.05	2.2
	西(18)花園No.4	H8	2	80	4.996	0.24	2.2
	西(19)花園No.5	H8	2	80	7.22	0.022	2.2
	西(20)花園No.6	H8	2	80	11.78	0.077	2.2
	西(21)双子堤	H8	2	80	15.76	0.1	2.2
	西(22)花園No.7 西(23)花園No.8	H9 H9	2 2	80 80	9.43 8.3	0.02 0.03	2.2
	西(24)花園3丁目No.1	H9	2	80	6.27	0.03	2.2
	西(25)島崎4丁目	H10	2	80	4.54	0.02	2.2
	西(26)花園3丁目No.2	H11	2	80	10	0.8	2.2
	西(27)島崎6丁目	H12	2	80	10.5	0.8	2.2
	西(28)島崎7丁目	H13	2	80	5.1	0.283	2.2
	西(29)花園7丁目No.1	H13	2	80	9.2	0.282	2.2
	西(30)島崎5丁目No.1	H13	2	80	10	0.8	2.2
	西(31)城山大塘町	H14	2	80	4.89	0.45	2.2
	西(32)花園第3 西(33)戸坂町	H15 H18	2 2	100 80	31 15.9	2.28 0.36	22 3.7
西	西(34)島崎5丁目No.2	H18	2	65	9.5	0.36	1.5
	西(35)戸坂町No.2	H19	2	65	12.9	0.159	3.7
部	西(36)谷尾崎町	H19	2	65	10.1	0.159	2.2
	西(37)花園7丁目No.2	H20	2	65	5.4	0.159	1.5
	西(38)小島7丁目No.1	H20	2	65	5.9	0.159	1.5
	西(39)小島7丁目No.2	H21	2	100	6.8	0.822	2.2
	西(40)島崎5丁目No.3	H21	2	80	9	0.597	2.2
	西(41)横手No.3	H22	2	65	7.6	0.168	1.5
	西(42)上高橋1丁目	H23 H23	2 2	65	7.7	0.283	1.5
	西(43)小島5丁目 西(44)島崎7丁目No.2	H24	2	65 65	5.7 5.9	0.159 0.159	1.5 1.5
	西(45)島崎6丁目No.2	H24	2	50	9	0.159	0.75
	西(46)谷尾崎町No.2	H24	2	65	13.3	0.159	3.7
	西(47)沖新町	H24	2	65	7.6	0.283	2.2
	西(48)池上町No.3	H25	2	65	8.9	0.159	2.2
	西(49)池上町No.4	H25	2	65	7.9	0.277	2.2
	西(50)池上町No.5	H25	2	100	18.1	1.35	7.5
	西(51)谷尾崎町No.3	H26	2	80	7.5	0.533	1.5
	西(52)谷尾崎町No.4 西(53)小島下町No.1	H26 H26	2 2	65 80	4.7 19.6	0.176 0.478	1.5 5.5
	西(54)小島下町No.2	H26	2	80	8.2	0.636	2.2
	北(2)一本木	H1	2	80	15.3	0.265	1.5
	北(5)新地No.2	H3	2	80	4.5	0.5	3.7
	北(6)泰勝寺	H3	2	80	8.079	0.543	2.2
	北(7)亀井No.1	H4	2	80	3.54	0.034	2.2
	北(8)亀井No.2	H4	2	80	5.92	0.352	2.2
	北(10)八景水谷	H5	2	80	3.14	0.88	2.2
	北(11)山の上	H6	2	100	13.28	0.8	3.7
	北(12)兎谷 北(13)八景水谷公園	H6 H7	2 2	80 80	17.54 5.5	0.25 0.534	3.7 2.2
	北(13)八京小台公园 北(14)万石No.1	H7	2	80	5.02	0.534	2.2
	北(15)池田2丁目公園	H8	2	80	4.47	0.03	2.2
	北(16)鹿子木	H9	2	80		0.03	2.2
	北(17)万石No.2	H9	2	80	4.23	0.463	2.2
4١/	北(18)津浦	H9	2	80	8.05	0.08	1.5
北	北(19)西梶尾その1	H10	2	80	10.38	0.014	2.2
	北(20)楠野No.1	H10	2	80	6.92	0.114	1.5
部	北(21)大蔵台	H10	2	80	13.63	0.277	3.7
	北(22)西梶尾その2 北(23)陳内	H10 H11	2 2	80 80	5.98 16.35	0.05 0.07	2.2 3.7
	北(23)除内 北(24)龍田8丁目No.1	H11	2	80	10.35	0.07	3.7
	北(25)龍田陳内4丁目	H12	2	100	21.1	0.34	5.5
	北(26)下硯川町No.1	H12	2	80	10.5	0.8	2.2
	北(27)龍田9丁目	H12	2	80	7.5	0.6	2.2
	北(28)下硯川町No.2	H13	2	80	13.9	0.43	2.2
	北(29)龍田陳内3丁目	H13	2	80	7.7	0.02	2.2
	北(30)黒髪7丁目	H13	2	65	5.53	0.02	1.5
	北(31)四方寄	H14	2	80	9	0.03	2.2
	北(32)梶尾町No.1 北(33)下硯川町No.3	H14 H15	2	80 80	7.5 9.8	0.28 0.27	2.2 5.5
	北(34)龍田町弓削No.1	H15	2	80	7.388	0.27	2.2
	北(36)楠原	H15	2	100	22	0.65	7.5
	NO COUNTRIAN	1110		100		0.00	1.0

Yam	如			ポンプ能力						
批303機尾即No2	<u></u> 理 区	マンホールポンプ場	築造年	台数(台)	口径(mm)			出力(kW)		
担任の大皇に丁目 H17 2 80 8.5 0.47 1.5 北任の政策		北(37)楠野町No.2								
担任日外線 H18 2 100 22.5 1.06 11 北(42)東平 H17 2 100 24 1.02 11 北(43)権木5丁目 H17 2 80 11.7 1.1 3.7 北(44)権田号別NO3 H18 2 80 11.5 0.283 2.2 北(49)山盛3丁目 H17 2 65 7 0.16 1.5 北(49)山盛3丁目 H17 2 65 7 0.16 1.5 北(49)山盛3丁目 H18 2 80 21.1 0.18 5.5 北(40)可聞時社 H19 2 65 5.2 0.159 1.5 北(40)可聞時社 H19 2 65 8.7 0.159 1.5 北(40)可聞時社 H19 2 65 8.7 0.159 1.5 北(40)可聞時社 H19 2 65 8.7 0.159 1.5 北(50)野井6丁目 H20 2 80 17.6 0.283 3.7 北(50)難用5丁目 H21 2 100 15.6 0.667 5.5 北(50)野井6丁目 H21 2 100 26.3 0.9 11 北(50)野井6702 H23 2 65 9.4 0.283 2.2 北(50)財用5日日 H24 2 65 9.8 0.16 2.2 北(50)財用5日日日 H26 2 65 7 0.159 2.2 北(50)財用5日日日 H27 2 65 9.7 0.39 3.7 富(1)様野科7601 H14 2 65 9.7 0.39 3.7 富(1)様野科7601 H16 2 50 9 0.2 0.75 富(2)平原M7603 H16 2 50 9 0.2 0.75 富(3)様野科7603 H16 2 50 9 0.2 0.75 富(4)様野科7601 H18 2 65 12.1 0.17 3.7 [6] 富(3)様野科7601 H18 2 65 12.1 0.17 3.7 [7] 木藤M7601 H18 2 65 12.1 0.17 3.7 [8] 第(4)秋79 H20 2 150 10.6 2 5.5 [8] 第(5)財用 7602 H16 2 80 8.7 0.39 2.2 城(1)陳日 H17 2 65 9.3 0.471 1.5 城(1)田 H23 2 80 8.7 0.302 2.2 城(1)田 H24 2 80 8.7 0.302 2.2 城(1)田		. ,				6.2				
北(42)東平 H17 2 100 24 1,02 11 11 1,1 3,7 1,4 44 隆田戸園No.3 H18 2 80 13,5 0,283 2,2 1,4 44 隆田戸園No.3 H18 2 80 13,5 0,283 2,2 1,4 44 隆田戸園No.3 H18 2 80 12,5 0,628 3,7 1,4 44 隆田戸園田園地 H19 2 65 7 0,16 1,5 1,5 1,4										
記(43)歳余57目										
近く4										
北(45)山室3丁目 H17 2 85 7 0.16 1.5 北(47)曜田もえぎ台 H13 2 80 21.1 0.18 5.5 北(48)号削団地 H19 2 65 5.2 0.159 1.5 北(48)弓削団地 H19 2 65 8.7 0.159 1.5 北(50)坪井で丁目 H19 2 65 8.7 0.159 1.5 北(51)曜田サ丁目 H20 2 100 15.6 0.667 5.5 北(54)明徳町 H21 12 2 65 8.0 0.159 1.5 北(54)明徳町 H21 12 2 65 8.0 0.159 1.5 北(54)明徳町 H21 12 2 65 8.0 0.159 1.5 北(54)明徳町 H21 12 2 65 9.4 0.283 2.2 北(54)明徳町 H21 2 65 9.4 0.283 0.9 11 北(55)原台町2 H23 2 65 10.5 0.16 2.2 北(57)曜田町丁目 N22 12 65 9.8 0.16 2.2 北(58)慶町 H24 2 65 9.8 0.16 2.2 北(59)帰田廿丁目 H20 2 65 10.5 0.16 2.2 北(59)帰田廿丁目 H21 2 65 10.5 0.16 2.2 北(59)帰田廿丁目 H21 2 65 10.5 0.16 2.2 北(59)帰田廿丁目 H24 2 65 6.3 0.9 11 太(55)帰田廿丁目 H26 2 65 7 0.159 1.5 富(1)平原州F201 H14 2 65 6.3 0.61 2.2 北(59)帰田廿丁目 H26 2 65 7 0.159 1.5 富(1)平原州F201 H14 2 65 6.3 0.61 2.2 末(51)帰田廿丁目 H26 2 65 9.7 0.39 3.7 高(5) 根押F201 H14 2 65 6.3 0.61 2.2 北(59)帰田廿丁目 H26 2 50 9 0.2 0.75 富(3)平原州F201 H14 2 65 12 0.22 3.7 0.159 1.5 富(1)平原州F201 H14 2 65 12 0.22 3.7 0.59 1.5 0.4 高(3) 北(5) 北(5) 北(5) 北(5) 北(5) 北(5) 北(5) 北(5										
北(46)山麓の丁目 H18 2 80 12.5 0.628 3.7										
北										
世代89号前門団地 H19 2 65 5.2 0.159 1.5	41/									
### 北(49)号削神社	10									
近いの四半月で日										
北(51)離田4丁目	部									
北(52)離田町可削2丁目										
北(53)離田5丁目										
出(55)東合No.2		. ,	H21	2	65	9.4	0.283	2.2		
出(56)四万寄No.2			H21	2	100	26.3	0.9	11		
北(57)龍田8丁目No.2										
北(58)震町		(
出た(59)飛田4丁目		. ,								
富(1)平原MPその1 H14 2 65 6.3 0.61 2.2 富(2)平原MPその2 H16 2 50 9 0.2 0.75 富(3)平原MPその1 H16 2 80 20.9 0.48 7.5 富(3)平原MPその1 H17 2 65 9.7 0.39 3.7 富(5) 複建MPその2 H17 2 65 12 0.22 3.7 富(6) 木原MPその1 H18 2 65 12.1 0.17 3.7 富(8) 週近TMP H20 2 150 10.6 2 5.5 富(8) 週近MP H24 2 80 9.1 159 2.2 城(1)限庄 H11 2 50 4.2 0.336 0.75 城(2)中宮地 H14 2 65 11.1 0.265 3.7 城(2)中宮地 H15 2 80 8.7 0.302 2.2 城(4)沈目橋 H15 2 80 8.7 0.302 2.2										
 富(2) 平原州 Pモの2										
富(3) 平原MPその3										
富(4) 榎津州 P その 1 日										
音(5) 複渾MPその2 H17 2 65 12 0.22 3.7 富(5) 複渾MPその2 H18 2 65 12.1 0.17 3.7 富(7) 木原MPその2 H18 2 50 6.5 0.15 0.4 富(8) 廻江MP H20 2 150 10.6 2 5.5 富(9) 清藤MP H24 2 80 9.1 159 2.2 域(1) 限庄 H11 2 50 4.2 0.336 0.75 域(2) 中宮地 H14 2 65 11.1 0.265 3.7 域(3) 沈目 H15 2 65 11.1 0.265 3.7 域(3) 沈目 H15 2 65 9.3 0.471 1.5 域(5) 宮地 H15 2 65 8.1 0.159 1.5 域(6) 今吉野 H20 2 50 5.7 0.162 0.75 域(7) 出水公民館前 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 域(9) 光平 H21 2 80 25.6 0.283 7.5 域(9) 松/平 H21 2 80 25.6 0.283 7.5 域(1) 同岛田 H23 2 80 8.0 8.0 8.7 5.5 域(1) 同岛田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 域(10) 高田 H23 2 80 8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.	富									
音(高)木原MPその1										
富(7)木原MPその2 H18 2 50 6.5 0.15 0.4 富(8)超江MP H20 2 150 10.6 2 5.5 或(9)清藤MP H24 2 80 9.1 159 2.2 城(1)限庄 H11 2 50 4.2 0.336 0.75 城(2)中宮地 H14 2 65 11.1 0.265 3.7 城(3)沈目 H15 2 80 8.7 0.302 2.2 城(5)空地 H15 2 65 9.3 0.471 1.5 城(6)今吉野 H20 2 50 5.7 0.162 0.75 城(7)出水公民館前 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(9)松/平 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(10)島田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 城(11)下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5										
富(8)廻江MP H20 2 150 10.6 2 5.5 富(9)清藤MP H24 2 80 9.1 159 2.2 城(1)限庄 H11 2 50 4.2 0.336 0.75 城(2)中宮地 H14 2 65 11.1 0.265 3.7 城(3)沈目 H15 2 80 8.7 0.302 2.2 城(4)沈目橋 H15 2 65 9.3 0.471 1.5 城(5)宫地 H15 2 65 8.1 0.159 1.5 城(6)今吉野 H20 2 50 5.7 0.162 0.75 城(7)出水公民館前 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(9)松/平 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(10)島田 H23 2 80 11.9 0.283 7.5 城(11)下宮地 H23 2 80 11.9 0.283 1.5	台									
富(9)清藤MP H24 2 80 9.1 159 2.2 城(1)限庄 H11 2 50 4.2 0.336 0.75 城(2)中宮地 H14 2 65 11.1 0.265 3.7 城(3)沈目 H15 2 80 8.7 0.302 2.2 城(4)沈目橋 H15 2 65 9.3 0.471 1.5 城(5)宮地 H15 2 65 8.1 0.159 1.5 城(5)宮地 H15 2 65 8.1 0.159 1.5 城(7)出水公民館前 H20 2 50 5.7 0.162 0.75 城(7)出水公民館前 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(9)松/平 H21 2 80 25.6 0.283 7.5 城(10)島田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 城(11)下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5										
城(3)沈目										
城(5)宮地 H15 2 65 8.1 0.159 1.5 城(6)今吉野 H20 2 50 5.7 0.162 0.75 城(7)出水公民館前 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(8)出水 H21 2 80 25.6 0.283 7.5 城(9)松/平 H21 2 65 5.9 0.16 1.5 城(10)島田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 城(11)下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5 城(12)阿高 1 H26 2 80 13.7 0.389 3.7 城(13)阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1)仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3)岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(3)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(3)居屋 H26 2 80 19.1 0.14 3.7 植(3)房屋 H26 2 80 15.2 0.636			H15	2	80	8.7	0.302	2.2		
城 城(6) 今吉野 H20 2 50 5.7 0.162 0.75 城(7) 出水公民館前 H21 2 80 7.8 0.637 2.2 城(8) 出水 H21 2 80 25.6 0.283 7.5 城(9) 松 / 平 H21 2 65 5.9 0.16 1.5 城(10) 島田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 城(11) 下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5 城(12) 阿高 1 H26 2 80 13.7 0.389 3.7 城(13) 阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1) 仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2) 岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3) 岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4) 広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 木 植(6) 舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 木 植(6) 舞尾 H26 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7) 広住 3 H26		城(4)沈目橋	H15	2	65	9.3	0.471	1.5		
(a) (b) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	1-11	城(5)宮地	H15	2	65	8.1	0.159	1.5		
南 城(8)出水 H21 2 80 25.6 0.283 7.5 城(9)松/平 H21 2 65 5.9 0.16 1.5 城(10)島田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 城(11)下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5 城(12)阿高 1 H26 2 80 13.7 0.389 3.7 城(13)阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1)仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(2)岩野 1 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 木 植(6)舞尾 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 木 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 15.4 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 <td>巩</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>5.7</td> <td></td> <td>0.75</td>	巩				50	5.7		0.75		
城(10)島田 H23 2 80 11.9 0.283 1.5 城(11)下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5 城(12)阿高 1 H26 2 80 13.7 0.389 3.7 城(13)阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1)仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3)岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 1.5 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5	南									
城(11)下宮地 H24 2 80 8 0.283 1.5 城(12)阿高 1 H26 2 80 13.7 0.389 3.7 城(13)阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1)仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3)岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 1.5 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(9)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5										
城(12)阿高 1 H26 2 80 13.7 0.389 3.7 城(13)阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1)仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3)岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5										
植(13)阿高 2 H26 2 80 17.7 0.539 5.5 植(1)仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3)岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5										
植 (1) 仁連塔 H20 2 80 17.4 0.342 5.5 植(2) 岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3) 岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4) 広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5) 広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6) 舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7) 広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8) 大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9) 大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10) 大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5										
植(2)岩野 1 H23 2 100 18.2 1.548 7.5 植(3)岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5	-									
植 (3) 岩野 2 H23 2 80 19.1 0.14 3.7 植(4) 広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5) 広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6) 舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7) 広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8) 大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9) 大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10) 大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5										
植 4)広住 1 H24 2 65 6.2 0.159 1.5 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5										
植 植(5)広住 2 H24 2 65 9.4 0.159 2.2 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5] ,.									
本 植(6)舞尾 H25 2 80 15.2 0.636 5.5 植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5	植		1							
植(7)広住 3 H26 2 80 28.5 0.265 7.5 植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5	+									
植(8)大和 1 H26 2 100 33.9 1.375 18.5 植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5	小									
植(9)大和 2 H26 2 100 15.4 1.378 7.5 植(10)大和 3 H26 2 100 14.2 1.519 7.5			H26	2	100	33.9	1.375	18.5		
		植(9)大和 2	H26		100	15.4	1.378	7.5		
<u>合計 264 箇所</u>	L			2	100	14.2	1.519	7.5		
	<u>台計</u>	264	箇所	<u>-</u>						

7 マンホール数、汚水・雨水ます数

	単位	H26年度	H25年度	H24年度	H23年度	H22年度
マンホール数	箇所	67,221	65,984	64,536	62,912	61,377
汚水・雨水ます数	箇所	157,441	155,948	154,592	152,764	151,061

8 浄化センター

現在、熊本市が管理する浄化センターは、中部・東部・南部・西部及び城南町の5処理区にそれぞれ配置し、管理運転を行っている。

また、北部処理区及び植木処理区で排出される汚水は熊本県が管理する熊本北部浄化センター(熊本北部流域下水道)で、富合処理区の汚水は宇土市が管理する宇土終末処理場で、各々処理されている。

なお、河内処理区については、特定環境保全公共下水道での整備を予定している。


平成26年度末浄化センター現況

浄化センター名	全体計画 処理水量 (㎡/日)	現有処理 能 力 (㎡/日)	計画敷地 面 積 (m²)	現有敷地 面 積 (m²)	処理方法	供用開始 年 月 日	放流先の 名 称
中部浄化センター	63,300	64,800	76,100	76,100	標準活性 汚 泥 法	昭和43年 1月6日	白川
東部浄化センター	142,800	138,300	151,500	120,350	標準活性 汚 泥 法	昭和47年	木山川
南部浄化センター	51,400	52,600	111,000	111,000	標準活性	昭和62年 4月1日	加勢川
西部浄化センター	34,100	23,600	120,700	120,700	標準活性 汚 泥 法	平成14年 3月31日	有明海
河内浄化 センター	2,100	0	未定	未定	オキシテ ーション テ ィッチ法	未供用	有明海
城南町浄化センター	6,400	4,700	29,000	29,000	オキシテ゛ーション デ゛ィッチ法	平成10年 12月1日	浜戸川

(1)中部浄化センター




中部浄化センター処理系統図(平成26年度末現況)

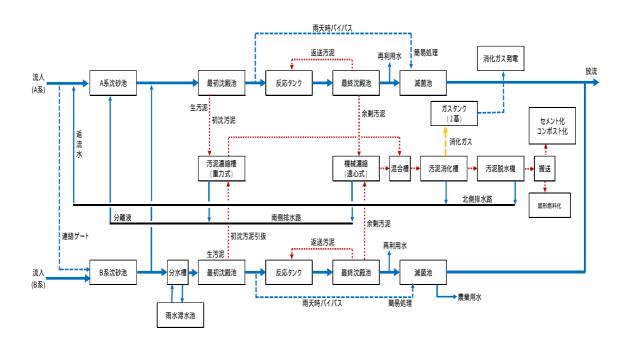


(2)東部浄化センター




東部浄化センター処理系統図(平成26年度末現況)

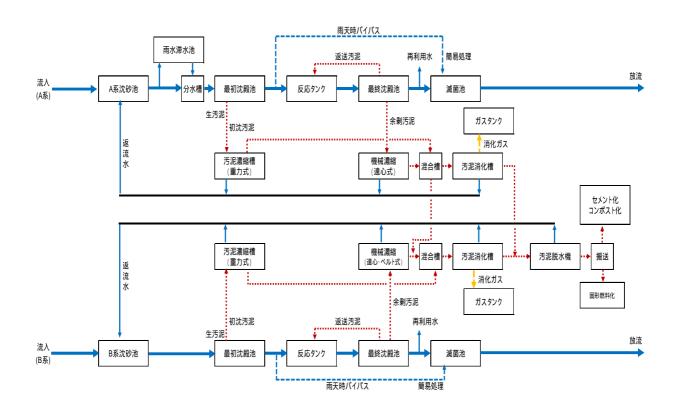


(3)南部浄化センター

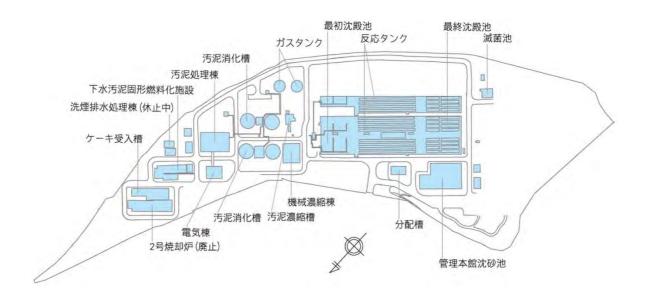


南部浄化センター処理系統図(平成26年度末現況)

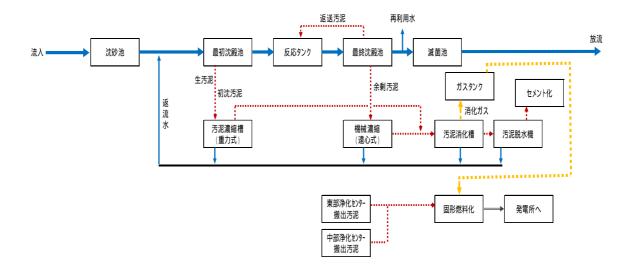


(4)西部浄化センター

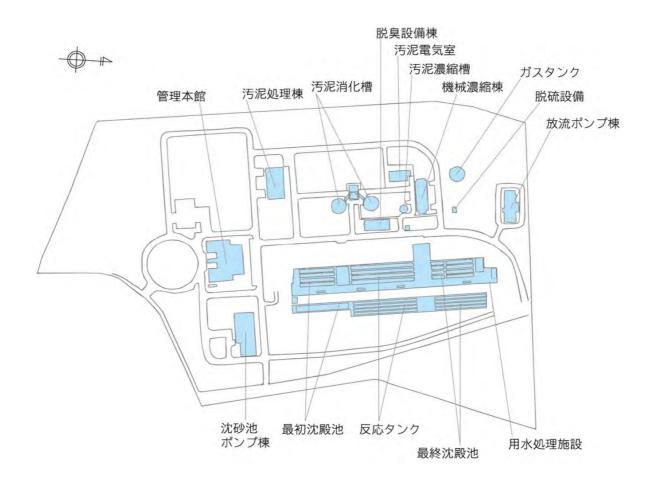


西部浄化センター処理系統図(平成26年度末現況)

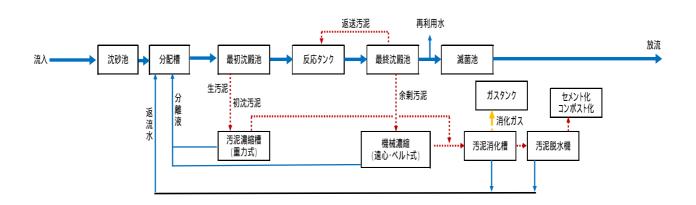



(5)城南町浄化センター

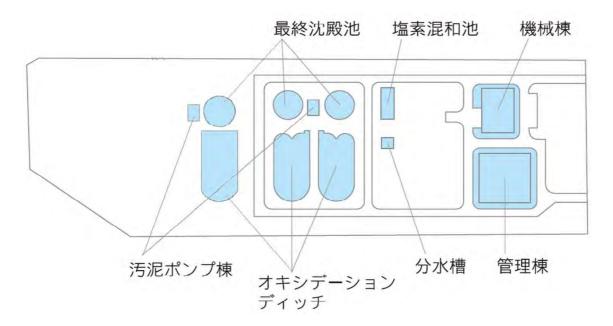

城南町浄化センター処理系統図(平成26年度末現況)

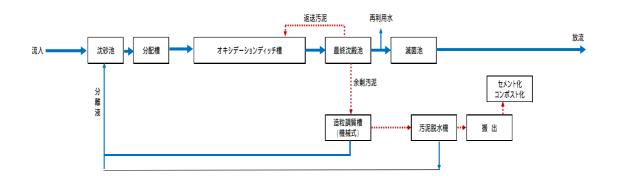

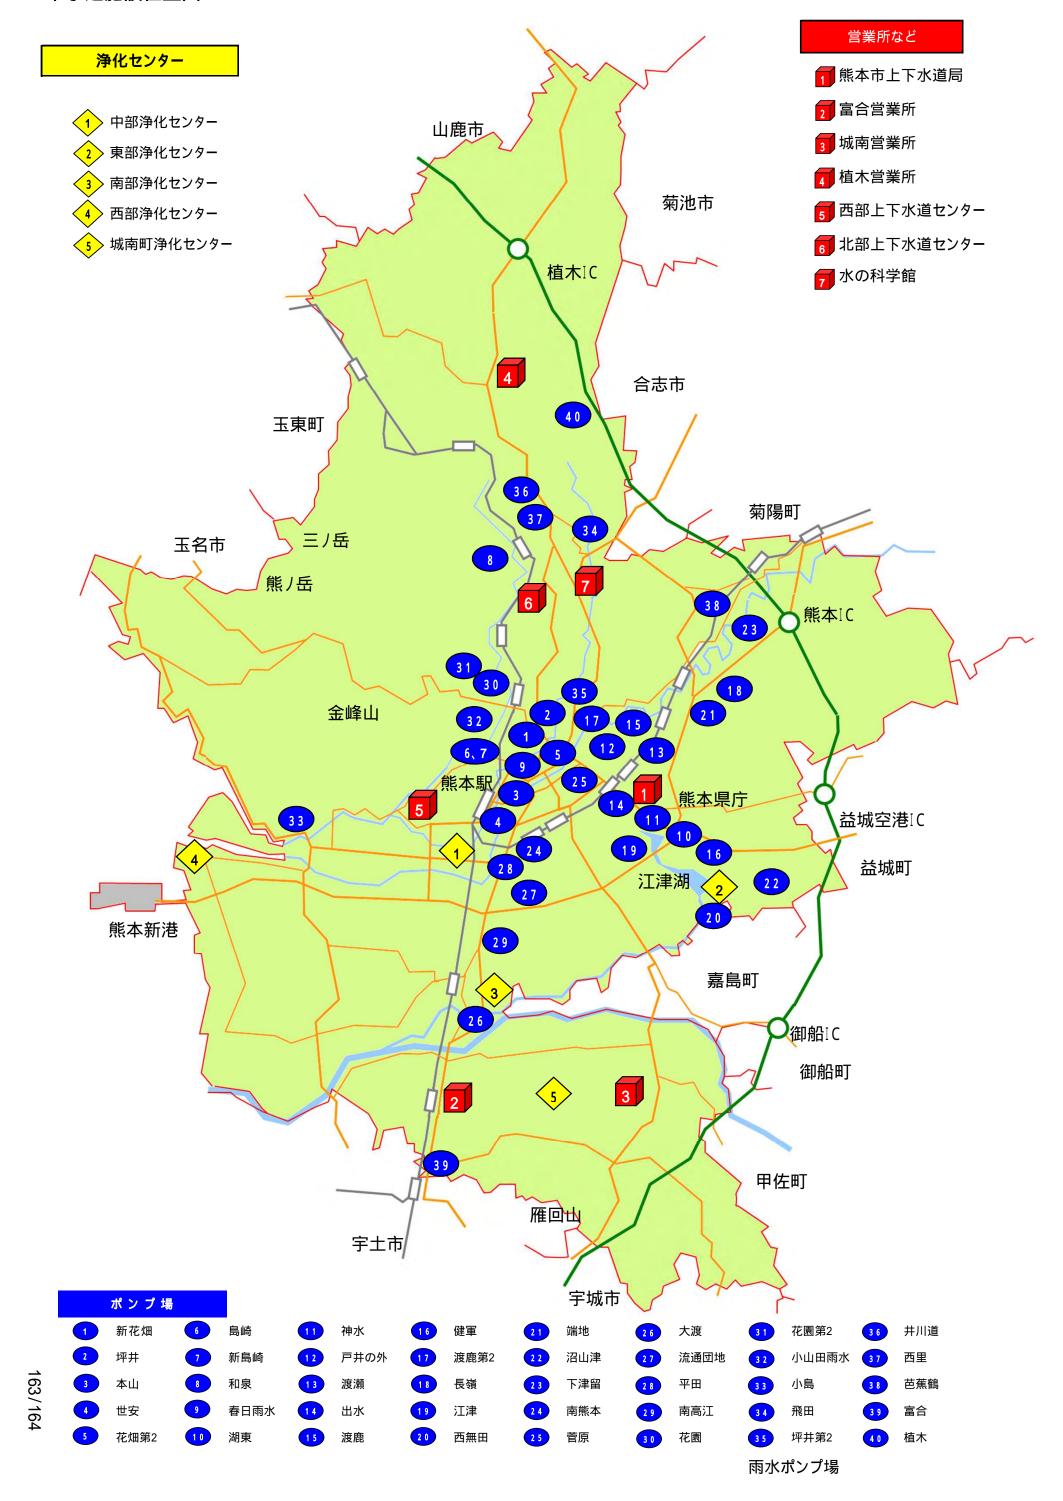

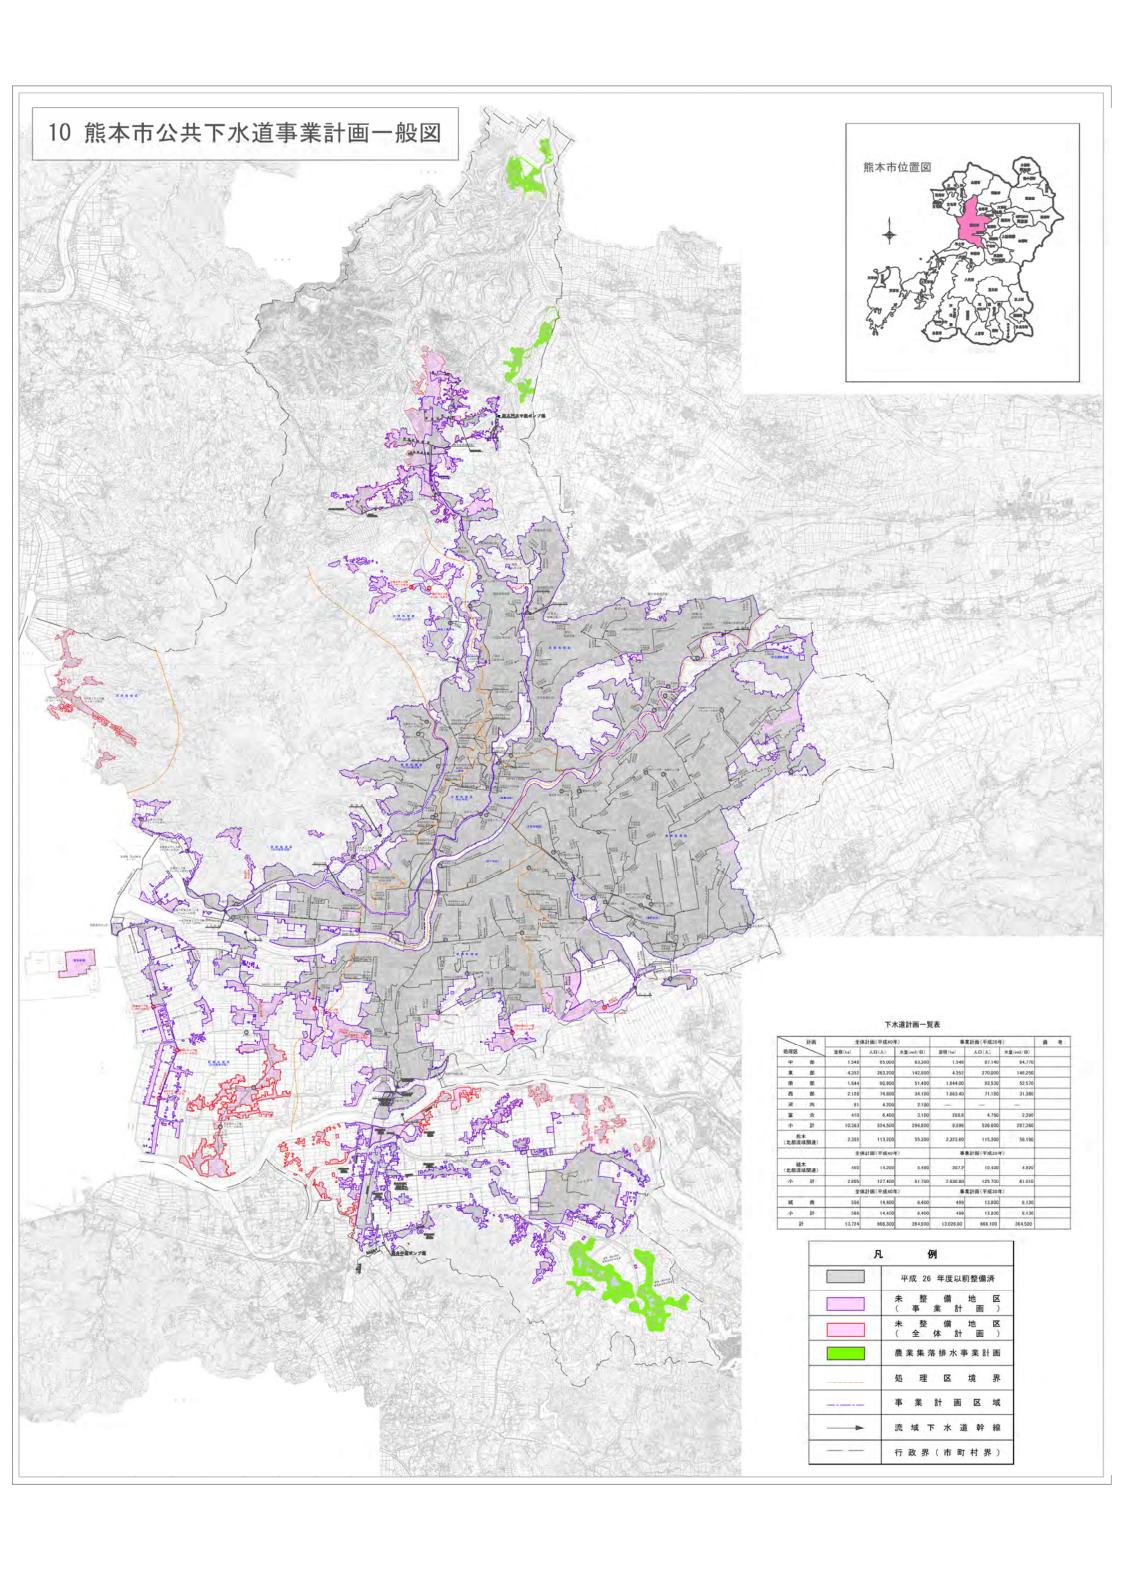

下水道の維持管理

1 下水道維持管理の概要

管渠の維持管理

本市の下水道管渠延長はおよそ2,545kmである。この長年の歳月をかけてつくられた下水道管には、様々な原因によって破損や土砂、ゴミの堆積が生じ、下水の流れを損なう要因となる。このため点検、清掃、補修を定期的に行い下水道が正常に機能するよう努めている。

ポンプ場の維持管理

ポンプ場は汚水を処理場へ送り雨水を河川等へ排除する重要な施設であり、適正な運転がなされなければならない。日夜流入してくる汚水、雨水を速やかに排出し、その機能に異常がおきないよう定期的に巡回し、整備を行っている。

浄化センターの維持管理

浄化センターは汚水をきれいにする水処理施設と、その過程で発生する汚泥を減量化、安定化する 泥処理施設からなり、昼夜連続で運転を行っている。施設の機能が充分に発揮できるよう常に点検し、運転は自動制御で行い集中的に管理している。また処理した水は水質分析を行い、水質基準にあった処理水を放流するよう監視している。

(参考)下水道法第8条に基づく下水処理場からの排水水質基準

(平成16年4月1日改正)

· 項目	рН	BOD 5	SS	大腸菌群数
区分		(mg/リットル)	(mg/リットル)	(個/cm³)
活性汚泥法による場合	5.8以上 8.6以下	15以下	40以下	3,000以下

下水道法施行令の経過措置により、改正後の政令施行の際、現に存する公共下水道からの放流水の水質のBOD5に係る技術上の基準については、従前の20mg/l。ただし、政令の施行後に改築の工事が完了したものについては上記の基準を採用

2 浄化センター・ポンプ場の施設機器更新率

	H26年度	H25年度	H24年度	H23年度
下水道施設機器の更新が完了した施設数	47	43	41	36
下水道施設機器で更新が必要な施設数(H20~H30)	79	79	109	109
浄化センター・ポンプ場の施設機器更新率(%)	59.5	54.4	37.6	33.0

3 下水道施設年間電力使用量

(kWh/年)

		H26年度	H25年度	H24年度	H23年度	H22年度
中部浄化セン	ンター	7,840,010	8,016,118	8,066,196	8,184,348	7,965,924
	電力会社からの受電量	6,145,920	6,205,968	8,066,196	8,184,348	7,965,924
	消化ガス発電量 1	1,694,090	1,810,150	-	-	-
東部浄化セン		10,172,680	10,219,520	10,272,320	10,457,840	10,755,040
南部浄化セン		7,179,816	7,041,864	7,186,848	7,265,856	7,838,736
他処理場及	び維持補修センター	3,751,404	3,461,394	3,337,248	3,237,966	3,146,736
その他 2		4,450,005	4,264,600	4,363,201	4,372,780	4,326,919
合計		33,393,915	33,003,496	33,225,813	33,518,790	34,033,355

- 1 平成25年度から消化ガス発電が稼働 消化ガス発電量の分、電力会社からの受電電力量を削減している
- 2 その他は、中継ポンプ場、マンホールポンプ場、その他の施設

4 管渠

		H26年度	H25年度	H24年度	H23年度	H22年度
管渠清掃	延 長 (m)	74,399	105,614	74,148	66,185	59,061
日本/月1市	浚渫土量(㎡)	543	920	796	596	625
側溝清掃	延 長 (m)	0	0	0	0	0
別/再/月1市	浚渫土量(m³)	0	0	0	0	0
水路清掃	延 長 (m)	0	0	0	0	0
小四月市	浚渫土量(m³)	0	0	0	0	0
人孔	改 良(箇所)	1,314	1,344	1,490	1,053	897
人儿	補 修(箇所)	18	22	84	41	73
	改 良(箇所)	1,628	963	1,283	538	416
汚水桝	新 設(箇所)	343	342	317	289	270
	詰り清掃(箇所)	159	115	150	116	106
	改 良(箇所)	66	0	0	1	2
雨水桝	新 設(箇所)	9	0	0	0	0
	詰り清掃(箇所)	82	82	67	18	54
	陥没処理(箇所)	37	26	21	18	11
	サイフォン処理(箇所)	122	127	121	108	54
その他	桝取付管補修(箇所)	608	33	152	100	109
	管内調査(m)	30,945	50,732	32,693	46,420	45,110
	路面復旧(m³)	0	0	0	0	0

5 ポンプ場揚水量

	ンノ场揚水重	平成2	6年度	平成2	5年度	平成2	4年度	平成2	3年度
ЬΠ		揚力	✓量	揚っ	₹ 量	揚刀	人 量	揚っ	k 量
迎 理 区	ポンプ場	汚水 年総量 (㎡/年)	雨水 年総量 (㎡/年)	汚水 年総量 (㎡/年)	雨水 年総量 (㎡/年)	汚水 年総量 (㎡/年)	雨水 年総量 (㎡/年)	汚水 年総量 (㎡/年)	雨水 年総量 (㎡/年)
	花 畑			9,841,057		11,219,134		8,831,298	
	新花畑	5,850,916	533,085	,		,			
中	坪 井	622,872	-	621,495		729,929		686,927	
	本 山		211,507	,	369,792	,	467,733		445,132
	世安	4,044,810	1,591,808	4,356,460	2,086,902	5,227,960	2,650,991	5,181,510	2,962,091
	花畑第2		22,320		69,480		69,840		42,479
部	新島崎	1,941,552	Í	1,927,152		1,947,453		2,013,407	
	和泉	198,276		218,013		205,325		201,009	
	春日雨水		1,518,390		664,455		586,173		608,954
	湖東	14,493,759	, ,	14,553,140	-	14,911,080		15,099,390	
	神水	165,015		110,773		114,707		111,344	
	戸井の外	816,702		881,104		909,972		881,892	
	渡瀬	3,772,195		3,993,565		3,965,165		3,785,323	
東	出水	863,841		919,143		747,062		770,918	
*	渡鹿	486,059		433,665		418,176		416,592	
	健 軍	341,122		469,663		426,643		423,317	
		337,080		404,041		398,475		405,540	
	長嶺	166,069		178,926		169,981		165,013	
部	江 津	1,316,830	91,078	1,360,847	257,431	1,457,769	177,982	1,422,641	235,926
	西無田	143,733	51,515	147,020		149,737	,	150,676	
	端地	378,023		545,565		510,000		494,863	
	沼山津	458,104		455,291		482,247		445,107	
	下津留	53,986		73,275		68,141		70,208	
	南熊本			-, -		,		.,	
南	菅 原	259,656		265,111		292,347		256,917	
'''	大 渡	271,493		284,377		159,370		181,822	
	流通団地	134,960		137,158		133,992		142,854	
部	平田	3,571,404	61,830	3,456,988	145,620	2,995,005	166,590	2,950,891	294,120
	南高江	3,270,296	0.,000	3,283,476	-,-	3,388,142	,	3,507,195	, ,
	花園	602,232		607,202		610,980		628,724	
西	花園第2	243,100		243,467		246,818		256,413	
	小山田雨水		58,995		4,455		86,670		91,287
部	小島	159,696	00,000	154,551	.,	147,800	00,010	135,139	01,201
	<u> </u>	685,930		684,513		702,708		708,608	
北	坪井第2	449,636		452,822		475,375		486,324	
10	井川道	17,694		20,455		16,312		44,076	
部	西里	106,700		111,184		116,772		115,754	
""		82,260		80,081		75,886		71,273	
富合	富合	445,341		429,347		411,783		366,309	
植木		169,140		107,750		83,420		60,350	
中部	新川橋	100,140	7 704	107,700	2,152	50,720	22 220	30,000	12 062
西部	高橋稲荷が一ト		7,734 7,965		2,132		23,220 7,380		13,962 6,120
디마		10.000.100		54 000 0==		50.045.000		54 400 00 1	
	合計	46,920,482	4,104,712	51,808,677	3,600,287	53,915,666	4,236,579	51,469,624	4,700,071

6 年間処理水量·有収水量

0 中间处理小量 有状小量	H26	H25	H24	H23	H22
流入水	-	-	-	-	-
晴天日平均下水量(m³/日)	194,482	200,329	197,223	198,246	197,184
中部浄化センター	46,469	50,225	54,430	55,695	56,105
東部浄化センター	104,045	106,195	101,174	101,701	101,735
南部浄化センター	29,125	29,321	27,363	27,426	27,286
西部浄化センター	12,301	11,987	11,594	11,160	10,103
城南町浄化センター	2,542	2,601	2,662	2,264	1,955
日 <u>最大下水量(m³/日)</u> *1	559,180	491,888	694,675	660,799	644,207
中部浄化センター	142,337	135,855	191,965	185,263	182,802
東部浄化センター	291,242	277,915	351,484	327,969	359,534
南部浄化センター	95,136	77,386	113,410	110,320	80,330
西部浄化センター	27,032	24,549	33,873	34,146	18,545
城南町浄化センター	3,433	3,263	3,943	3,101	2,996
総処理量(二次処理)(m³/年)	87,979,193	89,125,943	90,204,635	91,928,628	89,218,245
市浄化センター処理分	76,160,629	77,260,777	78,127,112	79,968,322	77,673,525
中部浄化センター	19,000,419	19,848,249	22,143,179	22,981,619	22,895,292
東部浄化センター	40,434,915	40,834,083	39,902,624	41,008,938	39,670,604
南部浄化センター	11,173,332	11,126,622	10,673,290	10,849,440	10,594,580
西部浄化センター	4,609,464	4,508,564	4,426,835	4,307,511	3,782,841
城南町浄化センター	942,499	943,259	981,184	820,814	730,208
市浄化センター以外処理分	11,818,564	11,865,166	12,077,523	11,960,306	11,544,720
熊本北部浄化センター	11,373,223	11,435,819	11,665,740	11,593,997	11,245,647
宇土終末処理場	445,341	429,347	411,783	366,309	299,073
汚 <u>水処理量(m³/年)</u>	83,481,469	85,536,911	84,954,292	85,545,007	84,263,949
市浄化センター処理分	71,662,905	73,671,745	72,876,769	73,584,701	72,719,229
中部浄化センター	16,961,185	18,332,125	19,866,950	20,384,370	20,478,325
東部浄化センター	37,976,425	38,761,175	36,928,510	37,222,566	37,133,275
南部浄化センター	11,173,332	11,126,622	10,673,290	10,849,440	10,594,580
西部浄化センター	4,609,464	4,508,564	4,426,835	4,307,511	3,782,841
城南町浄化センター	942,499	943,259	981,184	820,814	730,208
市浄化センター以外処理分	11,818,564	11,865,166	12,077,523	11,960,306	11,544,720
熊本北部浄化センター	11,373,223	11,435,819	11,665,740	11,593,997	11,245,647
宇土終末処理場	445,341	429,347	411,783	366,309	299,073
雨水 <u>処理量(m³/年)</u>	4,497,724	3,589,032	5,250,343	6,383,621	4,954,296
中部浄化センター	2,039,234	1,516,124	2,276,229	2,597,249	2,416,967
東部浄化センター	2,458,490	2,072,908	2,974,114	3,786,372	2,537,329
有収水量(m³/年)	70,035,829	70,915,399	70,619,226	70,984,261	71,744,637
有収率(%) *2 *1 日最大下水量を示しているため、各	83.9	82.9	83.1	83.0	85.1

^{*1} 日最大下水量を示しているため、各浄化センターの合計値とは必ずしも一致しません

^{*2} 有収率は、有収水量/汚水処理水量で算出

日平均処理量(m³/日)	208,660	211,673	214,046	218,492	212,804
中部浄化センター	52,056	54,379	60,666	62,791	62,727
東部浄化センター	110,781	111,874	109,322	112,046	108,687
南部浄化センター	30,612	30,484	29,242	29,643	29,026
西部浄化センター	12,629	12,352	12,128	11,769	10,364
城南町浄化センター	2,582	2,584	2,688	2,243	2,001

7 年間汚泥発生量·処分量

/ 年間方派発生量・処分量	H26		H25		H24		H23		H22	
大阳 江 四秋上目	発生量	平均	発生量	平均	発生量	平均	発生量	平均	発生量	平均
年間汚泥発生量	(m³/年)	含水率 (%)	(m³/年)	含水率 (%)	(m³/年)	含水率 (%)	(m³/年)	含水率 (%)	(m³/年)	含水率 (%)
合計	3,284,552	(90)	3,433,845	(70)	3,048,374	(70)	3,294,026		3.112.910	(70)
中部浄化センター	1,418,690	99.6	1,606,138	99.5	1,252,157	99.5	1,391,670		1,138,308	99.7
東部浄化センター	1,186,508	99.2	1,189,047	99.3	1,218,897	99.5	1,346,202		1,440,474	
南部浄化センター	506,136	99.0	502,111	98.9	449,024		435,018	98.9	419,379	98.9
西部浄化センター	165,106	99.0	127,552	99.1	119,110		115,049		108,221	99.0
城南町浄化センター	8,112	98.5	8,997	98.5	9,186	98.6	6,087		6,528	98.6
最初沈殿池	2,200,562		2,332,591		1,928,926		2,017,910		1,872,937	
中部浄化センター	1,091,478	99.6	1,269,628	99.5	870,789		916,500		783,576	99.8
東部浄化センター	749,514	99.1	725,840	99.1	738,307	99.5	791,569		807,177	99.4
南部浄化センター	279,632	98.6	289,133	98.5	269,719				236,528 45,656	98.5 98.5
西部浄化センター 城南町浄化センター	79,938 -	98.5	47,990 -	98.7	50,111 -	98.5	50,211 -	99.0	40,000	90.5
最終沈殿池	1,083,990	-	1,101,254	-	1,119,448	-	1,276,116		1,239,973	-
中部浄化センター	327,212	99.7	336,510	99.7	381,368	99.7	475,170		354,732	99.6
東部浄化センター	436,994	99.5	463,207	99.5	480,590		554,633		633,297	99.5
南部浄化センター	226,504	99.5	212,978	99.4	179,305	99.4	175,388		182,851	99.4
■	85,168	99.4	79,562	99.3	68,999		64,838		62,565	99.3
城南町浄化センター	8,112	98.5	8,997	98.5	9,186		6,087		6,528	
	処分量	平均	処分量	平均	処分量	平均	処分量	平均	処分量	平均
年間処分量(脱水ケーキ)	(t/年)	含水率	(t/年)	含水率	(t/年)	含水率	(t/年)	含水率	(t/年)	含水率
 ☆⇒↓	, , , ,	(%)	, ,	(%)		(%)		(%)	, ,	(%)
合計中部浄化センター	30,901	9 <u>0</u> 1	30,476 7,320	70.7	30,418	90.4	29,864		29,219	90.0
東部浄化センター	7,334 13,710	80.1 81.7	13,751	79.7 81.8	8,029 13,487	80.4 82.3	7,838 13,449		7,847 13,057	80.8 82.6
	6,758	81.0	6,160	81.1	6,040	81.0			5,913	
西部浄化センター	2,451	81.3	2,576	80.6	2,281	80.8	2,299		1,905	
	649	82.7	670	82.1	581	81.4	463		497	
南部浄化センターで焼却	043	02.1	0	02.1	16,816		18,515		18.141	02.0
中部浄化センター	0		0		1.064		1,641		2,536	
東部浄化センター	0		0		8,170		9,329		9,426	
南部浄化センター	0		0		5,162		5,083		5,342	
西部浄化センター	0		0		1,931		1,999		340	
城南町浄化センター	0		0		489		463		497	
セメント利用	8,597		8,844		4,943		4,492		4,517	
中部浄化センター	568		671		2,880		2,757		3,149	
東部浄化センター	1,214		1,885		1,149		1,003		797	
南部浄化センター	6,758		6,160		878		732		571	
西部浄化センター 城南町浄化センター	57 0		38 90		0 36		0		0	
コンポスト化	6,227		6.371		4,725		4,842		4.507	
中部浄化センター	759		1,291		3,266		3,440		2,162	
東部浄化センター	2,426		1,963		1,053		1,102		780	
南部浄化センター	0		0		0		0		0	
西部浄化センター	2,394		2,537		350		300		1,565	
城南町浄化センター	649		580		56		0		0	
固形燃料化	16,077		15,261		1,844		0		0	
中部浄化センター	6,007		5,358		819		0		0	
東部浄化センター	10,070		9,903		1,025		0		0	
南部浄化センター	0		0		0		0		0	
西部浄化センター	0		0		0		0		0	
┃ ┃ ┃城南町浄化センター	0	TT 45	0	TT 15	0	TT 15	0		0	
最終処分(焼却灰)	処分量	平均 含水率	処分量	平均 含水率	処分量	平均 含水率	処分量	平均 含水率	処分量	平均 含水率
ロスポミメピノ」(ハエムリノメ)	(t /年)	(%)	(t /年)	台小华 (%)	(t /年)	(%)	(t /年)	3 小平	(t /年)	3 小平
埋立処分(扇田環境センター)	0	(,	0	(,	1,376	(.0)	1,430		1,496	(.0)
南部浄化センター	0		0		1,376	31.2	1,430		1,353	30.7
*国形燃料化け、亚成25年度から接	KI 55.11								.,.,.	

日平均汚泥量(t/日)	84.7	83.6	83.3	81.8	80.1
中部浄化センター	20.1	20.1	22.0	21.5	21.5
東部浄化センター	37.6	37.7	37.0	36.8	35.8
南部浄化センター	18.5	16.9	16.5	15.9	16.2
西部浄化センター	6.7	7.1	6.2	6.3	5.2
城南町浄化センター	1.8	1.8	1.6	1.3	1.4

8 平成26年度浄化センター水質検査結果

平成26	5年度	工	部浄化			711	W-1-1-4 /	,			THE WAY TO LEE	THE TALL	IAIA LAI	
採水箇所	試験時期	水温	透視度	рН	BOD5	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	アンモニア性室素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	有機性 窒素	全リン
		(度)	(cm)	· ·	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(個/cm³)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	4月	22.4	6.0	7.7	99	71	71	290,000	39.8	26.1	0.1	<0.1	13.6	5.0
	5月	24.0	5.0	7.4	160	83	152	440,000	37.5	26.4	<0.1	<0.1	11.2	5.2
	6月	24.4	8.9	7.6	90	58	78	230,000	26.6	18.1	0.1	0.1	8.3	3.5
	7月	26.1	5.5	7.5	142	84	125	270,000	35.2	25.8	<0.1	<0.1	9.4	5.3
	8月	27.9	7.0	7.6	88	63	88	140,000	34.0	24.9	<0.1	<0.1	9.2	4.3
流入水	9月	27.0	6.3	7.4	136	75	124	130,000	34.3	23.1	<0.1	<0.1	11.2	5.2
	10月	25.3	5.7	7.4	153	81	162	360,000	32.9	24.2	<0.1	<0.1	8.7	4.9
	11月	24.0	5.0	7.5	170	93	166	350,000	37.4	26.3	<0.1	<0.1	11.1	6.5
	12月	20.8	6.8	7.3	125	69	94	310,000	29.4	20.2	0.1	<0.1	9.2	4.1
	1月	19.9	6.2	7.5	218	74	119	310,000	34.0	21.6	0.2	<0.1	12.2	5.3
	2月	20.1	4.8	7.4	223	113	202	240,000	41.0	26.9	0.1	<0.1	14.1	5.8
	3月	20.6	5.9	7.5	145	94	118	190,000	39.0	24.6	<0.1	<0.1	14.5	5.3
										アンモニア性		硝酸性	有機性	
採水箇所	試験時期	水温	透視度	рН	BOD5	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	窒素	窒素	窒素	窒素	全リン
	Ht-v	(度)	(cm)	5.8 ~	(mg/l) 15	(mg/l) 20	(mg/l) 40	(個/cm³) 3,000	(mg/l) 120	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l) 16
	排水 基準値	-	-	8.6	以下	以下	以下	3,000 以下	以下		100以下		-	以下
	4月	22.6	>100	6.8	1.4	7.2	1.5	0	21.6	11.5	0.1	8.6	1.4	2.8
	5月	23.7	>100	6.4	1.7	6.8	2.9	0	23.2	8.6	0.1	13.3	1.3	2.3
	6月	24.4	>100	6.2	1.7	5.6	1.0	<u>0</u> 1	16.5	1.4	0.1	14.1	1.0	2.2
	7月	26.4	>100	6.4	1.3	6.2	1.6	<u></u>	18.3	0.2	<0.1	17.8	0.4	2.2
	8月	28.0	>100	6.5	0.9	5.5	1.6	<u>1</u>	17.6	0.2	<0.1	15.0	2.1	2.3
放流水	9月	27.1	>100	6.5	1.0	5.4	0.7	0	12.9	1.5	0.1	10.9	0.6	1.3
	10月	25.1	>100	6.6	1.4	6.1	2.2	1	17.1	5.4	0.1	11.0	0.6	2.3
	11月	23.1	>100	6.8	2.0	7.5	2.1	0	20.0	9.9	0.1	8.8	1.3	1.1
	12月	18.5	>100	6.5	3.9	8.8	4.8	0	23.7	7.7	0.1	13.4	2.5	3.8
	1月	19.5	>100	6.4	7.1	9.0	4.1	0	26.4	7.4	0.2		3.4	3.3
		19.5	>100	6.8	6.0	10.5	5.0	<u>0</u> 1	26.8	13.5	0.5	9.1	3.8	2.7
						10/3	5.0	I .	20.0	1.5 ()	() ()	9.1	ა.ი	۷.۱
平成.26	2月 3月 6年度	19.1	>100	6.2	3.1	9.1	3.7	0	20.4	2.6	0.4	14.2	3.3	2.0
	3月 6年度	19.1 中	>100 部浄化 _{透視度}		3.1 7一水質 BOD5	9.1 質試験 COD	3.7 結果(ss	り (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	20.4	2.6 アンモニア性 窒素	0.4 亜硝酸性 窒素	14.2 硝酸性 窒素	有機性 窒素	全リン
	3月 6年度 試験時期	19.1 中 水温 (度)	>100 部浄化 ^{透視度} (cm)	6.2 とセンタ pH	3.1 7 — 水質 BOD5 (mg/l)	9.1 質試験 COD (mg/l)	3.7 結果(ss (mg/l)	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³)	20.4 全窒素 (mg/l)	2.6 アンモニア性 窒素 (mg/l)	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l)	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l)	有機性 窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
	3月 6年度 試験時期 4月	中 水温 (度) 21.3	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8	6.2 ピセンタ pH 7.3	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151	9.1 質試験 COD (mg/l) 79	3.7 結果(ss (mg/l) 102	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5	2.6 アンモニア性 窒素 (mg/l) 20.2	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) 0.1	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3	全リン (mg/l) 3.6
	3月 6年度 <mark>試験時期</mark> 4月 5月	中 水温 (度) 21.3 23.2	>100部浄化透視度 (cm)5.85.4	6.2 とセンタ pH 7.3 7.2	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171	9.1 質試験 COD (mg/l) 79 70	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000	全窒素 (mg/l) 33.5 33.5	2.6 P)モア性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) 0.1 <0.1	74.2 可酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9	全リン (mg/l) 3.6 4.7
	3月 6年度 <mark>試験時期 4月 5月 6月</mark>	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0	6.2 とセンタ pH 7.3 7.2 7.3	3.1 7 — 水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107	9.1 質試験 COD (mg/l) 79 70 56	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000	全窒素 (mg/l) 33.5 33.5 24.3	7)モア性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) 0.1 <0.1	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1
	3月 6年度 <mark>試験時期 4月 5月 6月 7月</mark>	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1	6.2 とセンタ pH 7.3 7.2 7.3 7.3	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139	9.1 宣試験	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000	全窒素 (mg/l) 33.5 33.5 24.3 27.2	2.6 アンモニア性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7	0.4亜硝酸性 窒素 (mg/l)0.1<0.1<0.1	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5	6.2 ンセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000	全窒素 (mg/l) 33.5 33.5 24.3 27.2 27.5	2.6 7ンモニ7性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) 0.1 <0.1 <0.1 <0.1	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9
	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3	6.2 Cセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2	3.1 7一水管 BOD5 (mq/l) 151 171 107 139 141 132	9.1 貢試験	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98	の 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8	2.6 7ンモフ性 室療 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6	世硝酸性 窒素 (mg/l) 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5	6.2 Cセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163	9.1 重試験 COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126	の 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8	2.6 7)モ-7性 室素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1	世硝酸性 窒素 (mg/l) 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9	>100 部浄化 透視度(cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9	6.2 Cセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179	9.1 重試験 COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123	の 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000 530,000	全窒素 (mg/l) 33.5 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2	2.6 P)E-7性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5	世硝酸性 窒素 (mg/l) 	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8	 >100 部浄化 透視度(cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 	6.2 Cセンタ 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152	9.1 写試験 COD (mq//) 79 70 56 69 63 69 80 92 71	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77	の 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000 530,000 500,000	全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3	7/E-7性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9	世硝酸性 窒素 (mg/l) 	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4	>100 部浄化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 5.7	6.2 アサー 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	3.1 7 — 水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212	9.1 写試験 COD (mg//) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105	の B系) 大陽蘭群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000 530,000 500,000 330,000	全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8	7/E-7性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9 19.6	● 0.4 ■ 可能性 室素 (mg/l) 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	前酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0 5.6
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8	 >100 部浄化 透視度(cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 	6.2 Cセンタ 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152	9.1 写試験 COD (mq//) 79 70 56 69 63 69 80 92 71	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77	の 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000 530,000 500,000	全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3	7/E-7性 窒素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9	世硝酸性 窒素 (mg/l) 	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6
採水箇所	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5	>100 部浄化 透視度(cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 5.7 4.1	6.2 アナンタ ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203	9.1 写試験 COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169	の 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000 530,000 500,000 320,000	全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9	2.6 7/E-7性 室素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9 19.6 21.6 16.6	● 0.4 ● 頭酸性 室素 (mg/l) 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ○0.1 ○0.1 ○0.1 ○0.1	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0 5.6 6.6
平成26採水箇所流入水	3月 年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2	>100 部净化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 5.7 4.1 6.9 透視度	6.2 アナンタ ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73	大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 450,000 530,000 500,000 320,000 200,000	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8	2.6 Pyt=7性	● 0.4 ・ 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 有機性 窒素	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0
採水箇所流入水	3月 年度 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2	>100 部浄化 透視度(cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 5.7 4.1 6.9	6.2 アサイフ・クライフ・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィ	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124	9.1 (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73	の 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 450,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³)	全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8	2.6 アンモニア性 室素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9 19.6 21.6 16.6 16.6 アンモニア性	● 0.4 ● 研酸性 窒素 (mg/l) 0.1	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0 5.0 6.6 5.0
採水箇所流入水	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 11米 11米 11米 11米 11米 11米 11米 11	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2	>100 部净化 透視度 (cm) 5.8 5.4 8.0 6.1 6.5 6.3 5.5 4.9 6.7 5.7 4.1 6.9 透視度	6.2 アサイフ・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファ	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (COD (mg/l) 20	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73	大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 450,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000	全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120	2.6 7/E-7性	● 0.4 ・ 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 有機性 窒素	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0 (mg/l) 16
採水箇所流入水	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月 11月 2月 3月	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2	>100	6.2 ア ア 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 PH	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (mg/l) 20 以下	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 ss (mg/l) 40 以下	の 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 450,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下	2.6 Pyt=7性	0.4 亜硝酸性 窒素 (ms/l)	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0 5.0 6.6 5.0 (mg/l) 16 以下
深水箇所流入水	3月 6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 2月 3月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2	>100	6.2 アサイフ・ア・ファイン・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	3.1 7一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (mg/l) 20 以下 6.5	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 ss (mg/l) 40 以下	の 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大陽菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5	2.6 Pyt=7性	世報酸性 窒素 (mg/l) -0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1) -(14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 7機性 窒素 (mg/l) -	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 4.8 5.6 5.0 5.0 6.6 5.0 (mg/l) 16 以下 2.5
深水箇所流入水	3月 6年度 14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 5月 5月 5月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月 2月 3月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	>100	6.2 PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 PH 5.8 ~ 8.6 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (mg/l) 20 以下 6.5 5.3	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 ss (mg/l) 40 以下 1.7	の 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 450,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2	2.6	世報酸性 ・ (mg/l) 0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 有機性 窒素 (mg/l) -	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.0 5.0 5.0 6.6 5.0 (mg/l) 16 以下 2.5
深水箇所流入水	3月 6年 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月 3月 4月 5月 6月 7月 6月 7月 6月 7月 6月 7月 6月 10月 11月 12月 12月 16月 17月 17月 17月 17月 17月 17月 17月 17	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	>100	6.2 PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 PH 5.8 ~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.0 1.2	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1	3.7	0 B系) 大腸菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 150,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2 10.5	2.6	世報酸性 ・ (mg/l) 0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1 (0.1	14.2 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 7機性 窒素 (mg/l) -	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.0 5.0 5.0 6.6 5.0 1.8
深水箇所流入水	3月 年度 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 試験時期 排準 4月 5月 6月 7月 7月 7月 10月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 13月 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	>100	6.2 Cセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 PH 5.8 ~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.0 1.2	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (COD (mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.1	SS (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 SS (mg/l) 40 以下	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大陽菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2	2.6	世報酸性	14.2 研酸性 窒素 (mg/l) く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 7機性 窒素 (mg/l) - 1.1 1.0	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.0 6.6 5.0 (mg/l) 16 以下 2.5 2.6
深水箇所流入水	3月 年度 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 11月 2月 3月 試験時期 排準月月 月月月 月月月 月月 11月 12月 11月 12月 11月 11	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温 (度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9	>100	6.2 Cセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 PH 5.8 ~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.0 1.2 1.2 0.9	9.1 (COD (mg//) 79 70 56 69 80 92 71 74 100 72 (mg//) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.1 5.0	3.7 結果(ss (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 ss (mg/l) 40 以下 1.7 1.8 1.0 1.1	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1 0	20.4 全窒素 (mg//) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg//) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0	2.6 Pyt=7性	● 0.4 ● 可能性	14.2 研酸性 窒素 (mg/I) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.1 <0.1 <0.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 有機性 窒素 (mg/l) - 1.1 1.0 1.1 0.8 0.9	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.0 6.6 5.0 (mg/l) 16 以下 2.5 2.6 1.8 2.3 2.1
深水箇所流入水	3月 年度 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 3月 3月 試験時期 排準 4月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 3月 4月 11月 12月 3月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温 (度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9 24.4 26.3 27.9 27.2	>100	6.2 Cセンタ PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 PH 5.8 ~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.0 1.2 1.2 0.9 1.0	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 63 69 80 92 71 74 100 72 (OD (mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.0 4.3	SS (mg/l) 102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 40 以下	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 7 0	20.4 全窒素 (mg//) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg//) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0 10.1	2.6 アンモニア性	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l)	14.2 研酸性 室素 (mg/I) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 7.8 (mg/l) - 1.1 0.8 0.9 1.0	全リン (mg/l 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.0 6.6 5.0 1.8 2.5 2.1 2.2
採水箇所流入水	3月 年度 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 3月 3月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温 (度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9 24.4 26.3 27.9 27.1 25.4	>100	6.2 プング PH 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 PH 5.8 ~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 80 92 71 74 100 72 (COD (mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.0 4.3 5.4	3.7 結果(102 101 70 85 75 98 126 123 77 105 169 73 \$\$ \$\$(mg/l) 40 以下 1.7 1.8 1.0 1.1	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 150,000 450,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1 0 7 0 0	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 12.0 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0 10.1 8.6	2.6	世	14.2 研酸性 室素 (mg/l)	有機性 窒素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 7.8 (mg/l) - 1.1 1.0 1.1 0.8 0.9 1.0 0.2	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0 以下 2.5 2.1 2.2 2.4
深水箇所流入水	3月 年度 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月 3月 4月 5月 6月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温 (度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9 24.4 26.3 27.9 27.1 25.4 26.3	>100	6.2 PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 PH 5.8~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 80 92 71 74 100 72 (Mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.0 4.3 5.4 6.3	3.7	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大陽菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1 0 7 0 0 0	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0 10.1 8.6 12.5	7ンモニア性 室素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9 19.6 21.6 16.6 7ンモニア性 室素 (mg/l) 0.9 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2	世	14.2 研酸性	有機性	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0 以下 2.5 2.6 1.8 2.3 2.1 2.2 2.4 3.1
採水箇所流入水	3月 (年度) (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (11月) (12月) (13] (14) (14) (15) (16) (17)	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温(度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9 27.1 25.4 23.7 24.8 26.3 27.9 27.1 25.4	>100	6.2 PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 PH 5.8~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 80 92 71 74 100 72 (Mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.0 4.3 5.4 6.3 5.9	3.7	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大陽菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1 0 7 0 0 0	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0 10.1 8.6 12.5 10.1	7.7年.7件 室素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9 19.6 21.6 16.6 7.7年で性 室素 (mg/l) 0.9 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3	世報酸性 室素 (mg/l) -0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1) -(0.1 -(14.2 研酸性	有機性 室素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 - 1.1 1.0 1.1 0.8 0.9 1.0 0.2 2.7 0.3	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0 2.1 2.5 2.6 1.8 2.3 2.1 2.2 2.4 3.1 2.1
採水箇所流入水	3月 (年度) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	中 水温 (度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温 (度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9 24.4 26.3 27.9 27.1 25.4 23.7	>100	6.2 ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 80 92 71 74 100 72 (COD (mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.0 4.3 5.4 6.3 5.9 6.9	3.7	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 360,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大陽菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1 0 7 0 0 0 0	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0 10.1 8.6 12.5 10.1 11.5	2.6	世報酸性 室素 (mg/l) - 0.1 - (0.1 - (0.1	14.2	有機性	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0 5.6 6.6 5.0 2.5 2.5 2.1 2.2 2.4 3.1 2.1 2.6
採水箇所流入水	3月 (年度) (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (11月) (12月) (13] (14) (14) (15) (16) (17)	中 水温(度) 21.3 23.2 23.7 25.4 27.2 26.3 25.0 22.9 19.8 18.4 19.5 19.2 水温(度) - 22.3 23.7 24.4 26.3 27.9 27.1 25.4 23.3 18.6 19.0 19.8	>100	6.2 PH 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 PH 5.8~ 8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8	3.1 7 一水質 BOD5 (mg/l) 151 171 107 139 141 132 163 179 152 212 203 124 BOD5 (mg/l) 15 以下 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	9.1 (COD (mg/l) 79 70 56 69 80 92 71 74 100 72 (Mg/l) 20 以下 6.5 5.3 5.1 5.0 4.3 5.4 6.3 5.9	3.7	の B系) 大陽菌群数 (個/cm³) 400,000 570,000 370,000 150,000 140,000 530,000 500,000 320,000 200,000 大陽菌群数 (個/cm³) 3,000 以下 0 1 0 7 0 0 0	20.4 全窒素 (mg/l) 33.5 24.3 27.2 27.5 27.8 31.8 34.2 30.3 34.8 37.9 29.8 全窒素 (mg/l) 120 以下 11.5 11.2 10.5 12.2 10.0 10.1 8.6 12.5 10.1	7.7年.7件 室素 (mg/l) 20.2 21.7 15.4 20.7 20.4 16.6 17.1 21.5 18.9 19.6 21.6 16.6 7.7年で性 室素 (mg/l) 0.9 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3	世報酸性 室素 (mg/l) -0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1 -(0.1) -(0.1 -(14.2 研酸性	有機性 室素 (mg/l) 13.3 11.9 8.7 6.6 7.2 11.2 14.7 12.7 11.4 15.2 16.3 13.0 - 1.1 1.0 1.1 0.8 0.9 1.0 0.2 2.7 0.3	全リン (mg/l) 3.6 4.7 3.1 4.1 3.9 4.6 5.6 5.0 5.6 6.6 5.0 2.1 2.5 2.6 1.8 2.3 2.1 2.2 2.4 3.1 2.1

平成26	6年度	平成26年度 東部浄化センター水質試験結果(A系)												
採水箇所	試験時期	水温 (度)	透視度 (cm)	рН	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数	全窒素 (mg/l)	アンモニア性 窒素 (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	硝酸性 窒素 (mg/l)	有機性 窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
	4月	21.8	4.1	7.7	174	96	92	290,000	50.7	34.0	0.1	<0.1	16.7	5.1
	5月	23.3	4.7	7.7	163	75	180	250,000	45.6	33.3	<0.1	<0.1	12.3	4.6
	6月	25.1	4.3	7.6	217	107	191	380,000	45.0	32.3	<0.1	<0.1	12.8	5.5
	7月	26.1	5.6	7.5	144	72	100	130,000	38.9	28.6	<0.1	<0.1	10.3	5.2
	8月	26.8	4.4	7.4	161	93	184	350,000	44.2	30.3	<0.1	<0.1	13.9	5.3
流入水	9月	24.9	7.8	7.3	109	72	117	310,000	30.4	23.9	0.1	<0.1	6.5	3.9
ハルノヘハ	10月	24.1	6.2	7.5	102	90	88	530,000	37.8	31.0	<0.1	<0.1	6.9	4.4
	11月	21.4	5.5	7.6	132	79	112	280,000	42.9	31.9	<0.1	<0.1	11.1	4.7
	12月	18.9	5.8	7.6	139	87	100	100,000	38.2	25.5	0.2	<0.1	12.5	4.5
	1月	18.6	5.2	7.6	212	103	124	220,000	43.4	28.3	0.4	<0.1	14.8	5.7
	2月	18.2	7.5	7.4	107	59	110	100,000	27.4	20.3	0.3	<0.1	6.8	3.6
	3月	19.7	6.9	7.2	104	69	105	100,000	26.2	17.8	0.1	<0.1	8.4	3.1

採水箇所	試験時期	水温 (度)	透視度 (cm)	рН	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm³)	全窒素 (mg/l)	アンモニア性 窒素 (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	硝酸性 窒素 (mg/l)	有機性 窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
	排水 基準値	-	1	5.8 ~ 8.6	15 以下	20 以下	40 以下	3,000 以下	120 以下	,	100以下		1	16 以下
	4月	22.8	>100	7.0	1.8	6.6	1.6	0	16.0	11.9	0.1	2.0	1.9	1.3
	5月	24.1	>100	7.0	1.3	6.4	1.5	0	12.0	8.6	0.2	2.5	0.8	1.1
	6月	25.9	>100	7.0	2.3	6.8	2.4	0	12.7	10.3	0.2	2.0	0.3	1.7
	7月	27.0	>100	7.0	1.2	5.7	3.1	0	10.2	8.5	0.2	1.3	0.3	0.9
放流水	8月	27.8	>100	7.1	2.9	7.7	2.9	0	12.3	8.8	0.2	2.4	1.1	1.0
カメルルカ	9月	25.8	>100	7.1	1.4	6.0	1.6	0	12.2	11.0	0.1	0.9	0.2	1.0
	10月	24.2	>100	6.9	1.6	6.3	2.4	0	12.3	9.2	0.3	2.2	0.7	1.0
	11月	21.6	>100	6.9	1.2	6.4	2.4	0	12.9	7.1	0.2	5.1	0.6	1.3
	12月	18.9	>100	6.9	2.4	7.1	2.5	0	11.3	7.4	0.1	2.4	1.5	2.5
	1月	18.6	>100	6.7	5.4	7.7	2.3	0	11.5	4.5	0.3	5.5	1.3	1.6
	2月	18.9	>100	6.8	0.7	6.9	3.5	0	13.4	5.2	0.2	6.7	1.4	1.6
	3月	19.2	>100	6.9	1.1	6.6	1.1	0	14.7	7.4	0.2	5.6	1.5	0.7

平成26年度 東部浄化センター水質試験結果(B系)

1 /2~-	<u> </u>	713	<u> </u>			- H-V-J/	<u> </u>	- /31						
										アンモニア性		硝酸性	有機性	
採水箇所	試験時期	水温	透視度	pН	BOD5	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	窒素	窒素	窒素	窒素	全リン
		(度)	(cm)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(個/cm³)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	4月	22.2	4.0	7.7	206	105	217	430,000	52.9	36.1	0.1	<0.1	16.8	5.6
	5月	23.6	3.3	7.7	209	105	208	270,000	52.9	34.7	<0.1	<0.1	18.2	5.5
	6月	25.3	4.1	7.6	235	93	235	440,000	45.6	35.7	<0.1	<0.1	9.9	5.8
	7月	26.5	5.2	7.5	158	83	128	270,000	40.3	29.5	<0.1	<0.1	11.8	5.2
	8月	26.9	4.3	7.4	238	125	149	530,000	44.9	30.1	<0.1	<0.1	14.9	5.3
流入水	9月	25.7	5.4	7.4	218	95	166	760,000	37.3	27.2	<0.1	<0.1	10.1	4.8
ハルノくハ	10月	24.5	4.5	7.6	187	120	205	580,000	40.8	32.3	<0.1	<0.1	8.6	5.5
	11月	21.4	4.7	7.6	175	108	163	300,000	48.7	31.4	<0.1	<0.1	17.3	5.3
	12月	19.3	4.8	7.7	193	101	125	120,000	47.7	29.1	0.2	<0.1	18.5	5.4
	1月	19.1	5.3	7.6	203	92	135	180,000	42.8	25.6	0.2	<0.1	17.0	5.5
	2月	19.2	5.4	7.6	175	86	177	140,000	42.0	27.5	0.2	<0.1	14.3	5.2
	3月	19.2	5.0	7.6	165	90	146	200,000	45.0	29.9	<0.1	<0.1	15.1	5.1

採水箇所	試験時期	水温 (度)	透視度 (cm)	рН	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm³)	全窒素 (mg/l)	アンモニア性 窒素 (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	硝酸性 窒素 (mg/l)	窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
	排水 基準値	1	-	5.8 ~ 8.6	15 以下	20 以下	40 以下	3,000 以下	120 以下	,	100以下	•	1	16 以下
	4月	23.5	>100	7.1	1.8	10.4	1.9	0	29.9	25.5	2.5	0.4	1.6	3.1
	5月	24.7	>100	7.2	1.5	9.0	1.3	0	27.1	24.3	2.0	0.4	0.5	2.1
	6月	26.5	>100	7.1	2.0	9.4	1.8	0	26.9	22.9	2.2	1.0	0.9	4.3
	7月	27.6	>100	7.1	1.5	6.7	1.9	0	23.2	19.4	0.5	2.4	1.2	2.2
放流水	8月	28.6	>100	6.9	1.6	8.9	1.9	0	26.9	17.7	1.5	5.1	2.7	4.2
加加小	9月	26.5	>100	7.0	1.7	7.6	2.1	0	25.6	20.8	0.3	2.6	1.9	3.4
	10月	24.6	>100	6.9	2.1	7.6	2.4	0	24.3	18.2	0.4	5.0	0.8	3.1
	11月	22.8	>100	6.9	4.3	7.5	2.1	0	28.9	19.2	0.5	8.4	0.8	3.4
	12月	20.4	>100	7.0	6.5	8.3	2.7	0	25.9	20.4	0.2	3.3	2.2	3.6
	1月	19.2	>100	6.9	6.8	8.7	1.7	0	28.4	18.1	0.6	5.0	4.9	3.6
	2月	19.6	>100	6.9	3.9	7.5	2.2	1	25.8	20.2	0.7	3.8	1.2	2.8
	3月	20.0	>100	7.0	2.7	9.2	2.1	0	29.9	20.6	1.9	5.8	1.7	3.3

, , , =	<u>6年度</u>	南		ヒセンク	<u>ター水</u>	質試験	<u> </u>							
採水箇所	試験時期	水温	透視度	рН	BOD5	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	アンモニア性 窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	有機性 窒素	全リン
		(度)	(cm)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(個/cm³)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		(mg/l)
	4月	23.5	4.7	7.6	215	98	202	400,000	50.3	39.6	<0.1	<0.1	10.7	5.1
	5月	24.6	4.9	7.6	186	96	147	310,000	50.0	42.9	<0.1	<0.1	7.1	4.7
	6月	26.3	4.4	7.6	211	94	167	390,000	53.1	47.0	<0.1	<0.1	6.2	5.9
	7月	26.8	5.7	7.5	183	80	88	250,000	40.8	30.9	<0.1	<0.1	9.9	4.7
	8月	28.0	4.7	7.3	137	98	160	350,000	39.4	31.0 31.9	<0.1	<0.1	8.4	4.7
流入水	9月 10月	27.7 26.4	5.5 5.3	7.3 7.5	140 154	87 98	157 147	360,000 400,000	38.0 42.3	37.6	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	6.1 4.7	5.0 5.2
	11月	23.2	4.6	7.5	174	100	118	430,000	46.3	41.4	<0.1	<0.1	4.7	5.5
	12月	20.7	4.3	7.6	215	95	200	180,000	47.9	39.0	<0.1	<0.1	9.0	6.8
	1月	20.1	4.1	7.6	271	95	129	240,000	50.2	38.6	<0.1	<0.1	11.6	6.2
	2月	19.7	4.5	7.7	180	91	182	140,000	49.6	38.8	<0.1	<0.1	10.8	6.0
	3月	20.0	4.5	7.6	173	102	163	200,000	48.8	40.6	<0.1	<0.1	8.2	5.8
	0/3	20.0	т.о	7.0	170	102	100	200,000	70.0					0.0
採水箇所	試験時期	水温	透視度	рН	BOD5	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	アンモニア性 窒素	室素	硝酸性 窒素	有機性 窒素	全リン
		(度)	(cm)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(個/cm³)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	排水	_	_	5.8 ~	15	20	40	3,000	120	,	100以下	-	_	16
	基準値	00.0	400	8.6	以下	以下	以下	以下	以下				0.5	以下
	4月	23.9	>100	6.7	1.5	6.3	1.6	0	25.0	12.9	0.2	11.5	0.5	1.0
	5月	24.8	>100	6.7	2.5	7.0	2.4	0	26.2	13.9	0.3	11.1	1.0	0.7 1.7
	6月	26.6	>100	6.7	1.9	6.3	1.3	0	21.0	10.8	0.3	9.7	0.3	
	7月 8月	27.6 28.0	>100	6.8	0.9 1.5	4.9 6.3	2.1	0	17.1 19.0	9.6 9.0	0.2	6.9 9.3	0.6 0.5	2.5 1.7
放流水	9月	28.4	>100	6.6	1.0	5.9	0.7	0	19.0	9.0	0.2	9.3	0.5	0.8
	10月	26.4	>100	6.5	1.4	6.6	1.2	0	18.0	8.6	0.3	9.2	0.1	1.1
	11月	24.3	>100	6.8	1.8	7.1	1.6	0	24.7	15.5	0.3	8.1	0.8	0.8
	12月	21.4	>100	7.0	1.5	7.1	1.4	0	23.6	17.5	0.4	4.8	1.1	1.3
	1月	20.9	>100	6.7	5.5	8.1	2.7	0	21.5	14.6	0.4	6.0	0.7	2.2
	2月	20.9	>100	6.6	2.3	6.8	2.3	_			0.3			
								(1)					0.2	1 2
	3月							0	22.7	14.0 16.7		8.3 6.6	0.2	1.8
	3月	21.0	>100	6.7	2.0	7.5	1.9	0	23.7	16.7	0.3	6.6	0.2	1.8
平成2		21.0	>100	6.7	2.0	7.5	1.9							
	6年度	21.0 西	>100	6.7 とセン <i>?</i>	2.0 ター水	7.5 質試験	1.9	0	23.7	16.7 アンモニア性	0.4 亜硝酸性	6.6	0.1	1.7
平成20	6年度	21.0	>100 部浄化 _{透視度}	6.7	2.0 ター水	7.5 質試験 COD	1.9 結果 ss	大腸菌群数	23.7	16.7 アンモニア性 窒素	0.4 亜硝酸性 窒素	6.6 硝酸性 窒素	0.1 有機性 窒素	1.7 全リン
	6年度	21.0	>100 部浄(_{透視度 (cm)}	6.7 とセンク pH	2.0 7 — 7 K \(\frac{1}{2} \) BOD5 \(\text{mg/l} \)	7.5 質試験 COD (mg/l)	1.9 結果 ss (mg/l)	大腸菌群数(個/cm³)	23.7 全窒素 (mg/l)	72年27性 室素 (mg/l)	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l)	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l)	0.1 有機性 窒素 (mg/l)	1.7 全リン (mg/l)
	6年度	21.0 水温 (度) 21.2	>100 部浄化 透視度 (cm) 8.6	6.7 とセング pH 7.1	2.0 ター水 BOD5 (mg/l) 105	7.5 質試験 COD (mg/l) 54	1.9 結果 ss (mg/l) 55	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000	23.7 全窒素 (mg/l) 31.8	7ンモニア性 窒素 (mg/l) 20.2	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1	0.1 有機性 窒素 (mg/l) 11.6	1.7 全リン (mg/l) 2.6
	6年度 試験時期 4月 5月	水温 (度) 21.2 22.5	>100部浄化透視度 (cm)8.67.2	6.7 ピセング pH 7.1 7.1	2.0 ラー水(BOD5 (mg/l) 105 121	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58	1.9 結果 SS (mg/l) 55 82	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4	7ンモニア性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5	①.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1	7 有機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9	全リン (mg/l) 2.6 3.0
	6年度試験時期4月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0	>100部浄化透視度(cm)8.67.28.7	6.7 ヒセング pH 7.1 7.1 7.0	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46	1.9 結果 ss (mg/l) 55	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 200,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6	7)モア性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7	世 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1	7機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4
	6年度 試験時期 4月 5月 6月	水温 (度) 21.2 22.5	>100部浄化透視度 (cm)8.67.2	6.7 ピセング pH 7.1 7.1	2.0 ラー水(BOD5 (mg/l) 105 121	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58	1.9 結果 ss (mg/l) 55 82 100	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4	7ンモニア性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5	①.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1	7 有機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0	>100部浄化透視度 (cm)8.67.28.78.1	6.7 Kセング pH 7.1 7.1 7.0 7.2	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58	1.9 結果 ss (mg/l) 55 82 100 74	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 200,000 210,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2	7ンモニア性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8	①.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1	有機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8 4.5	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1
	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3	>100	6.7 Kセング PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0	2.0 9 - 7K/ BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61	1.9 結果 ss (mg/l) 55 82 100 74 64	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 200,000 210,000 200,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1	77年7性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 18.8	①.4亜硝酸性 窒素 (mg/l)<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7 有機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2	 >100 部浄化 透視度 (cm) 8.6 7.2 8.7 8.1 7.7 	6.7 Kセング PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9	2.0 8 — 7K! BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48	1.9 ss (mg/I) 55 82 100 74 64 42	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 200,000 210,000 200,000 160,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2	7/王子性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 18.8 16.1	● の.4 ● 明酸性 窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.2 2.5 2.1 2.6 2.5
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7	 >100 部浄化 透視度 (cm) 8.6 7.2 8.7 8.1 7.7 8.3 	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.0	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86	7.5 (COD (mg/l)) 54 58 46 58 61 48 57	ss (mg/l) 55 82 100 74 64 42 47	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 200,000 160,000 270,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5	7万千二7性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 18.8 16.1 17.1	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 有機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.5 2.1 2.6 3.2
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5	 >100 部浄化 透視度 (cm) 8.6 7.2 8.7 8.1 7.7 8.3 6.9 	6.7 とセング PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.0 7.1	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67	ss (mg/l) 55 82 100 74 64 42 47 70	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 200,000 160,000 270,000 310,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2	7)1-27th with the second secon	● 0.4 ● 研酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 7機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.5 3.4 2.6
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 20.5 19.7	 >100 部浄化 透視度 (cm) 8.6 7.2 8.7 8.1 7.7 8.3 6.9 8.6 	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47	ss (mg/l) 55 82 100 74 64 42 47 70 45	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 24.0	7/7E-7性 室素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.8	● 0.4 ● 研酸性 窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 7機性 窒素 (mg/l) 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 4.6 4.6
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月	水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 20.5 19.7	 >100 部浄化 透視度(cm) 8.6 7.2 8.7 8.1 7.7 8.3 6.9 8.6 5.5 	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.0 7.1 7.1 6.9	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99	1.9 s結果 ss (mg/l) 55 82 100 74 64 42 47 70 45 51	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0	7/7年7性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8	● 0.4 単硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 4.6 4.6
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 20.5 19.7 19.2	>100	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53	ss (mg/l) 55 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 25.0	7/7E-7性 室素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.8	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 16.3 7.2	1.7 全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.5 3.4 2.6 4.6 2.7 2.6
採水箇所	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 20.5 19.7 19.2	>100 Silve	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1	2.0 8 — 7K ¹ BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 COD	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000	全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 24.0 25.0	7/モア性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.8 16.4	● 0.4 ・	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.5 3.4 2.6 4.6 2.7 2.6
採水箇所流入水	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 20.5 19.7 19.2	>100	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 PH	2.0 8 - 7K ¹ BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81 BOD5 (mg/l)	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 COD (mg/l)	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000 130,000	23.7 全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 24.0 25.0 全窒素 (mg/l)	7プモア性 室素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.8 16.4	● 0.4 ・	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.4 7.4 7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.7 2.6 4.6 2.7 2.6 4.6 2.7 2.6
採水箇所流入水	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 11月 12月 11月 14月 14月 15月 16月 17月 18月 18月 18月 18月 18月 18月 18月 18	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 20.5 19.7 19.2	>100 Silve	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9	2.0 8 - 7K ¹ BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81 BOD5 (mg/l) 15	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 COD (mg/l) 20	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47 88 (mg/l) 40	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 160,000 270,000 140,000 250,000 170,000 130,000	23.7	7)元二7性 室素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.8 16.4 7)元二7性 室素 (mg/l)	● 0.4 ・	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 4.6 2.7 2.6 4.6 2.7 2.6 4.6 2.7 2.6 4.6 2.7 2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
採水箇所流入水	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 19.7 19.2 19.6	>100 Silve	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9 PH 5.8 ~ 8.6	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81 BOD5 (mg/l) 15 以下	7.5 質試験 COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 COD (mg/l) 20 以下	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47 47 Ss (mg/l) 40 以下	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000 130,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	23.7	7/E-7性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.4 7/E-7性 窒素 (mg/l)	0.4 亜硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6 7,2 8.6	1.7 全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.7 2.6 4.6 2.7 2.6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
採水箇所流入水	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 19.7 19.2 19.6	>100 Silve	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9 PH 5.8 ~ 8.6 6.8	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81 BOD5 (mg/l) 15 以下	7.5 (COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 (COD (mg/l) 20 以下 7.0	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47 47 Ss (mg/l) 40 以下 1.2	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000 130,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	23.7 全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 24.0 25.0 以下 120 以下 16.2	7/XE-P性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.4 7/XE-P性 窒素 (mg/l)	世報酸性 窒素 (mg/l) く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6 7,2 8.6	1.7 全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.5 3.4 2.6 4.6 2.7 2.6 (mg/l) 16 以下 0.2
採水箇所流入水	6年度	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 19.7 19.2 19.6	>100	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9	2.0 BODS (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81 BODS (mg/l) 15 以下 1.6 2.2	7.5 (COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 (COD (mg/l) 20 以下 7.0 6.9	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47 47 U以下 1.2 3.1	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000 130,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	23.7 全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 32.1 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 24.0 25.0 上室素 (mg/l) 120 以下 16.2 17.9	7/モア性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.8 16.4 アンモニア性 窒素 (mg/l)	世 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10	1.7 全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 4.6 2.7 2.6 2.7 2.6 9 (mg/l) 16 以下 0.2 0.4
採水箇所流入水	6年度 試験時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月	21.0 水温 (度) 21.2 22.5 24.0 25.0 26.3 26.2 24.7 23.5 19.7 19.2 19.6	>100 Silve	6.7 PH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 7.1 6.9 PH 5.8 ~ 8.6 6.8	2.0 BOD5 (mg/l) 105 121 109 92 82 91 86 113 86 320 104 81 BOD5 (mg/l) 15 以下	7.5 (COD (mg/l) 54 58 46 58 61 48 57 67 47 99 53 46 (COD (mg/l) 20 以下 7.0	ss (mg/l) 555 82 100 74 64 42 47 70 45 51 57 47 47 Ss (mg/l) 40 以下 1.2	大腸菌群数 (個/cm³) 250,000 220,000 210,000 210,000 270,000 310,000 140,000 250,000 170,000 130,000 大腸菌群数 (個/cm³) 3,000 以下	23.7 全窒素 (mg/l) 31.8 31.4 22.6 23.2 22.5 25.2 27.0 34.0 24.0 25.0 以下 120 以下 16.2	7/XE-P性 窒素 (mg/l) 20.2 19.5 18.7 18.8 16.1 17.1 16.8 16.9 17.8 16.4 7/XE-P性 窒素 (mg/l)	世報酸性 窒素 (mg/l) く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1 く0.1	6.6 硝酸性 窒素 (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1	7.1 11.6 11.9 3.8 4.5 13.3 7.1 5.5 8.4 10.1 16.3 7.2 8.6 7,2 8.6	全リン (mg/l) 2.6 3.0 2.4 2.5 2.1 2.6 2.5 3.4 2.6 4.6 2.7 2.6 2.7 2.6

1.9

0.6

0.7

2.3

1.0 1.4

0.6

1.1

6.8 6.7

6.7

6.9

6.8 6.7

6.8

6.6

27.6

27.4

25.9

23.8

20.8

19.9

19.3

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

19.8 >100

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

放流水

6.2

5.8

6.0

6.6

6.2

6.3

6.1

1.0

1.1

1.2

1.5 1.2 2.2 1.3

0.9

13.8 7.2

7.2

7.4

7.6

10.4

9.6

6.8

19.2

15.9

14.2

14.6

17.8

19.8

17.0

13.9

1

1

0

0

0

0

0

0

5.1 7.5

6.4

6.9 7.5 6.9

5.6

6.7

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3 1.2

0.6

0.3 2.7 2.4 1.7

0.4

0.5

8.0

1.0

0.6

0.5

0.3

0.6

平成26年度 城南町浄化センター水質試験結果 採水箇所 試験時期 水温 透視度 рΗ BOD5 COD SS 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 (度) (mq/I)(mq/I)(ma/I (個/cm³ (mg/I)(ma/l)(cm) (ma/I)(ma/I)(ma/I)4月 20.4 4.7 7.8 253 109 251 350,000 55.6 41.5 < 0.1 < 0.1 14.1 5.9 5月 21.8 3.2 7.7 239 124 260 300,000 57.7 41.5 < 0.1 < 0.1 16.2 6.3 24.0 255 6月 4.0 7.3 106 260 620,000 49.1 40.1 < 0.1 < 0.1 9.1 6.3 7月 25.3 38.3 4.6 7.5 198 102 169 420,000 53.7 < 0.1 < 0.1 15.5 6.5 8月 26.1 4.2 7.4 239 132 237 320,000 <0.1 14.4 52.5 38.1 < 0.1 5.7 9月 25.7 4.3 7.4 205 139 239 <0.1 12.0 7.1 350,000 | 50.0 38.0 < 0.1 流入水 10月 24.3 4.2 7.6 202 118 227 450,000 67.8 39.9 < 0.1 <0.1 27.9 6.3 9.3 22.1 4.3 265 118 285 42.5 6.9 11月 7.5 420,000 51.8 <0.1 <0.1 40.4 6.4 12月 20.4 4.4 7.7 239 76 187 110,000 <0.1 24.1 64.5 <0.1 4.9 7.7 88 1月 20.4 253 178 160,000 51.8 27.0 0.1 <0.1 24.7 6.3 14.0 2月 94 20.4 4.6 7.8 160 218 120,000 49.9 35.8 0.1 <0.1 6.0 3月 20.4 4.5 7.9 172 107 196 180,000 49.6 35.2 0.2 <0.1 14.2 6.0

採水箇所	試験時期	水温 (度)	透視度 (cm)	рН	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm³)	全窒素 (mg/l)	アンモニア性 窒素 (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	硝酸性 窒素 (mg/l)	有機性 窒素	全リン (mg/l)
	排水 基準値	1	1	5.8 ~ 8.6	15 以下	20 以下	40 以下	3,000 以下	120 以下		100以下	-	1	16 以下
	4月	20.3	93	7.4	2.4	7.2	3.6	0	6.2	4.9	0.1	0.2	1.1	1.0
	5月	22.1	>100	7.4	2.1	6.8	3.3	0	5.9	5.2	0.1	0.2	0.4	1.3
	6月	25.2	>100	7.2	1.4	5.5	2.2	0	1.3	0.5	<0.1	0.4	0.4	1.3
	7月	26.7	>100	7.2	1.2	5.1	2.6	1	1.3	0.5	<0.1	0.5	0.4	1.2
放流水	8月	27.3	>100	7.2	1.7	5.5	2.2	0	1.1	0.2	<0.1	0.3	0.7	0.9
加加小	9月	26.5	>100	7.2	1.6	5.5	2.4	1	2.0	1.0	0.1	0.7	0.2	1.4
	10月	24.4	>100	7.1	0.8	5.7	2.0	0	1.4	0.8	<0.1	0.5	0.2	0.8
	11月	21.4	>100	7.2	2.8	6.4	3.5	0	1.5	0.6	<0.1	0.5	0.4	1.1
	12月	18.9	>100	7.2	1.3	5.5	2.3	0	1.1	0.4	<0.1	0.5	0.3	1.0
	1月	19.0	>100	7.1	0.8	6.1	3.8	0	1.0	0.6	<0.1	0.4	0.0	8.0
	2月	18.7	>100	7.1	0.8	6.5	3.6	0	1.0	0.6	<0.1	0.4	0.1	1.1
	3月	18.7	>100	7.1	1.6	5.4	3.4	0	1.4	0.9	<0.1	0.4	0.2	1.0

排水設備·受益者負担金

1 受益者負担金制度

下水道が整備されると地域の生活環境が改善され土地の便益性が高まる。 また、下水道事業は、道路、公園等の都市計画事業と異なって、整備された区域内の者のみ利益を受けることになることから、都市計画法第 75条では、当該事業によって利益を受ける者があるときは、下水道建設費用の一部を利益を受ける者に負担させることができるとし、その徴収 方法等については市町村等の条例等で定めると規定している。これが受益者負担金制度であり、市の条例(昭和50年制定)に基づき徴収し ているものである。

ただし、土地の現況等によっては一定期間の徴収猶予が認められ、また、土地の利用状況により減免制度を設けている。

賦課対象者	下水道を整備する区域内の土地所有者。ただし、その土地に権利者がある場合は土地の所 有者にかわり受益者となる。
単位負担金額	土地の面積1平方メートル当たり200円
納付方法	一括納付または3年分割(年4回)

2 排水設備工事受付状況

(単位:件)

年度		件数		備考
月次	新設 ¹	改造 ²	計	佣石
26年度	2,715	1,193	3,908	
25年度	2,800	1,245	4,045	
24年度	2,643	1,235	3,878	
23年度	2,286	1,413	3,699	
22年度	2,401	1,642	4,043	
26年4月	220	126	346	
5月	236	143	379	
6月	202	95	297	
7月	210	89	299	
8月	202	100	302	
9月	228	183	411	
10月	269	118	387	
11月	219	75	294	
12月	255	55	310	
27年1月	242	48	290	
2月	223	64	287	
3月	209	97	306	

^{1:}新築 2:浄化槽廃止・汲取り改造・増改築・先行配管

3 受益者負担金及び分担金調定収納状況

平成27年3月31日現在

<u> </u>	// U // / 	11コンピーバングリン バングロ			1 7221 1 07 10 1 11 72 12		
	1111	調定額		収納額	収納率(%)		
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数	金額	
平成26年度	6,755	227,338,690	2,987	169,498,440	44.22	74.56	
平成25年度	7,698	175,053,490	5,322	147,560,840	69.13	84.29	
平成24年度	8,624	184,885,680	8,001	171,803,610	92.78	92.92	
平成23年度	10,659	227,250,550	10,265	217,108,940	96.30	95.54	
平成22年度	19,364	287,552,780	18,148	274,318,110	93.72	95.40	

4 受益者負担金の減免制度

受益者負担金は、賦課区域内の全ての土地にかかるが、次のような土地にあてはまる場合は、一部または全部が減免され る。減免を受けようとする方は、「減免申請書」の提出を必要とする。

減免の対象となる土地	減免の割合(%)
公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの	100
神社・寺院・教会等が使用する境内地	50
墓地	100
消防格納庫	100
国・県・市が所有し、使用している土地	25 ~ 75
鉄道の所有又は使用している土地	25 ~ 100
公・私立学校・幼稚園又は社会福祉施設	75
公民館等地域の集会所の敷地	50

5 受益者負担金の徴収猶予

耕作中の農地や、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難な場合、一定期間の猶予が認められる。猶予を受ける場合、「徴収猶予申請書」の提出を必要とする。

猶予の対象	猶予の原因	猶予の期間
農地·山林	現に耕作中の営農地、または山林	3年(3年毎に現況調査をします)
生活困窮者	生活保護受給者であって保護証明が必要	毎年更新が必要です
裁判係争中 の土地	土地の所有権等について裁判で争っている 土地	受益者が決定するまでの間
私道関係	私道に下水道が整備されていない	整備できるまでの間
災害・盗難 その他事故	火災などの被災者	管理者が認定する期間

6 受益者負担金減免及び猶予状況

		人数(人)	筆数(筆)	面積(m²)	金額(円)
平成26年度	減免	240	494	182,092.41	30,292,020
十八人20千尺	猶予	73	155	102,547.57	11,999,400
平成25年度	減免	145	436	174,587.24	29,189,150
十八八八十尺	猶予	76	169	150,239.38	30,047,876
平成24年度	減免	123	208	126,917.03	25,383,400
十八八24千尺	猶予	60	95	41,401.20	8,280,240
平成23年度	減免	81	318	135,657.46	27,131,490
十八八23千尺	猶予	67	160	80,539.84	16,107,960
平成22年度	減免	50	117	45,072.32	9,014,460
十1以22千反	猶予	125	278	208,166.08	41,633,210

7 私道内の公共下水道布設取扱

私道に面した家屋又は土地の所有者が共同排水設備の維持・管理等に対し公道に面した家屋との不公平を除くため、昭和53年に「私道に対する公共下水道布設取扱要綱」を策定し、公道から公道へ通り抜けた私道に対し、公費による公共下水道の布設を行ってきた。

また、平成7年1月23日より新たに袋小路私道にも適用範囲を広げた同名の新要綱を策定し、運用している。

- 1.私道の両端又は一端が、公共下水道が設置されている道路に接続されていること。
- 2.私道の形態が明確かつ分筆され、地目が公衆用道路であること。
- 3.公共下水道の布設及び維持管理において、家屋等への影響がない道路幅員を有すること。
- 4.私道に面する土地が2筆以上あり、かつ1戸以上の建物が建っており、又は、建築予定であること。
- 5.公共下水道の設置又は維持管理について、所有権者及び占有者等全員が同意していること。
- 6.公共下水道が存置する期間、無償で使用できるもの(権利を移転する場合にあっても同様とする。)であること。
- 7.開発区域内道路にあっては、開発完了後3年を経過していること。

平成25年4月1日 上記条件へ改正

私道の申請及び整備状況(平成8年度~平成26年度)

心色の中間及して				
	事前調査 受付件数	申請受付件数	布設件数	布設延長(m)
H26末時累計	1,510	1,302	1,275	63,283
H26	34	21	42	1,710
H25	42	44	23	1,543
H24	50	40	34	1,453
H23	47	37	19	3,381
H22	69	63	65	2,209
H8 ~ H21	1,268	1,097	1,092	52,987

平成27年3月31日現在

8 排水設備普及促進

公共下水道が整備されて、供用開始の告示がなされると供用区域の家屋所有者は6ヶ月以内に排水設備を設置し、〈み取り便所のある建物については3年以内に水洗化するよう法律で定められている。

本市においては水洗化を普及するため様々な制度を設け、処理区内の水洗化が促進されるよう指導等を行っている。

(1)水洗化の状況

	単位	H26	H25	H24	H23	H22
水洗化戸数	戸	252,615	250,491	247,496	242,619	235,450
普及戸数(処理区域内戸数)	戸	260,438	259,084	255,789	251,100	244,370
水洗化率(戸数)(= /)	%	96.9%	96.7	96.8	96.6	96.3
現在水洗便所設置済人口	人	625,654	622,006	612,514	607,492	597,493
処理区域内人口	人	645,030	643,344	633,038	628,728	620,130
水洗化率(= /)	%	96.9%	96.7	96.8	96.6	96.3

(2)共同排水設備設置への助成

公共下水道処理区域内の私道に面した家屋の水洗化を普及するため、昭和47年より「共同排水設備助成規則」(現昭和47年規則第30号)を設け、助成を行っている。また、平成21年4月に規則廃止、新たに「熊本市上下水道局共同排水設備助成要綱」を策定し、運用している。

_ ...

- 1.私道に所有者が異なる家屋が2つ以上接していること。
- 2.共同排水設備工事完了後、速やかに水洗便所に改造すること。
- 3.土地所有者が、共同排水設備の設置に同意していること。
- 4.市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

共同排水設備助成金交付状況(S47~H26)

	申請件数(件)	施行延長(m)	助成金(円)
S47~H26年度累計	2,103	108,929.9	780,585,700
H26年度	0	0.0	0
H25年度	2	58.6	2,487,100
H24年度	3	129.8	4,150,300
H23年度	2	39.7	416,300
H22年度	2	55.7	971,600
S47~H21年度	2,094	108,646.1	772,560,400

平成27年3月31日現在

(3)改造資金の融資あっ旋及び利子補給(平成21年度新設)

公共下水道処理区域内において、自己資金のみでは排水設備工事費用を負担することが困難な方に対して、民間金融機関をあっ旋し、金融機関への償還が完了したあとに利子の全額を補給する制度を設けている。

^{*}熊本市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給規程(制定 平成21年上下水道局規程第1号)

限度額	改造工事をしようとする便所1箇所(浄化槽の廃止にあたっては、当該浄化槽1基)につき 330,000円以内
利子補給	金融機関への償還が完済したら、請求に基づき金融機関に支払った利子の全額を補給する。
	熊本市の処理区域内に住所を有し、改造工事をしようとする家屋に現に居住している人で 次のいずれにも該当する人
制度を利用で	1.処理区域内の家屋の所有者又は所有者の承諾を受けた所有者と生計を一にする人
きる人の資格	2.融資を受けた改造資金の償還能力を有する人
	3.市税及び受益者負担金を滞納していない人
	4.取扱金融機関の融資条件に適合する人
償還期間 及び方法	償還期間は36ヶ月以内で、支払方法は元利均等方式又はボーナス返済との併用方式による 口座振替

改造資金貸付制度利用状況(平成20年度末を以って終了)

以足员业员			所の改造			の改造	貸付合計		
年度	件数	箇所	貸付金 (千円)	件数	箇所	貸付金 (千円)	件数	箇所	貸付金 (千円)
H20年度	23	23	7,276	170	174	34,375	193	197	41,651
H19年度	36	45	12,167	171	173	35,173	207	218	47,340
H18年度	34	49	13,235	139	156	32,832	173	205	46,067
H17年度	45	48	14,331	112	126	25,555	157	174	39,886
H16年度	53	68	18,678	187	198	39,770	240	266	58,448
H15年度	88	121	33,121	303	349	67,359	391	470	100,480

融資あっ旋及び利子補給制度利用状況

ı	既貝のフルグ	ረ ሆነጥህ .	`利丁 悄 船										
		くみ	取り便	所の改造	浄化槽の改造			融資あっ旋合計			利	利 子 補 給	
	年度	件数	箇所	融資 あっ旋額 (千円)	件数	箇所	融資 あっ旋額 (千円)	件数	箇所	融資 あっ旋額 (千円)	件数	利子補給額 (円)	
	H26年度	2	2	660	8	8	1,720	10	10	2,380	23	440,364	
	H25年度	0	0	0	9	9	1,950	10	10	2,410	28	519,962	
	H24年度	0	0	0	10	10	2,410	23	25	5,960	31	613,484	
I	H23年度	8	9	2,270	15	16	3,690	25	25	4,810	16	188,973	
	H22年度	2	2	530	23	23	4,280	48	48	10,340	6	23,971	

(4)生活保護世帯に対する助成制度

公共下水道処理区域内において水洗化が速やかに行われるよう、生活保護世帯の水洗便所改造については、要綱を設け、助成を行っている。

生活保護世帯等水洗便所改造助成金制度利用状況

年度	〈み取り便所の改造					
十反	件数	箇所	改造助成金(千円)			
H26年度	0	0	0			
H25年度	0	0	0			
H24年度	0	0	0			
H23年度	0	0	0			
H22年度	0	0	0			

(5)排水設備工事店の届出及び指定

家庭や事業所の水洗化工事に際し悪質工事等を排除するため、熊本市下水道条例第7条により排水設備の新設等の工事を 行う業者は管理者の指定を受けるよう規定している。

また、熊本市下水道条例施行規程第7条及び第8条に基づき、排水設備指定工事店指定申請書を管理者に提出しなければならない。

^{*}熊本市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱

9 特定事業場等の排除下水の水質規制

下水道事業の目的の一つである良好な水環境を保全するために、終末処理場からの放流水質については、下水道法その他関係法令により水質基準が定められている。一方、工場・事業場等の排出水には、下水道施設を損傷したり、終末処理場で処理することが困難な物質が含まれていることがある。

終末処理場が放流水の水質基準を遵守するために、工場・事業場の排水について、下水道法及び熊本市下水道条例により、下記のとおり下水排除基準を定めており、これを監視するための立入検査等を行っている。

(1)下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準

平成27年3月31日現在

)ト小坦法及び熊本巾ト小坦宗例に	特定引		平成27年3月31日現在 非特定事業場		
	対象者	50m³/日以上	_	50m³/日以上	_	
	物質または項目		50㎡/日未満		50m³/日未満	
		許容限度	許容限度	許容限度	許容限度	
	温度	45		45		
	水素イオン濃度(pH)	5~9	5 ~ 11	5~9	5 ~ 11	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	600		600		
	浮遊物質量(SS)	600		600		
生	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5	20	5	20	
活	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂)	30		30		
環	よう素消費量	220		220		
境	窒素含有量(全窒素)					
項	燐含有量(全燐)					
且	フェノール類	5		5		
等	銅及びその化合物	3	3	3	3	
	亜鉛及びその化合物	1 2	2	2	2	
	鉄及びその化合物(溶解性)	10		10		
	マンガン及びその化合物(溶解性)	10		10		
	クロム及びその化合物	2	2	2	2	
	カドミウム及びその化合物	2 0.03	0.03	0.03	0.03	
	シアン化合物	1	1	1	1	
	有機燐化合物	1	1	1	1	
	鉛及びその化合物	0.1	0.1	0.1	0.1	
	六価クロム化合物	0.5	0.5	0.5	0.5	
	砒素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	0.1	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	0.005	0.005	0.005	
	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
	ポリ塩化ビフェニル	0.003	0.003	0.003	0.003	
	トリクロロエチレン	0.003	0.003	0.003	0.003	
	テトラクロロエチレン	0.3	0.3	0.3	0.3	
	ジクロロメタン	0.1	0.1	0.1	0.1	
	四塩化炭素					
有	-	0.02	0.02	0.02	0.02	
害	1,2-ジクロロエタン	0.04	0.04	0.04	0.04	
物	1,1-ジクロロエチレン	1	1	1	1	
質	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	0.4	0.4	0.4	
	1, 1, 1-FUPDDTT92	3	3	3	3	
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	0.06	0.06	0.06	
	1,3-ジクロロプロペン	0.02	0.02	0.02	0.02	
	チウラム	0.06	0.06	0.06	0.06	
	シマジン	0.03	0.03	0.03	0.03	
	チオベンカルブ	0.2	0.2	0.2	0.2	
	ベンゼン	0.1	0.1	0.1	0.1	
	セレン及びその化合物	0.1	0.1	0.1	0.1	
	ほう素及びその化合物	3 10(230)	10(230)	10(230)	10(230)	
	ふっ素及びその化合物	3 8(15)	8(15)	8(15)	8(15)	
	1,4-ジオキサン	0.5	0.5	0.5	0.5	
	ダイオキシン類	10	10	10	10	
	アンモニア性窒素等含有量					
-	(供老)					

(備考)

- 1 単位について、水素イオン濃度は無単位、温度は、ダイオキシン類はpg/L、その他はmg/Lです。
- 2 基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに罰せられます。
- 3 それ以外は基準値に適合した下水を排除できるように除外施設を設置するなどの必要な措置を講ずる義務があります。
 - 1:業種によっては暫定基準があります。(平成28年12月10日まで金属鉱業、電気めっき業、下水道業)
 - 2:下水道法施行令の改正により、平成26年12月1日から0.1mg/Lから0.03mg/L以下に強化されました。業種によっては経過措置として暫定基準があります。 (H28年11月30日まで:金属鉱業、溶融めっき業。平成29年11月30日まで:非鉄金属第1次精錬・精製業及び非鉄金属第2次精錬・精製業)
 - 3:河川、湖沼等を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値で、()内は海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値です。

(2)平成26年度事業場立入水質検査実施状況

特定 施設 番号	業種名	特定 事業場数 H26.4.1現在	検査 施設数	延検体数	基準超過 検体数	基準超過項目
2	畜産食料品製造業	1	0	0	0	
3	水産食料品製造業	5	0	0	0	
4	野菜·果実保存食品製造業	10	1	2	0	
5	味噌·醤油·食酢製造業	12	0	0	0	
8	パン・菓子製造業・製餡業	1	0	0	0	
9	米菓子·麹製造業	1	0	0	0	
10	飲料製造業	6	0	0	0	
16	麹類製造業	9	0	0	0	
17	豆腐·煮豆製造業	10	0	0	0	
18-2	冷凍調理食品製造業	2	1	2	1	水素イオン濃度(pH)
19	紡績·繊維製品製造業	9	3	6	0	
23	パルプ、紙又は紙加工品の製造業	1	1	1	0	
23-2	新聞·出版·印刷業	8	1	1	0	
47	医薬品製造業	1	1	4	0	
53	ガラス製品製造業	1	0	0	0	
63-2	空き瓶・卸売業の用に供する自動式洗びん施設	1	2	2	1	水素イオン濃度(pH)
65	酸・アルカリ表面処理施設	4	2	6	0	
66	電気めっき施設	6	5	10	0	
66-3	旅館業	3	3	8	0	
66-4	共同調理場	1	1	1	0	
66-5	弁当製造業	7	2	3	1	生物化学的酸素要求量(BOD)
66-6	飲食店	23	11	16	1	水素イオン濃度(pH)
66-7	そば・うどん店等	1	0	0	0	
67	洗濯業	48	4	4	3	水素イオン濃度(pH)
68	写真現像業	15	0	0	0	
68-2	病院(300床以上)	9	9	21	0	
69	と畜業	1	1	2	0	
70-2	自動車分解整備業の用に供する洗車施設	2	1	1	0	
71	自動式車両洗浄施設	112	1	2	0	
71-2	試験·研究·検査業	32	10	20	0	
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	1	1	2	0	
72	屎尿処理施設	0	0	0	0	
74	特定事業場から排出される水の処理施設	1	1	2	0	
非特定	その他	-	8	8	0	
計		344	70	124	7	

下水道事業会計財務統計

1 経理状況

平成26年度の経理状況は、次のようになりました。

事業収益は、208億8千8百万円で前年度に比べ48億9千6百万円(30.6%)の増収となりました。しかし、そのうちの下水道使用料は、104億5千4百万円で前年度に比べ1億2千3百万円(1.2%)の減収となりました。

また、事業費の主な内容は、職員給与費11億5千5百万円、維持管理費43億1千3百万円、減価償却費97億8千9百万円、企業債支払利息31億2千9百万円などであり、全体で206億9千6百万円となり、前年度に比べ57億1千万円(38.1%)の増加となりました。純利益は1億9千2百万円となり、前年度に比べ8億1千4百万円の減益となりました。

一方、資本的収入は、企業債75億2千万円、国及び一般会計補助金60億8千2百万円など合計138億3千3百万円となりました。また、資本的支出は、建設改良費112億2千5百万円、企業債償還金92億2千9百万円で合計204億5千4百万円となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、66億2千1百万円となり、これについては、減債積立金10億6百万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3億4千1百万円及び損益勘定留保資金52億7千4百万円で補てんしました。

2 予算決算対照表

(1) 収益的収入及び支出

区分	26年	F度	25年	F度
Д	予算額	決算額	予算額	決算額
1 下水道事業収益	21,582,180,000	21,666,749,304	16,509,268,000	16,564,763,361
1 営 業 収 益	12,333,320,000	12,330,657,379	12,301,671,000	12,333,174,359
2 営 業 外 収 益	9,173,187,000	9,224,021,478	4,057,477,000	4,089,342,969
3 特 別 利 益	75,673,000	112,070,447	150,120,000	142,246,033
1 下水道事業費用	21,222,318,269	21,132,484,159	15,592,601,000	15,152,272,918
1 営 業 費 用	15,607,047,269	15,524,688,550	12,122,478,000	11,848,832,931
2 営 業 外 費 用	3,303,037,000	3,296,483,791	3,395,231,000	3,234,478,740
3 特 別 損 失	2,307,234,000	2,311,311,818	69,892,000	68,961,247
4 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0
収益的収支差額	359,861,731	534,265,145	916,667,000	1,412,490,443

(2) 資本的収入及び支出

	区分	26年	F度	25年	E度
	区分	予算額	決算額	予算額	決算額
1	資 本 的 収 入	16,528,224,000	13,832,655,670	25,828,067,000	18,580,369,806
	1 企 業 債	7,206,800,000	6,224,900,000	11,812,400,000	8,919,000,000
	2 企業債(雨水)	1,604,600,000	1,295,100,000	1,926,100,000	968,500,000
	3 補 助 金	6,054,243,000	4,997,530,000	9,915,432,000	7,475,942,000
	4 補助金(雨水)	1,440,500,000	1,084,683,000	1,993,100,000	1,032,750,000
	5 負 担 金	222,081,000	230,442,670	181,035,000	184,177,806
1	資本的支出	24,322,368,519	20,453,897,404	33,881,691,113	25,893,501,548
	1建設改良費	12,174,248,638	9,154,098,906	20,696,026,577	14,466,160,625
	2 建設改良費	2,908,769,881	2,070,449,115	4,192,969,536	2,445,647,928
	3 企業債償還金	9,229,350,000	9,229,349,383	8,982,695,000	8,981,692,995
	* 長期借入金償還金	-		-	
	* 他会計繰入金差額	-		-	-
	4補助金返還金	-	-	-	-
	5 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0
	資本的収支差額	7,794,144,519	6,621,241,734	8,053,624,113	7,313,131,742
収益	益的収支と資本的収支差額	7,434,282,788	6,086,976,589	7,136,957,113	5,900,641,299

(税込、単位:円)

24年	F度	23年	F度	22年度		
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
16,801,405,000	16,775,481,326	16,667,623,000	16,849,245,337	16,590,276,000	16,696,318,598	
12,301,513,000	12,274,673,317	12,268,770,000	12,285,110,982	12,169,282,000	12,255,900,850	
4,099,208,000	4,099,837,905	4,188,571,000	4,246,916,998	4,226,811,000	4,225,017,943	
400,684,000	400,970,104	210,282,000	317,217,357	194,183,000	215,399,805	
15,594,432,000	15,316,095,807	15,626,027,000	15,703,471,816	15,793,230,000	15,465,734,443	
11,986,955,000	11,784,145,399	11,672,165,000	11,827,816,131	11,731,466,000	11,509,242,987	
3,521,808,000	3,451,923,449	3,893,791,000	3,826,530,821	4,011,090,000	3,916,257,145	
80,669,000	80,026,959	55,071,000	49,124,864	45,674,000	40,234,311	
5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
1,206,973,000	1,459,385,519	1,041,596,000	1,145,773,521	797,046,000	1,230,584,155	

(税込、単位:円)

24年	F度	23年	度	22 [£]	F 度
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
25,297,217,000	14,083,275,403	21,154,762,000	13,977,121,912	19,500,623,000	14,798,424,780
11,985,000,000	6,966,200,000	11,827,900,000	8,620,300,000	11,898,400,000	9,417,700,000
1,146,000,000	488,000,000	361,000,000	361,000,000	416,700,000	416,700,000
10,588,883,000	6,007,189,000	7,999,561,000	4,366,056,000	6,556,292,400	4,634,584,400
1,354,866,000	369,866,000	605,500,000	397,000,000	352,387,600	41,887,600
222,468,000	252,020,403	360,801,000	232,765,912	276,843,000	287,552,780
33,825,737,016	21,865,206,924	28,634,849,925	19,886,614,664	27,585,476,711	21,821,367,593
21,810,215,240	11,736,609,416	16,780,661,283	8,641,923,856	15,816,827,871	10,699,198,746
3,011,207,776	1,137,935,027	1,300,819,642	702,013,638	885,224,840	248,745,453
8,993,000,000	8,990,662,481	10,533,525,000	10,532,834,083	10,873,424,000	10,873,423,394
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,314,000	0	9,844,000	9,843,087	-	-
10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0
8,528,520,016	7,781,931,521	7,480,087,925	5,909,492,752	8,084,853,711	7,022,942,813
7,321,547,016	6,322,546,002	6,438,491,925	4,763,719,231	7,287,807,711	5,792,358,658

3 損益計算書

3 損益計算書	26年度		25年度		24年度	
科目	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
1下水道事業収益	20,888,062,648	100.0	15,992,025,596	100.0	16,231,592,323	100.0
1 営 業 収 益	11,559,130,778	55.3	11,805,473,574	73.8	11,750,080,347	72.4
1下水道使用料	10,454,249,664	50.0	10,577,867,349	66.1	10,514,913,767	64.8
2 負 担 金	1,103,656,010	5.3	1,226,150,329	7.7	1,233,376,580	7.6
* 受 託 事 業 収 益	-	-	-	-	-	-
3 その他営業収益	1,225,104	0.0	1,455,896	0.0	1,790,000	0.0
2 営業外収益	9,222,173,892	44.2	4,050,758,960	25.4	4,099,621,224	25.2
1 受 取 利 息	2,263,560	0.1	2,262,764	0.0	3,608,765	0.0
* 受取利息及び配当金	-	-	-	-	-	ı
2 他 会 計 補 助 金	4,036,672,000	19.3	4,023,177,000	25.2	4,078,615,000	25.1
* 国(県)補 助 金	-	-	-	-	2,164,000	0.0
3 補 償 金	-	-	-	-	-	-
4 雑 収 益	27,430,965	0.1	25,319,196	0.2	15,233,459	0.1
5 長期前受金戻入	5,155,807,367	24.7	-	-	-	-
3 特 別 利 益	106,757,978	0.5	135,793,062	0.8	381,890,752	2.4
1 固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
2 過年度損益修正益	106,757,978	0.5	135,793,062	0.8	77,559,323	0.5
3 その他特別利益	-	-	-	-	304,331,429	1.9
1下水道事業費用	20,695,893,023	100.0	14,985,723,875	100.0	15,071,739,078	100.0
1 営業費用	15,207,835,656	73.6	11,653,392,283	77.7	11,601,289,888	77.0
1 管 渠 費	950,874,357	4.6	786,731,016	5.2	841,339,480	5.6
2 ポ ン プ 場 費	427,931,769	2.1	428,890,921	2.8	509,750,922	3.4
3 処 理 場 費	2,205,724,487	10.7	2,120,988,581	14.1	2,166,864,166	14.4
4 水 質 規 制 費	84,929,049	0.4	71,257,546	0.5	75,486,179	0.5
5 普 及 指 導 費	150,284,213	0.7	157,472,191	1.1	145,268,822	1.0
* 受 託 事 業 費	-	-	-	-	-	-
6 水 洗 化 促 進 費	526,610	0.1	516,551	0.0	739,476	0.0
7 維持管理負担金	574,162,018	2.8	550,008,292	3.7	544,984,064	3.6
8 業 務 費	460,411,255	2.2	620,798,890	4.1	447,861,175	3.0
9 総 係 費	492,408,961	2.4	796,999,105	5.3	797,199,664	5.3
10 減 価 償 却 費	9,788,532,098	47.3	6,110,811,520	40.8	6,043,750,899	40.0
11 資 産 減 耗 費	72,050,839	0.3	8,917,670	0.1	28,045,041	0.2
2 営業外費用	3,178,204,083	15.3	3,266,110,500	21.8	3,393,748,695	22.5
1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,129,316,203	15.1	3,232,559,368	21.6	3,362,378,195	22.3
2 雑 支 出	48,887,880	0.2	33,551,132	0.2	31,370,500	0.2
3 特別損失	2,309,853,284	11.1	66,221,092	0.5	76,700,495	0.5
* 固定資産売却損	-	-	-	-	-	-
1 過年度損益修正損	28,723,893	0.1	40,548,822	0.3	66,562,505	0.4
2 その他特別損失	2,281,129,391	11.0	25,672,270	0.2	10,137,990	0.1
当年度純利益	192,169,625		1,006,301,721		1,159,853,245	

(税抜、単位: 円、%)

			円、%)		
23年度		22年度		21年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
16,304,891,184	100.0	16,158,770,394	100.0	15,996,392,356	100.0
11,758,961,418	72.1	11,728,589,272	72.6	11,675,560,695	73.0
10,546,380,767	64.7	10,569,505,321	65.4	10,502,195,425	65.7
1,212,135,651	7.4	1,158,346,999	7.2	1,169,953,166	7.3
-	-	-	-	-	-
445,000	0.0	736,952	0.0	3,412,104	0.0
4,243,697,706	26.0	4,224,775,758	26.1	4,163,106,462	26.0
1,763,835	0.0	2,021,852	0.0	1,240,491	0.0
-	-	-	-	-	-
4,128,216,000	25.3	4,164,877,000	25.8	4,107,533,000	25.7
2,500,000	0.0	-	-	-	-
-	-	2,033,533	0.0	-	-
111,217,871	0.7	55,843,373	0.3	54,332,971	0.3
-	-	-	-	-	-
302,232,060	1.9	205,405,364	1.3	157,725,199	1.0
-	-	-	-	-	-
302,232,060	1.9	205,405,364	1.3	157,725,199	1.0
-	-	-	-	-	-
15,363,840,961	100.0	15,207,324,964	100.0	15,092,538,643	100.0
11,653,798,098	75.9	11,329,479,487	74.5	10,895,138,067	72.2
745,620,319	4.9	696,355,284	4.6	670,785,733	4.4
549,900,224	3.6	542,915,628	3.6	535,102,561	3.5
2,123,492,146	13.8	2,097,397,560	13.8	2,066,074,000	13.7
100,937,599	0.7	103,497,745	0.7	102,500,348	0.7
146,970,181	1.0	130,146,492	1.1	29,250,696	0.3
-	-	-	-	-	-
273,342	0.0	238,645	0.0	972,619	0.0
541,125,054	3.5	730,696,734	4.8	710,640,514	4.7
406,621,160	2.6	439,898,884	2.9	533,092,204	3.5
631,945,468	4.1	625,741,768	4.1	576,060,585	3.8
5,965,659,254	38.8	5,918,906,542	38.9	5,659,025,758	37.5
441,253,351	2.9	43,684,205		11,633,049	0.1
3,662,658,020	23.8	3,838,934,210	25.2	4,070,710,738	27.0
3,568,367,370	23.2	3,762,361,877	24.7	3,992,807,973	26.5
94,290,650	0.6	76,572,333	0.5	77,902,765	0.5
47,384,843	0.3	38,911,267	0.3	126,689,838	0.8
-	-	-	-	-	-
35,239,347	0.2	27,725,727	0.2	110,148,057	0.7
12,145,496	0.1	11,185,540	0.1	16,541,781	0.1
941,050,223		951,445,430		903,853,713	

4 貸借対照表

	4 其情別照衣			借					
		勘定科目		26年度	144 15 1 1	25年度	1++ 15.1.1		
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**	金額	構成比	金 額	構成比		
1 F	固	定 資	産	277,121,748,520	95.6	322,385,720,824	95.9		
	(1)	有 形 固 定 資	産	273,067,688,144	94.2	318,204,987,517	94.7		
	1	<u>±</u>	地	7,819,023,129	2.7	7,805,751,164	2.3		
		建	物	7,351,747,428	2.5	11,779,534,180	3.5		
	ハ	構築	物	220,589,376,106	76.1	235,588,490,821	70.1		
	Ę	機械及び装	置	31,900,326,505	11.0	59,273,365,226	17.6		
	ホ	車 両 運 搬	具	17,001,629	0.0	19,709,535	0.0		
	^	工具器具及び備		34,030,088	0.1	64,605,421	0.0		
╽┟	<u> </u>	建設仮勘	定	5,356,183,259	1.8	3,673,531,170	1.1		
	(2)	無形固定資	産	4,000,586,586	1.4	4,124,481,757	1.2		
-	1	施設利用	権	4,000,586,586	1.4	4,124,481,757	1.2		
	(3)	投	資	53,473,790		56,251,550	0.0		
	1	出資	金	50,000,000		50,000,000	0.0		
Ц	<u></u>	貸付	金	3,473,790	0.0	6,251,550	0.0		
2 		動 資	産	12,749,945,502	4.4	13,782,782,384	4.1		
	(1)	現 金 預	金	9,695,743,891	3.3	4,986,902,144	1.5		
	(2)	未 収	金	1,791,876,344	0.7	6,931,852,129	2.1		
	(3)	貯蔵	品	12,823,947	0.0	19,382,775	0.0		
	(4)	前 払	金	1,249,501,320	0.4	1,844,645,336	0.5		
	資 ————		計	289,871,694,022	100.0	336,168,503,208	100.0		
		勘定科目		26年度		貸 25年度			
				20十反		25年度			
		-2 /2			構成と		構成と		
3	固			金額	構成比	金額	構成比		
3 [定負	債	金額 139,705,730,112	48.2	金額 14,831,997,178	4.4		
3	(1)	定 負 企 業	債	金額 139,705,730,112 137,752,650,662	48.2 47.5	金額 14,831,997,178 14,646,379,817	4.4 4.4		
	(1) (2)	定 負 企 業 引 当	債 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450	48.2 47.5 0.7	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361	4.4 4.4 0.0		
3 [4	(1) (2) 流	定 負 企 業 引 当 動 負	债 金 債	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794	48.2 47.5 0.7 4.3	金額 14,831,997,178 14,646,379,817	4.4 4.4		
	(1) (2) 流 (1)	定 負 企 業 引 当 動 負 企 業	债 金 債	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746	4.4 4.4 0.0 1.3		
	(1) (2) · 流 (1) (2)	定 負 企 業 引 当 動 負 企 業 未 払	賃金債金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746	4.4 4.4 0.0		
	(1) (2) 流 (1) (2) (3)	定 負 企 業 引 当 動 負 企 業 未 払 引 当	賃金賃 金金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3		
4	(1) (2) 流 (1) (2) (3) (4)	定 負 企 業 引 当 か 負 企 業 未 払 引 当 そ の 流 動 負	賃金債金金債	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746	4.4 4.4 0.0 1.3		
4	(1) (2) 流 (1) (2) (3) (4)	E 日 日 日 日 日 日 日 日 日	債金債金金債益	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0		
4 5 9	(1) (2) 流 (1) (2) (3) (4)	定 負 企 業 引 当 企 業 未 払 引 当 そ の 他 流 動 負 延 収 債 合	債 金 債 金 金 債 益 計	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7		
4	(1) (2) 流 (1) (2) (3) (4) 繰	定 負 企 業 動 負 企 業 未 払 引 当 その他流動負 延 収 債 合 本	倩 金 倩 金 金 倩 金 金 十 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9		
4 5 9	(1) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (4)	注	倩 金 倩 债 金 金 倩 益 計 金 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9		
4 5 9	(1) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (1) (2)	注 1	債金債益計金金金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 2.3	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9		
4 5 9	(1) (2) 流 (1) (2) (3) (4) 繰 道 (1) (2)	注	債 金 債 債 金 金 債 益 計 金 金 金 債	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - -	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 2.3 -	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9		
5 負 6	(1) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (1) (2) (1)	で	債 金 債 債 金 金 債 益 計 金 金 金 債 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 2.3 - 5.3	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5		
5 負 6	(1) (2) 流 (1) (2) (3) (4) 繰 道 (1) (2) イ 剰	で	債 金 債 債 金 金 債 益 計 金 金 金 債 金 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 2.3 - 5.3 1.6	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5 51.4		
4 5 9	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (7) (1) (1)	注	債 金 債 債 金 金 債 益 計 金 金 金 債 金 金 額	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 2.3 - 5.3 1.6 0.1	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5 51.4 1.2		
5 負 6	(1) (2) (3) (4) (4) (2) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	で	債 金 債 債 金 金 債 益 計 金 金 金 債 金 金 額 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 2.3 - 5.3 1.6	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6		
5 負 6	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (1) (2) イ 剰 (1) イ ロ 八	で	債 金 債 債 金 金 債 益 計 金 金 金 債 金 金 額 金 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176 4,206,464,981 -	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 - - 5.3 1.6 0.1 1.5	金 額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053 11,953,582,590	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6 3.6		
5 負 6	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)	定 第 引 第 可 第 企 第 表 5 で 数 が 0 で 本 の 0 で 本 資質 業 本 対 が 本 が 会 <t< th=""><th>債金債債金金債益 金金金債金金額金金 金金</th><th>金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176 4,206,464,981 - 10,699,643,697</th><th>48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 - - 5.3 1.6 0.1 1.5</th><th>金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053 11,953,582,590 3,606,301,721</th><th>4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6 3.6 1.1</th></t<>	債金債債金金債益 金金金債金金額金金 金金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176 4,206,464,981 - 10,699,643,697	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 - - 5.3 1.6 0.1 1.5	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053 11,953,582,590 3,606,301,721	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6 3.6 1.1		
5 負 6	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (1) (2) イ 剰 (1) イ ロ 八	定 第 引 第 可 第 企 第 表 5 で 数 が 0 で 本 の 0 で 本 資質 業 本 対 が 本 が 会 <t< th=""><th>債金債債金金債益 金金金債金金額金金 金金</th><th>金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176 4,206,464,981 - 10,699,643,697</th><th>48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 - - 5.3 1.6 0.1 1.5 - 3.7</th><th>金 額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053 11,953,582,590 3,606,301,721 3,606,301,721</th><th>4.4 4.4 0.0 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6 3.6 1.1</th></t<>	債金債債金金債益 金金金債金金額金金 金金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176 4,206,464,981 - 10,699,643,697	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 - - 5.3 1.6 0.1 1.5 - 3.7	金 額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053 11,953,582,590 3,606,301,721 3,606,301,721	4.4 4.4 0.0 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6 3.6 1.1		
5 負 6 [7]	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)	では、	債金債債金金債益 金金金債金金額金金 金	金額 139,705,730,112 137,752,650,662 1,953,079,450 12,487,860,794 9,403,185,448 2,876,087,482 110,562,000 98,025,864 115,761,345,778 267,954,936,684 6,649,394,484 - - - 15,267,362,854 4,567,719,157 361,254,176 4,206,464,981 - 10,699,643,697	48.2 47.5 0.7 4.3 3.3 1.0 0.0 0.0 39.9 92.4 2.3 - 5.3 1.6 0.1 1.5 - 3.7 7.6	金額 14,831,997,178 14,646,379,817 185,617,361 4,500,332,746 - 4,410,952,377 - 89,380,369 - 19,332,329,924 140,868,200,160 6,649,394,484 134,218,805,676 134,218,805,676 175,967,973,124 172,361,671,403 3,913,828,760 156,494,260,053 11,953,582,590 3,606,301,721	4.4 4.4 0.0 1.3 - 1.3 - 0.0 - 5.7 41.9 2.0 39.9 39.9 52.5 51.4 1.2 46.6 3.6 1.1		

(税抜、単位:円、%)

		方			
24年度	## -# 112	23年度	## -# 112	22年度	## -
金額 311,612,418,223	構成比 95.2	金額 305,063,263,544	構成比 95.8		構成比 96.5
308,213,608,093	95.2	301,671,340,299	95.6	303,345,508,812 299,961,328,343	95.4
7,805,751,164	2.4	7,769,593,406	2.4	7,375,754,756	2.3
10,080,961,655	3.1	10,050,801,057	3.2	10,249,359,094	3.3
229,554,905,041	70.1	227,003,282,508	71.3	223,608,898,110	71.2
57,917,462,803	17.7	56,392,991,722	17.7	57,589,016,662	18.3
5,485,610	0.0	5,485,610	0.0	5,485,610	0.0
70,271,163	0.0	69,034,472	0.0	66,136,125	0.0
2,778,770,657	0.8	380,151,524	0.1	1,066,677,986	0.3
3,342,060,180	1.0	3,334,910,025	1.0	3,323,323,689	1.1
3,342,060,180	1.0	3,334,910,025	1.0	3,323,323,689	1.1
56,749,950	0.1	57,013,220	0.1	60,856,780	0.0
50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0
6,749,950	0.0	7,013,220	0.0	10,856,780	0.0
15,761,114,150	4.8	13,411,150,497	4.2	10,798,918,716	3.5
7,528,205,705	2.3	6,892,855,233	2.2	5,058,057,435	1.6
5,753,855,111	1.8	4,257,275,530	1.3	3,822,092,419	1.3
28,859,734	0.0	39,543,528	0.0	15,242,862	0.0
2,450,193,600	0.7	2,221,476,206	0.7	1,903,526,000	0.6
327,373,532,373	100.0	318,474,414,041	100.0	314,144,427,528	100.0
0.475.05		方 20年度		00 T PT	
24年度		23年度		22年度	
	構成と		構成と	今 茹	構成と
金額	構成比	金額	構成比		構成比
金 額 13,765,011,816	4.2	金 額 12,428,382,180	3.9	9,377,668,927	3.0
金額 13,765,011,816 13,619,747,289	4.2 4.1	金額			
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527	4.2 4.1 0.1	金額 12,428,382,180 12,428,382,180 -	3.9 3.9 -	9,377,668,927 9,377,668,927 -	3.0 3.0 -
金額 13,765,011,816 13,619,747,289	4.2 4.1	金 額 12,428,382,180	3.9	9,377,668,927	3.0
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527	4.2 4.1 0.1	金額 12,428,382,180 12,428,382,180 -	3.9 3.9 -	9,377,668,927 9,377,668,927 -	3.0 3.0 -
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838	4.2 4.1 0.1 2.1	金額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 -	3.9 3.9 - 1.4	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537	3.0 3.0 - 1.1
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0	金額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 -	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 -	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 -	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0 - 4.1
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125	3.0 3.0 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1
コステクラ、13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 51.0	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 45.1 50.2
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 51.0 49.9	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 45.1 50.2 49.4
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036 3,104,799,518	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 49.9 0.9	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984 2,612,715,967	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1 0.8	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923 1,598,516,597	3.0 3.0 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 45.1 50.2 49.4 0.5
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036 3,104,799,518 148,398,667,086	4.2 4.1 0.1 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 51.0 49.9 0.9 45.3	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984 2,612,715,967 142,456,559,612	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1 0.8 44.7	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923 1,598,516,597 139,724,023,897	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 45.1 50.2 49.4 0.5 44.5
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036 3,104,799,518 148,398,667,086 11,777,901,432	4.2 4.1 0.1 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 49.9 0.9 45.3 3.7	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984 2,612,715,967 142,456,559,612 11,537,324,405	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1 0.8 44.7 3.6	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923 1,598,516,597 139,724,023,897 11,314,875,429	3.0 3.0 - 1.1 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 50.2 49.4 0.5 44.5 3.6
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036 3,104,799,518 148,398,667,086 11,777,901,432 3,606,301,721	4.2 4.1 0.1 2.1 - 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 49.9 0.9 45.3 3.7 1.1	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984 2,612,715,967 142,456,559,612 11,537,324,405 3,541,050,223	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1 0.8 44.7 3.6 1.1	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923 1,598,516,597 139,724,023,897 11,314,875,429 2,661,445,430	3.0 3.0 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 45.1 45.1 50.2 49.4 0.5 44.5 3.6 0.8
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036 3,104,799,518 148,398,667,086 11,777,901,432 3,606,301,721 3,606,301,721 3,606,301,721	4.2 4.1 0.1 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 49.9 0.9 45.3 3.7 1.1	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984 2,612,715,967 142,456,559,612 11,537,324,405 3,541,050,223 3,541,050,223	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1 0.8 44.7 3.6 1.1	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923 1,598,516,597 139,724,023,897 11,314,875,429 2,661,445,430 2,661,445,430	3.0 3.0 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 50.2 49.4 0.5 44.5 3.6 0.8 0.8
金額 13,765,011,816 13,619,747,289 145,264,527 6,738,126,838 - 6,664,684,911 - 73,441,927 - 20,503,138,654 139,829,172,438 5,489,541,239 134,339,631,199 134,339,631,199 134,339,631,199 167,041,221,281 163,281,368,036 3,104,799,518 148,398,667,086 11,777,901,432 3,606,301,721	4.2 4.1 0.1 2.0 - 0.1 - 6.3 42.7 1.7 41.0 41.0 49.9 0.9 45.3 3.7 1.1 1.1	金 額 12,428,382,180 12,428,382,180 - 4,283,731,849 - 4,217,987,439 - 65,744,410 - 16,712,114,029 141,614,649,805 4,548,491,016 137,066,158,789 137,066,158,789 137,066,158,789 160,147,650,207 156,606,599,984 2,612,715,967 142,456,559,612 11,537,324,405 3,541,050,223	3.9 3.9 - 1.4 - 1.3 - 0.1 - 5.3 44.4 43.0 43.0 50.2 49.1 0.8 44.7 3.6 1.1	9,377,668,927 9,377,668,927 - 3,312,445,537 - 3,265,021,718 - 47,423,819 - 12,690,114,464 146,155,451,711 4,487,045,586 141,668,406,125 141,668,406,125 141,668,406,125 155,298,861,353 152,637,415,923 1,598,516,597 139,724,023,897 11,314,875,429 2,661,445,430	3.0 3.0 - 1.1 - 0.0 - 4.1 46.5 1.4 45.1 45.1 45.1 50.2 49.4 0.5 44.5 3.6 0.8

5 キャッシュフロー計算書

(税抜、単位:円) 項目 26年度 1.業務活動によるキャッシュフロー 11,013,346,875 当年度純利益 192,169,625 減価償却費 9,788,532,098 貸倒引当金の増減額(は減少) 197,019,297 長期前受金戻入額 5,155,807,367 受取利息及び受取配当金 2,263,560 支払利息 3.129.316.203 未収金の増減額(は増加) 4,945,087,888 未払金の増減額(は減少) 1,534,864,895 6,558,828 たな卸資産の増減額(は増加) |前払金の増減額(は増加) 595,144,016 引当金の増減額(は減少) 1,878,024,089 その他流動負債の増減額(は減少) 8,645,495 有形固定資産の除却 74,941,731 無形固定資産の除却 17.896.070 14,140,399,518 小計 利息及び配当金の受取額 2,263,560 利息の支払額 3,129,316,203 2.投資活動によるキャッシュ・フロー 4,595,155,745 有形固定資産の取得による支出 10,417,205,965 無形固定資産の取得による支出 89,086,054 国庫補助金等による収入 6,082,213,000 負担金による収入 230,442,670 貸付金の増減額(は増加) 646,360 賞与等引当金(4条) 24,946,000 特定収入見合い消費税(4条) 377,219,756 3.財務活動によるキャッシュ・フロー 1,709,349,383 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 6,020,000,000 その他の企業債による収入 1,500,000,000 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 8,634,292,496 その他の企業債の償還による支出 595,056,887 4.資金増加額(又は減少額) 4,708,841,747 5.資金期首残高 4,986,902,144 6.資金期末残高 9,695,743,891

6 性質別支出状況

	項目	26年度		25年度	
	項 目	金 額	構成比	金 額	構成比
1	. 職員給与費	1,155,457,310	5.58	1,440,930,877	9.62
	うち退職給与金	27,987,000	0.14	380,000,000	2.54
2	. 維持管理費	4,312,734,128	20.84	4,135,201,018	27.59
	動力費	549,630,881	2.66	508,839,050	3.40
	薬品費	54,337,460	0.26	49,797,490	0.33
	修繕及び材料費	788,466,394	3.81	684,327,126	4.57
	流域下水道管理負担金	522,223,600	2.52	500,813,128	3.34
	委託料	1,559,154,354	7.53	1,413,103,817	9.43
	その他	838,921,439	4.05	978,320,407	6.52
3	. 支払利息	3,129,316,203	15.12	3,232,559,368	21.57
4	. 減価償却費	9,788,532,098	47.30	6,110,811,520	40.78
5	. 特別損失	2,309,853,284	11.16	66,221,092	0.44
	費用合計	20,695,893,023	100.00	14,985,723,875	100.00

^{*}平成22年度決算時から、性質別支出状況の項目を変更

(税抜、単位:円、%)

24年度		23年度		22年度		
金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	
1,689,459,093	11.21	1,622,959,271	10.56	1,649,025,647	10.84	
380,000,000	2.52	165,164,851	1.08	188,279,811	1.24	
3,899,450,396	25.87	4,159,470,223	27.07	3,838,119,631	25.24	
536,022,462	3.56	524,995,767	3.42	496,202,444	3.26	
103,689,339	0.69	105,749,111	0.69	95,999,977	0.63	
791,752,725	5.25	687,614,697	4.47	679,525,971	4.47	
496,690,039	3.30	491,846,326	3.20	703,068,143	4.62	
1,131,087,231	7.50	1,134,125,109	7.38	1,130,470,756	7.44	
840,208,600	5.57	1,215,139,213	7.91	732,852,340	4.82	
3,362,378,195	22.31	3,568,367,370	23.23	3,762,361,877	24.74	
6,043,750,899	40.10	5,965,659,254	38.83	5,918,906,542	38.92	
76,700,495	0.51	47,384,843	0.31	38,911,267	0.26	
15,071,739,078	100.00	15,363,840,961	100.00	15,207,324,964	100.00	

7 経営分析

(1)施設の効率化

]	項			目		単位	算式		261	年度				
4	ŧ⁄τ	±π		∓ıl	Ш	747	%	現在晴天時平均処理水量		194,482		100	66.6		
1	施	設		利	用	率	%0	現在処理能力(晴天時)	×	291,800	×	100	00.0		
(2	\ 4又,	営の	<u>አ</u> ከ፣	好州								U			
(2) #± i	三の.	ΧЛΞ	平土				使用料収入		10,454,249,664					
2	使	用		料	単	価	円 / ㎡	年間有収水量		70,035,829			149.27		
										16,519,900,616					
3	汚	水	処	理	原	価	円/㎡	——————————————— 年間有収水量		70,035,829			235.88		
	汚	水	処	理	原	価				12,670,831,723					
4					を除り	(`)	円/㎡	年間有収水量		70,035,829			180.92		
_	汚	水	処	理	 原	価	Ш / ³	汚水処理費		13,137,872,616			407.50		
5		流	式	経費			円 / m [*]	年間有収水量		70,035,829			187.59		
6	汚	水	処	理	原	価	円/㎡	汚水処理費		9,288,803,723			132.63		
U	(分別	充式経費	l 及び	みなし	賞却分を除	()	137 111	年間有収水量		70,035,829			132.03		
7	汚	水	処	理	原	価	円/㎡	汚水処理費(維持管理費)		4,742,053,561			67.71		
Ĺ	(#	維持	5	管	理費)	137	年間有収水量		70,035,829			07.77		
8	汚_	水	処	理		価	円/㎡	汚水処理費(資本費)		8,395,819,055			119.88		
	(資ス	本質但	! 6 3	分流 式	経費除	()	13	年間有収水量		70,035,829					
9	汚 (資本	水	処分流	理	原 貴およびā	価なな	円/㎡	汚水処理費(資本費)		4,546,750,162			64.92		
	U 1	賞却			除〈)		年間有収水量		70,035,829					
10	経 (分	費流		回経費	収 除 〈	率、	%	使用料収入	×	10,454,249,664	×	100	79.6		
								汚水処理費	-	13,137,872,616					
11	経	費 充式経費		回 みない	収 賞却分を除	率	%	使用料収入		10,454,249,664	×	100	112.5		
	(237)	/IL = VIKE SA		0,100	SEAP 75 C PA	• •		汚水処理費		9,288,803,723					
12	使	用 維 持	料	管	理 費	率)	%	使用料収入	×	10,454,249,664	×	100	220.5		
								汚水処理費(維持管理費)		4,742,053,561					
13					、あ た 汚 水 タ		円/人	維持管理費(汚水分) 現在処理区域内人口		4,742,053,561			7,352		
					あたり			資本費(汚水分)		645,030 8,395,819,055					
14	資			本	に経費除	費	円/人	現在処理区域内人口		645,030			13,016		
	処理				あたり			資本費(汚水分)		4,546,750,162					
15	資 (汚水	く分但し		本 試経	費及びみ	費なし	円/人	現在処理区域内人口					7,049		
	償 卯 珥		<u>分</u> □ 1	を 人 :	<u>除 〈</u> あたり	<u>)</u>				645,030					
16	管	理		運	営	費	円/人	管理運営費(汚水分) 		13,137,872,616			20,368		
					上 13			現在処理区域内人口		645,030					
17					たり ^丸 人	О П	人	職員数		178			3,624		
	職	 員	給	与		ਹੈਰੀ		職員給与費		1,145,776,927					
18	営	業	収	益	比	対率	%	営業収益 - 受託工事収益	×	11,559,130,778	×	100	9.9		
/ 6	\ D- + -	エトィル	`	↑ //±	^ 14F										
(3) [[] [政状	况(<u> /) (建</u>	全性			総収益		20,888,062,648					
19	総	収		支	比	率	%	総費用	×	20,695,893,023	×	100	100.9		
								経常収益		20,781,304,670					
20	経	常	収	支	比	率	%		×	18,386,039,739	×	100	113.0		
								支払利息 + 企業債取扱諸費		3,129,316,203					
21	利	子		負	担	率	%	企業債+他会計借入金+一時借入金	×	147,155,836,110	×	100	2.13		
			_,	14+			%	自己資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益		137,678,103,116		40-			
22	l∃ i	己 資	本	x 構 成 比 率	本構成 比率	本 構 成 比 率		成 比 率		 負債·資本合計	×	289,871,694,022	×	100	47.5
								固定資産		277,121,748,520					
23	固定	資産	対	長期	資本比	率	%		×		×	100	171.5		
								固定負債 + 資本金 + 剰余金		161,622,487,450					

25年度	24年度	23年度	22年度	指標の説明
69.1	67.7	67.9	68.8	現在晴天時平均処理水量を現在処理能力(晴天時)で除したものである。施設がどの程度利用されているのかを示す

149.16	148.90	148.57	147.32	有収水量1㎡あたり、どれだけの収益を得ているかを示す値 経営上は汚水処理原価を著しく下回るのは好ましくない
-	-	1	-	有収水量1㎡あたり、どれだけの汚水処理費用が掛かるかを示す値 低いほど汚水処理経費が抑制されたことを示す
188.57	189.86	194.75	187.82	有収水量1㎡あたり、どれだけの汚水処理費用が掛かるかを示す値 低いほど汚水処理経費が抑制されたことを示す(但し、みなし償却分を除く)
-	1	1	ı	上記指標の計算過程において、汚水処理経費から分流式下水道経費の公費負担分を 控除した値
140.39	139.98	143.96	137.57	上記指標の計算過程において、汚水処理経費から分流式下水道経費の公費負担分を 控除した値(但し、みなし償却分を除く)
69.03	68.70	64.88	67.35	汚水処理原価のうち、維持管理費を示す値 維持管理費とは、職員人件費を初め、動力費、薬品費、施設修理費、管渠清掃費など
-	1	1	i	汚水処理原価のうち、資本費を示す値 資本費とは、減価償却費(企業債償還元金)と企業債支払利息(注1)
71.36	71.28	79.09	70.22	汚水処理原価のうち、資本費を示す値 資本費とは、減価償却費(企業債償還元金)と企業債支払利息(注1)(但し、みなし償却分を除く)
106.3	106.4	103.2	107.1	汚水処理に要する費用を、下水道使用料でどの程度回収できたかを示す割合で、100%以上であれば、汚水処理に要する費用を使用料収入で賄われていて、経営の健全性を示す
106.3	106.4	103.2	107.1	汚水処理に要する費用を、下水道使用料でどの程度回収できたかを示す割合で、100%以上であれば、汚水処理に要する費用を使用料収入で賄われていて、経営の健全性を示す(但し、みなし償却分を除く)
216.1	216.7	229.0	218.7	使用料回収率のうち、維持管理費に占める割合
7,609	7,664	7,325	7,792	処理区域内人口1人あたりの維持管理費のうち汚水処理に掛かる費用 使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用
-	-	-	-	処理区域内人口1人あたりの資本費のうち汚水処理に掛かる費用 使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用
7,866	7,961	8,929	8,124	処理区域内人口1人あたりの資本費のうち汚水処理に掛かる費用 使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用(但し、みなし償却分を除く)
15,475	15,615	16,254	15,916	処理区域内人口1人あたりの維持管理と資本費のうち汚水 処理に掛かる費用使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用
3,697	3,349	3,224	3,213	処理区域内人口を職員数で除したもの
12.3	14.5	13.4	14.1	営業収益に対する職員給与費の割合である。営業収益が職員にどの程度分配されているかを示している

106.7	107.7	106.1	106.3	総収益と総費用の比率を表したものである。100%未満であると総収支が赤字であることを示している
106.3	105.7	104.5	105.2	経常収益と経常費用の比率を表したものである。100%未満であると経常収支が赤字であることを示している 経常収益=営業収益+営業外収益、経常費用=営業費用+営業外費用
2.17	2.27	2.39	2.49	有利子の負債及び借入資本金に対する支払利息の割合であり、外部利子の平均利率を表 表 す。利子負担率が高くなるとその後の経営を圧迫する要因の一つとなる
54.3	52.7	51.7	50.9	総資本に占める自己資本の割合であり、財政状態の長期的な安全性を見る指標である
97.2	97.2	97.1	97.6	自己資本構成比率と同じ〈、事業の固定的·長期的安全性を見る指標で、資金が長期的 拘束される固定資産が、どの程度自己資本や長期借入金によって調達されているか示 す。100%以上の場合、固定資産の一部が一時借入金等の流動資産によって調達されて おり、不良債務発生の原因となる