


納品機器設置場所（第 1GC-MS 室）

※第 1GC-MS 室は、第 1 有機試験室内に入口があります。

（第 1 有機試験室出入口：1800mm）

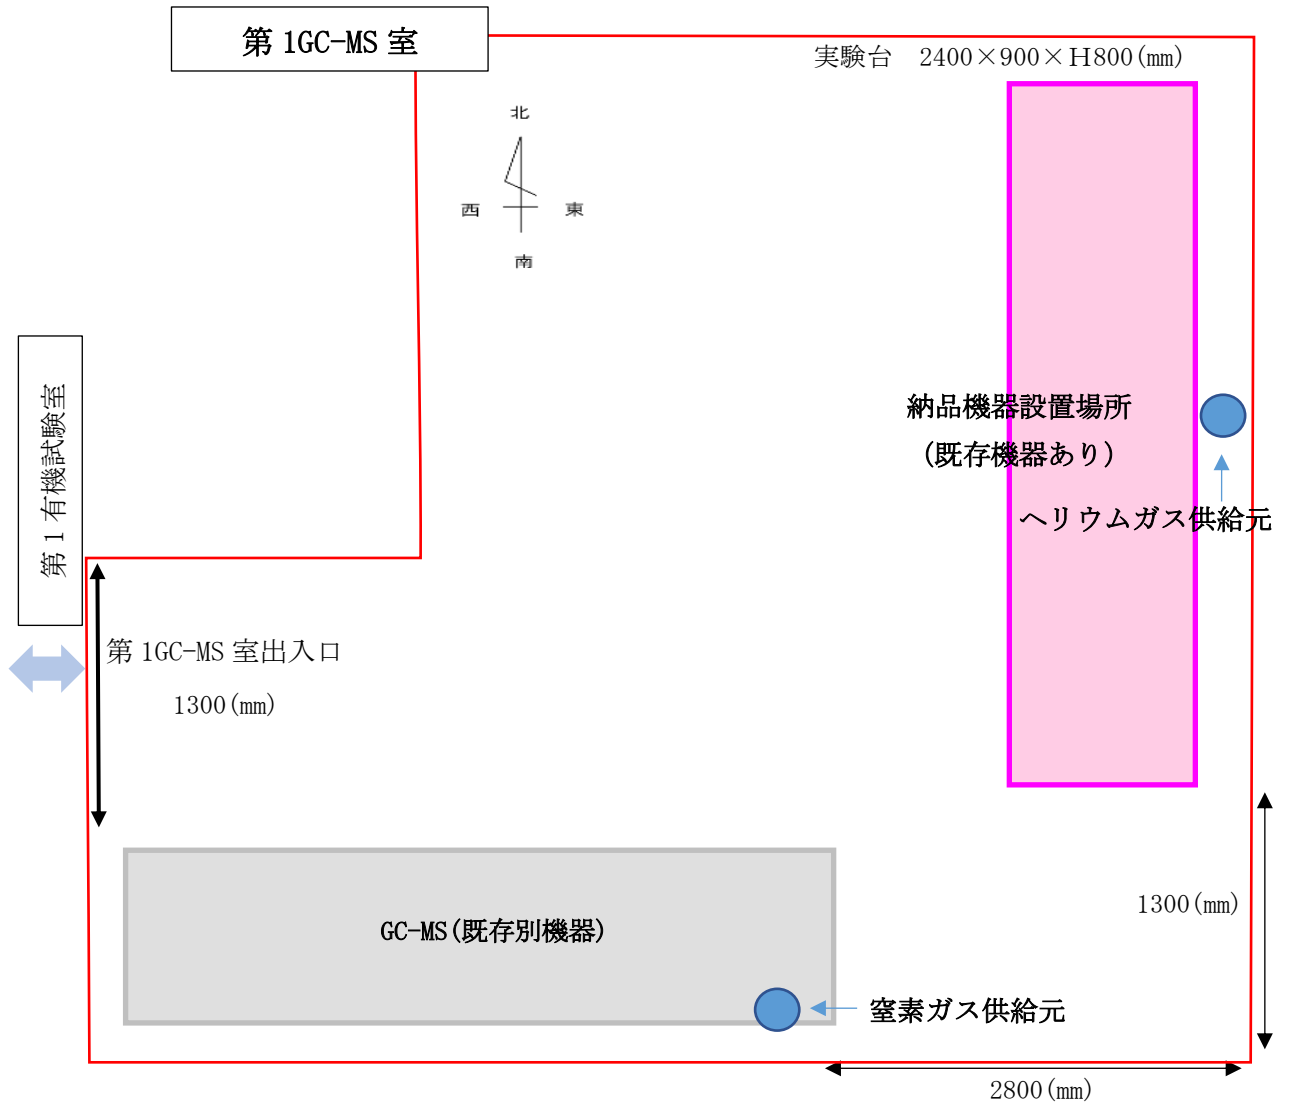

(参考：水質試験室概要図)

